

SCH BUREAU VERBRUGGHEN



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN

Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL

Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

BTV HELLE
09/152.45.45

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: *164/METAR/01*

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: *BURGEMEESTER POLLEKSTRA. 41*
9470 Denderbelle Bus L

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: _____

Adres: _____

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

Datum van het onderzoek: *12/07/2011* Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (~~AREI art. 271~~) (~~AREI art. 276~~) (~~AREI art. 276bis~~) (~~ARAB art. 262~~) (~~K.B.2.6.2008~~) (~~I.R. art. 231~~) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: *Appartement*

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning *3W400* V Bescherming van de aansluiting *TECO 25* A

Voedingskabel hoofdbord: *4* X *16* mm²

Alg. schakelaar: type *Diff 40A/20mA*

Tijds van de aardelektrode: ~~las~~ - baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: *2*; Aantal eindstroombanen: *2 + 22*; RA: *50,00* Ohm; RI tot *210,00* MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: *Zie eindraad- en situatieschema*

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: _____

GEEN

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam:
handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op *12/07/2036* (art. 271 AREI) alsook vóór de Ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

K. VERLOFEN

De directeur,



Davy Vermassen

Burgemeester Rollierstraat 41 Bus 2
9470 Denderleeuw

Davy Vermassen
Heidergemstraat 229
9451 Haaltert
BTW 0734-365-323

A	B	C	D	E	F	G	H	I
20A stopk tv woonkamer	20A stopk telenet	20A stopk tv keuken silc 2	20A stopk hifi	20A stopk oven	20A stopk silc 1	20A stopk eetplaats hal	20A stopk aanrecht rechts	20A stopk figo expresso

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
20A wasmachien	20A droogkast	20A vaat	20A brandr	20A diepvries	20A stopk keuken wand	20A silc2	16A verlichting silc1 silc2 hal badkamer dressing	16A verlichting eetplaats woonplaats keuken terras

S	T	U	V	W
40A 30mA verliesstroomschakelaar	20A aanrecht links dampkap	20A silc2 dressing buiten	20A stopk verl badkamer	25A Kookformuis



BTW - CVL
K. Verheyen NV164

Davy Vermassen
14/07/2014

Burgemeester Rollierstraat 41 Bus 2
9470 Denderleeuw

Davy Vermassen
Heldergemstraat 229
9451 Haaltert
BTW 0734-365-323



Davy Vermassen

Bord 1

A'	B'	C'
40A 300mA verliesstroomschakelaar	40A zekering voor bord 2	20A stopkontakt verlichting berging



BTV - CVL
K. Verheyen KV164

K. Verheyen

K. Verheyen

A 2.5mm^2 1 Tv woonkamer

B 2.5mm^2 1 telenet

C 2.5mm^2 1 2 tv keuken en slk2

D 2.5mm^2 1 3 4 hifi


E 2.5mm^2 1 oven

F 1.5mm^2 1 16A 16A slk 1

G 2.5mm^2 1 2 3 4 hal, eetplaats

H 2.5mm^2 1 aanrecht rechts

I 2.5mm^2 1 frigo, expresso

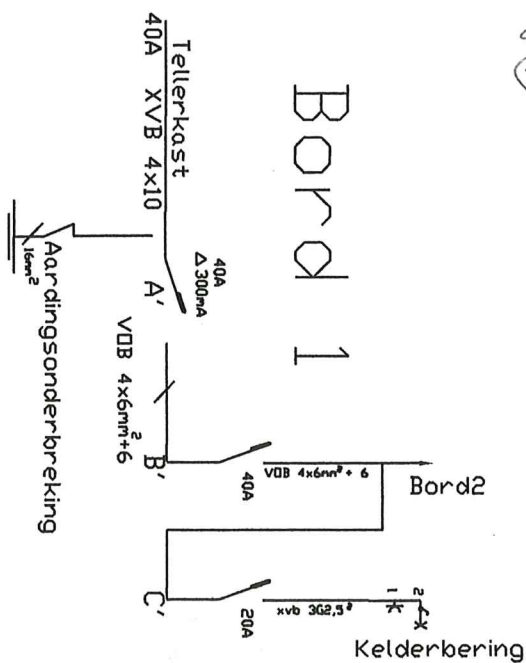


Installatieverantwoordelijke: Davy Vermassen
Adres: Helderogensstraat 228 9450 Heldergeren
BTW: 734-365-323
Handtekening

Legende


- * Stopkontak t
(licht
- 1 enkelpolige schakelaar
- 2 dubbelpolige schakelaar
- 3 Wisselschakelaar
- 4 Wasmaschine
- 5 vaatwas
- 6 droogmachiene
- 7 diepvries
- 8 frigo
- 9 microgolf oven
- 10 oven
- 11 kookfornuis

 BTU - OVL
K. Verheyen KM164

11/01/2004
Verheyen

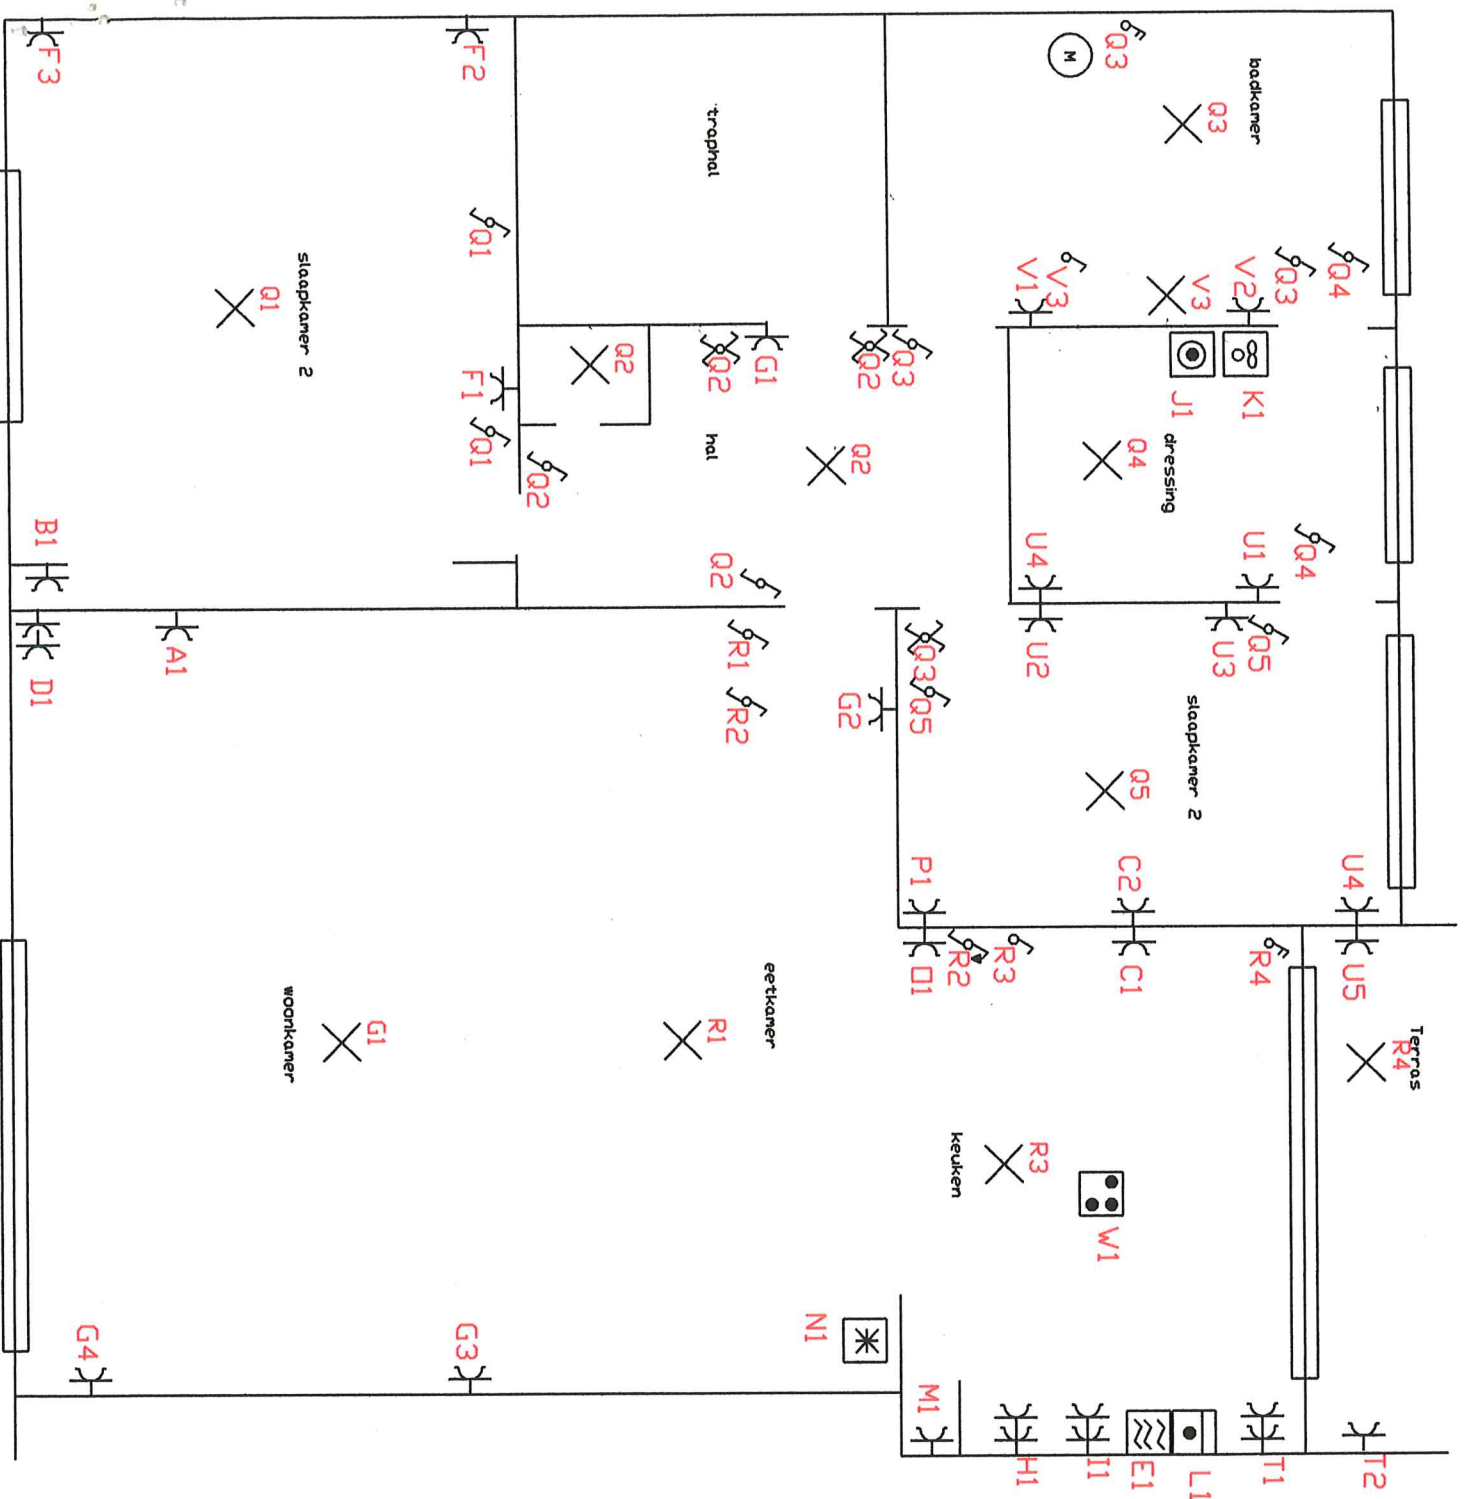

BTV
 BTV - OVL
 K. Verleyen KV154
 11/07/2011

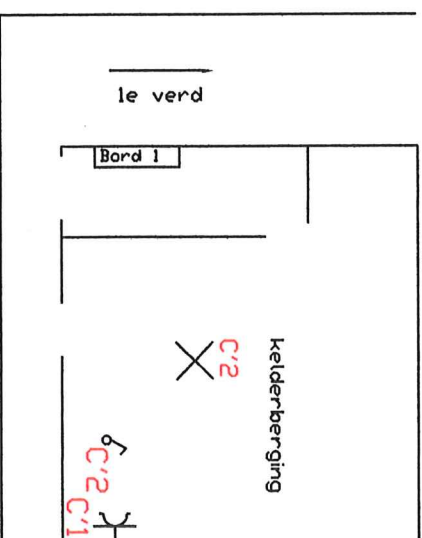

Eigenaar installatie: [Redacted]
 Adres: Burgemeester Rollierstraat 41 Bus 2 9470 Denderleeuw
 Handtekening: [Redacted]
 Installatieverantwoordelijke: Davy Verrassens
 Adres: Heidergemstraat 228 9450 Heidergem
 BIV: 734-365-323
 Handtekening: [Signature]