



Ronsevaaldreef 40 • 9320 Erembodegem
TEL 053.71.05.60 • GSM 0475.94.14.15
philip.petit@skynet.be • BTW BE 0741-206-001
DEXIA 780-5230364-40 • Reg.nr. 06.26.00

Deur

Werkadres : Aalstersesteenweg 128 - 130
9320 Aalst




CONTROLEORGANISME


BTB vzw
2820 BONHEIDEN
Geert Sneyaert
Agent-Opzeker

30 MAART 2017

Elektrische schema's Res. Esdoorn App. 2.3

App. 2.3

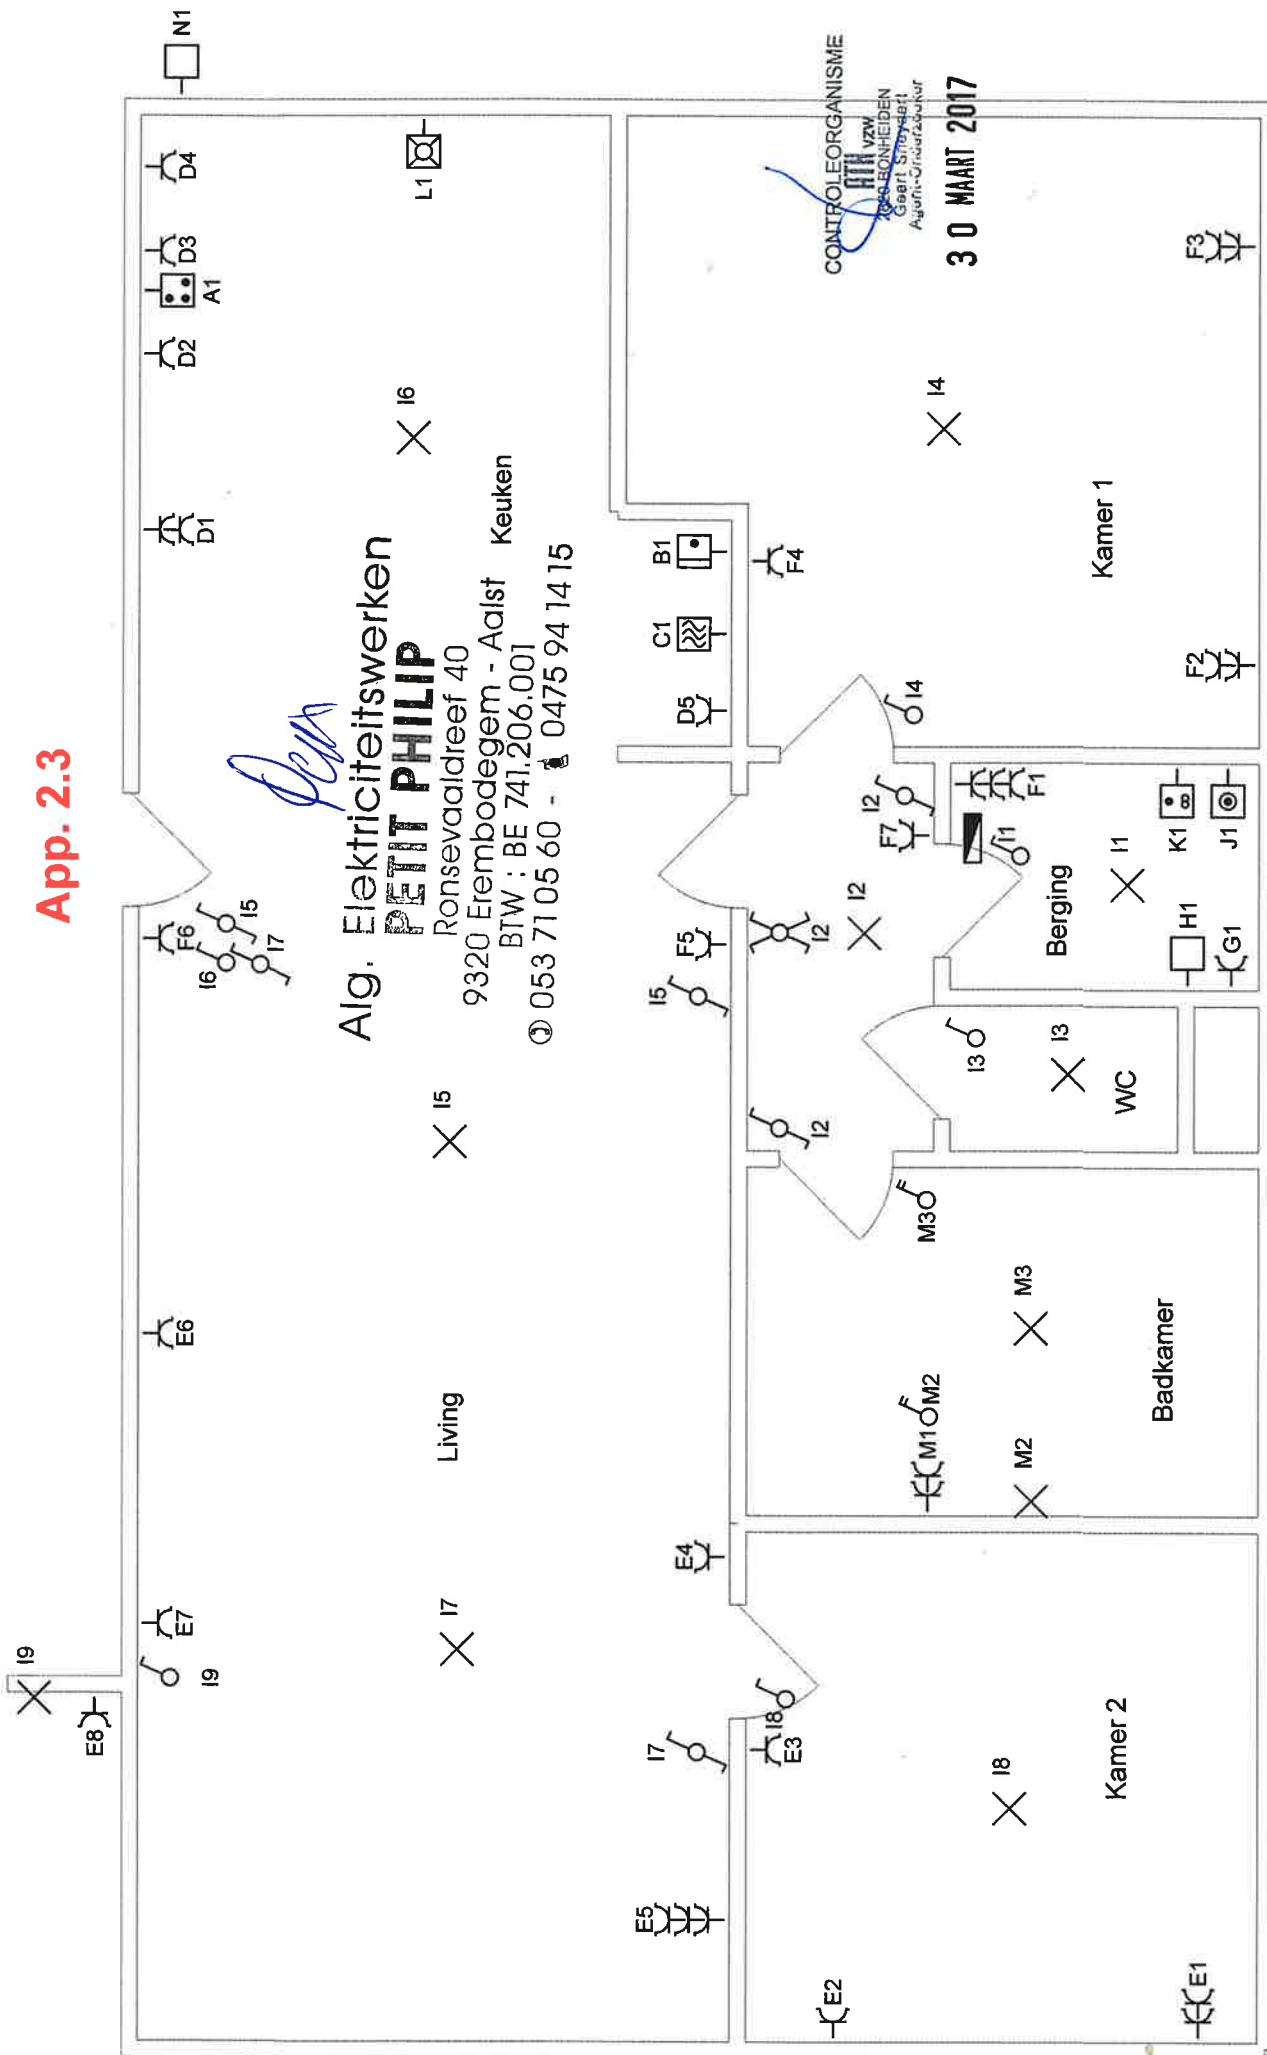

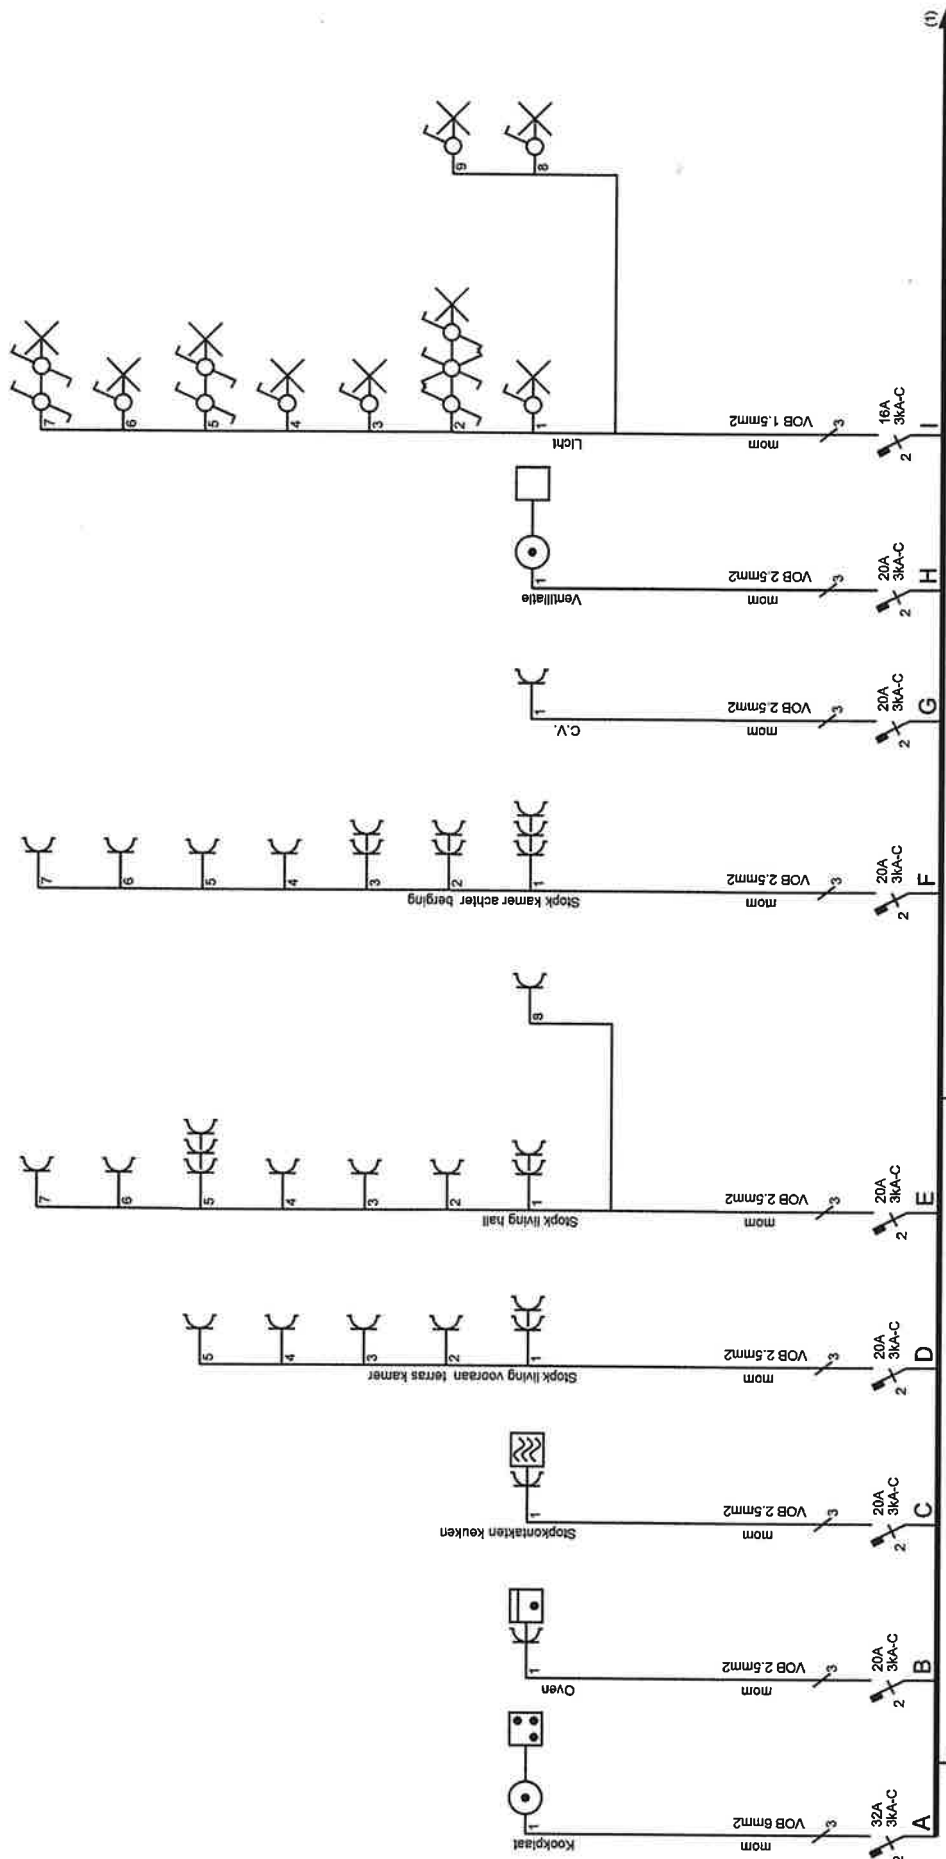

Petit

Afgev. erkend organisme

CONTROLEORGANISME

2828-BONHEIDEN
Gaart Sneyers
Agent-Ordeurder

30 MAART 2017

Bouwheer :


[Redacted]

Verf :

App. 2.3
Aalstersesteenweg 128 - 130
9400 Ninove

Petit Philip GCV

Ronsevaalldreef 40 9320 Erembodegem
0475/ 94 14 15 BE 0650.953.835

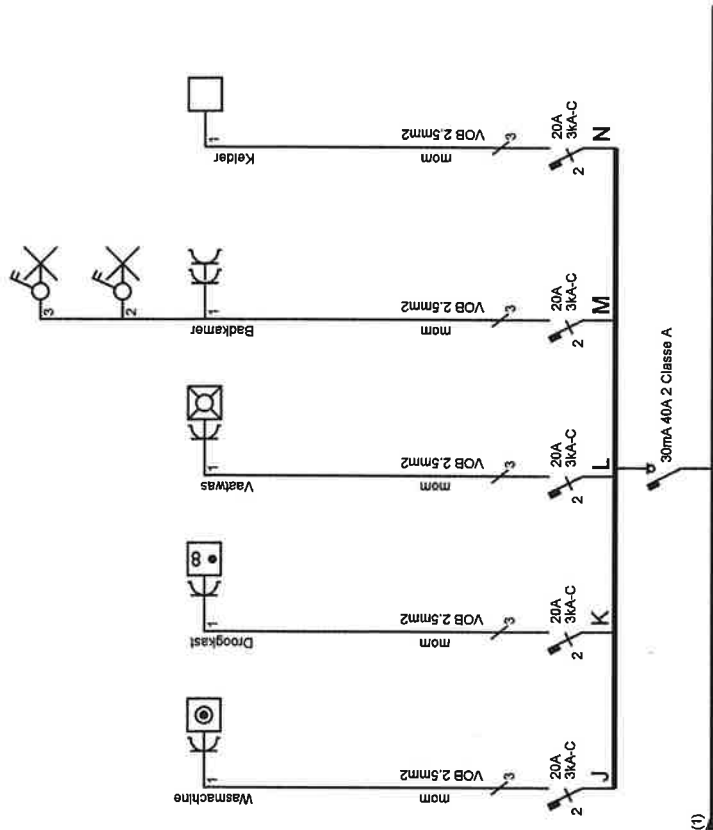

QCM

Afgev. erkend organisme

CONTROLEORGANISME

2820 BOKHEIDEN
Geert Sneyaert
Agent-Ordergever

Bouwheer :

[Redacted]

Werf :

App. 2.3
Aalstersesteenweg 128 - 130
9400 Ninove

Petit Philip GCV

Ronsevaalдреef 40 9320 Erembodegem
0475/ 94 14 15 BE 0650.953.835

30 MAART 2017

ATK

Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en
Controle v.z.w

Erkend Organisme

Mechelsesteenweg 247
Telefoon 015/55 51 51

2820 BONHEIDEN
Fax 015/55 06 30

DISTRIBUTIEBEHEERDER:

Meter nr.:

Index : Dag : KWh ; Nacht : KWh

VERSLAG NR. 56, 17, 115 - No

ADRES INSTALLATIE: 9400 N. Nove
Dalssesteerweg 128 APP 2.3

EIGENAAR :

Adres :

OPDRACHTGEVER :

Adres :

INSTALLATEUR :

Adres :

BTW of IK :

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 30/03/12 ; Aanvulling van verslag nr. ; Type der lokalen: Woonruimte APP 2.3

Aard installatie: ☒ Nieuw - ☐ Uitbreiding - ☐ Wijziging - ☐ Tijdelijk - ☐ Verzwaring - ☐ Renovatie.....

Begin werken : Fundering voor - na 1.10.81 ; Installatie voor - na 1.10.81 - ; Met - Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. 86 - 87 -


Aansluiting: Spanning 1x230 V ; Bescherming v/d aansluiting: 40 A ; Alg. schakelaar: type: ADS40A/10.3A

Netaftakkabel (type & sectie): FxUB4x35 mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): FxUB4x10 mm²

Type aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding ; Aardverbindingssysteem: TT - TN - IT

Aantal borden: ; Aantal eindstroombanen: 16 ; Spreidingsweerstand: 2.8 Ohm ; Alg. Isolatie-niveau: 110 MQhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

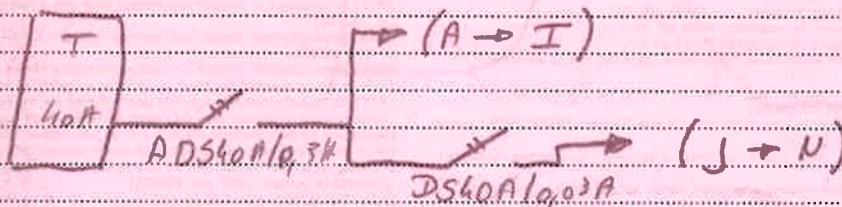

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 270 -

en de technische procedure(s) TPR-E12 -

De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode : ja - neen

De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen : ja - neen

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde:

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde:

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.

De algemene automatische differentieelstroominrichting - ☒ werd - verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 30/03/2012 (AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.

De installatie ☐ voldoet ☐ voldoet niet aan de voorschriften van de distributienetbeheerder.

VISUM VAN DE VERDELER

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLEORGANISME

ATK vzw
2820 BONHEIDEN
Geert SNEYAERT
agent-onderzoeker