



VINÇOTTE CERTIGO - Vereniging zonder winstoogmerk
ERKEND CONTROLEORGANISME -
Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel
Ondememingsnummer BE 0821.076.888 - Internet: www.vincotte.com
☒ Safety, quality and environmental services

Contract beheerd door: **ZETEL BRABANT**
Business Class Kantorenpark - Jan Olieslagerslaan 35 / B-1800 Vilvoorde
Tel: - Fax : - E-Mail :
Contactpersoon: Laurent Baps

• Onze gegevens
Verslag nr.: AUD / 19 / 70062479 / 00 / NL / 000
Klantref.: BTOCAUD
Contractref.:

• Uw gegevens
Ref.:

• Interventiegegevens
Plaats: Appelboomstraat 550, 1070 Anderlecht
Datum: 23/05/2014
Uitgevoerd door: AV4421 - JANSSENS CHRISTOFFEL

JPM bvba

Verschansingstraat 49
2000 Antwerpen
België

15001

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

INSTALLATIE

Naam: Voornaam:
Adres: Appelboomstraat 550 Post nr.: 1070 Stad: Anderlecht
Tel:

- **Eigenaar of beheerder**
- **Plaats type**
Wooneenheid

BASIS VAN HET ONDERZOEK

- Reglement: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
- Art 276bis: verkoop van een wooneenheid
- Art 86
- Art 271 bis
- Art 278

BESLUIT

- De bestaande installatie voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).
- De differentieelstroominrichting werd verzegeld.
- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 23-05-2039.(*)

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

Ing. J. Windey
Directeur Generaal

Datum van afdruk: 24/05/2014
Aantal blz.: 2
Bijlage(n): 1



Belgium - Netherlands - France - Luxembourg - Italy - Hungary - Morocco - Algeria - UAE - Oman - USA - India

INHOUD VAN HET ONDERZOEK

- Visuele controles

- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking.
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking.
- Staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel.
- Vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's.
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders.

- Metingen - testen

- Spreidingsweerstand van de aardingsweerstand: 16,66 Ohm.
- Algemeen isolatieniveau: 2,5 MOhm.
- Werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting.
- Foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom.

ALGEMENE GEGEVENS ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Gegevens van de verdeler

EAN:	EAN niet meegedeeld
kWh meter nr.:	24730617
Meterstand dag:	95821
Meterstand nacht:	56383
Bescherming aansluiting:	40 A

- Gegevens van de installatie

Installatie ontworpen voor een nominale spanning van:	3x230 V
Maximale nominale stroom:	40 A
Voedingsleiding hoofdbord - type:	XVB
Voedingsleiding hoofdbord - sectie:	4G10 mm ²
Type aardelektrode:	pen / baar

- Beschrijving van de installatie

Algemene differentieelstroominrichting:	40A/300mA IV
Aantal borden:	3
Aantal eindstroombanen:	16 + 3 + 3
Situatieschema('s):	zie bijlage(n)
Eéndraadsschema('s):	zie bijlage(n)

INBREUKEN - OPMERKINGEN

- Nieuwe installatie

R-O-F	Nihil
-------	-------


- Bestaande installatie

R-O-F	Nihil
-------	-------

ANDERE BIJLAGE(N)

15001

Vincotte rue du Pommier 550 1070 BXL.

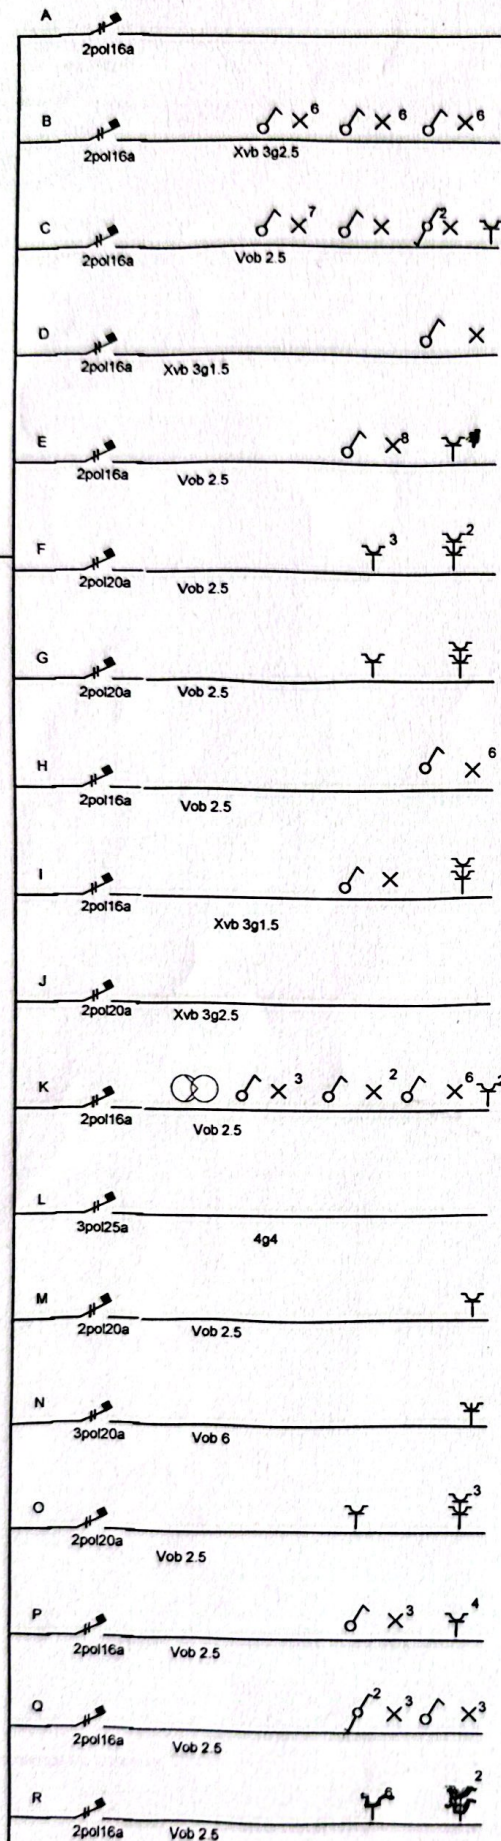

reserve

Licht living

Licht + stopk slaapkamer

Licht aan bord a

Licht + stopk keuken, stopk living

Stopk keuken

Stopk keuken

Licht veranda

Licht + stopk kelder

Voeding boiler 1ste

Licht badkamer + slaapkamer, stopk slaapkamer

Voeding bord B

Stopk keuken

kookvuur

Stopk veranda + buiten

Stopk slaapkamers, badkamer, inkom

Licht wc, gang glv

Stopk slaapkamers, living

Appelboomstraat 550 1070 anderlecht




Christoffel JANSSENS

Inspecteur

nr. 4121

23/5/2014

Vincotte rue du Pommier 550 1070 BXL.

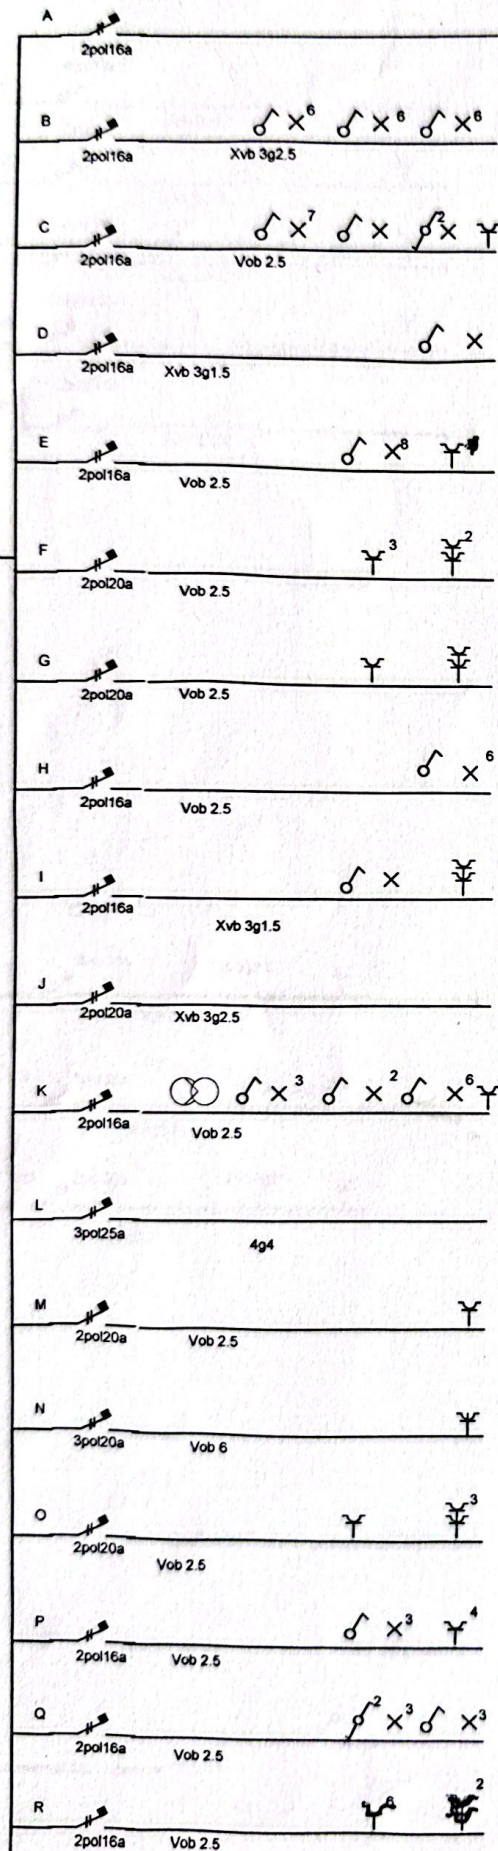

reserve

Licht living

Licht + stopk slaapkamer

Licht aan bord a

Licht + stopk keuken, stopk living

Stopk keuken

Stopk keuken

Licht veranda

Licht + stopk kelder

Voeding boiler 1ste

Licht badkamer + slaapkamer, stopk slaapkamer

Voeding bord B

Stopk keuken

kookvuur

Stopk veranda + buiten

Stopk slaapkamers, badkamer, inkom

Licht wc, gang glv

Stopk slaapkamers, living

Appelboomstraat 550 1070 anderlecht




Christoffel JANSSENS

nr. 4421

Inspecteur

23/5/14

Bord B

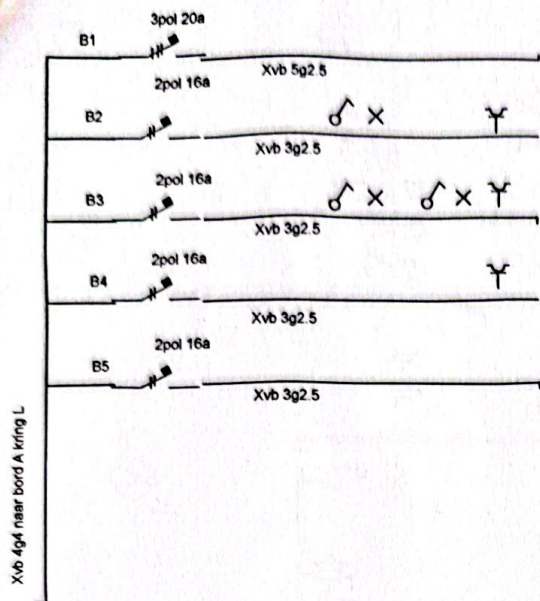

Voeding bord B


Licht + stopk garage

Licht luifel + bord B

Stopk luifel

Voeding cv

Bord B'

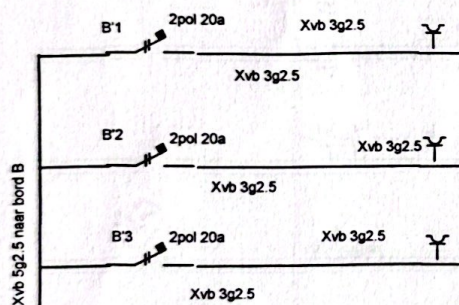

Stopk onder bord

Stopk onder bord

Stopk onder bord



Christoffel JANSSENS

nr. 4421

inspecteur Certificaat

Appelboomstraat 550 anderlecht

Appelboomstraat 550
1070 Anderlecht



Christoffel JANSSENS
nr 4421
Inspecteur Certifico

[Signature]

23/5/14

