

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 28/01/2025

Inspecteur: Bram Van Nuffel

Mentor:

Installateur: Develek (191886)

ID-label: Kouterbaan 142

B.T.W. nr.: BE 0695 629 659

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557

Serienummer: 19481267

Datum verslag: 28/01/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Kouterbaan
Huisnummer 142
Busnummer
Postcode 9470
Gemeente DENDERLEEUEW
Land België

Eigenaar

Naam [REDACTED]
Straatnaam Kouterbaan
Huisnummer 142
Busnummer
Postcode 9470
Gemeente DENDERLEEUEW
Land België

Installateur

Naam Develek (191886)
BTW nr. BE 0695 629 659
Telefoonnummer +32 468 33 58 98
E-mail D.develek@gmail.com

Type : woning

EAN : 541448820063474501

Teller Nr. : 1SAG3100572962

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 25 A

Aantal borden: 2

Aantal kringen: 20

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 0.683 MΩ

RE: 10.93 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I·t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	20	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	4	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 28/1/2050
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 08:32 tot 09:06

De inspecteur Bram Van Nuffel

ACEG VZW - #128
De werknemer,

Bram Van Nuffel

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.

Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.

Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte reeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.

De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 28/1/2050	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



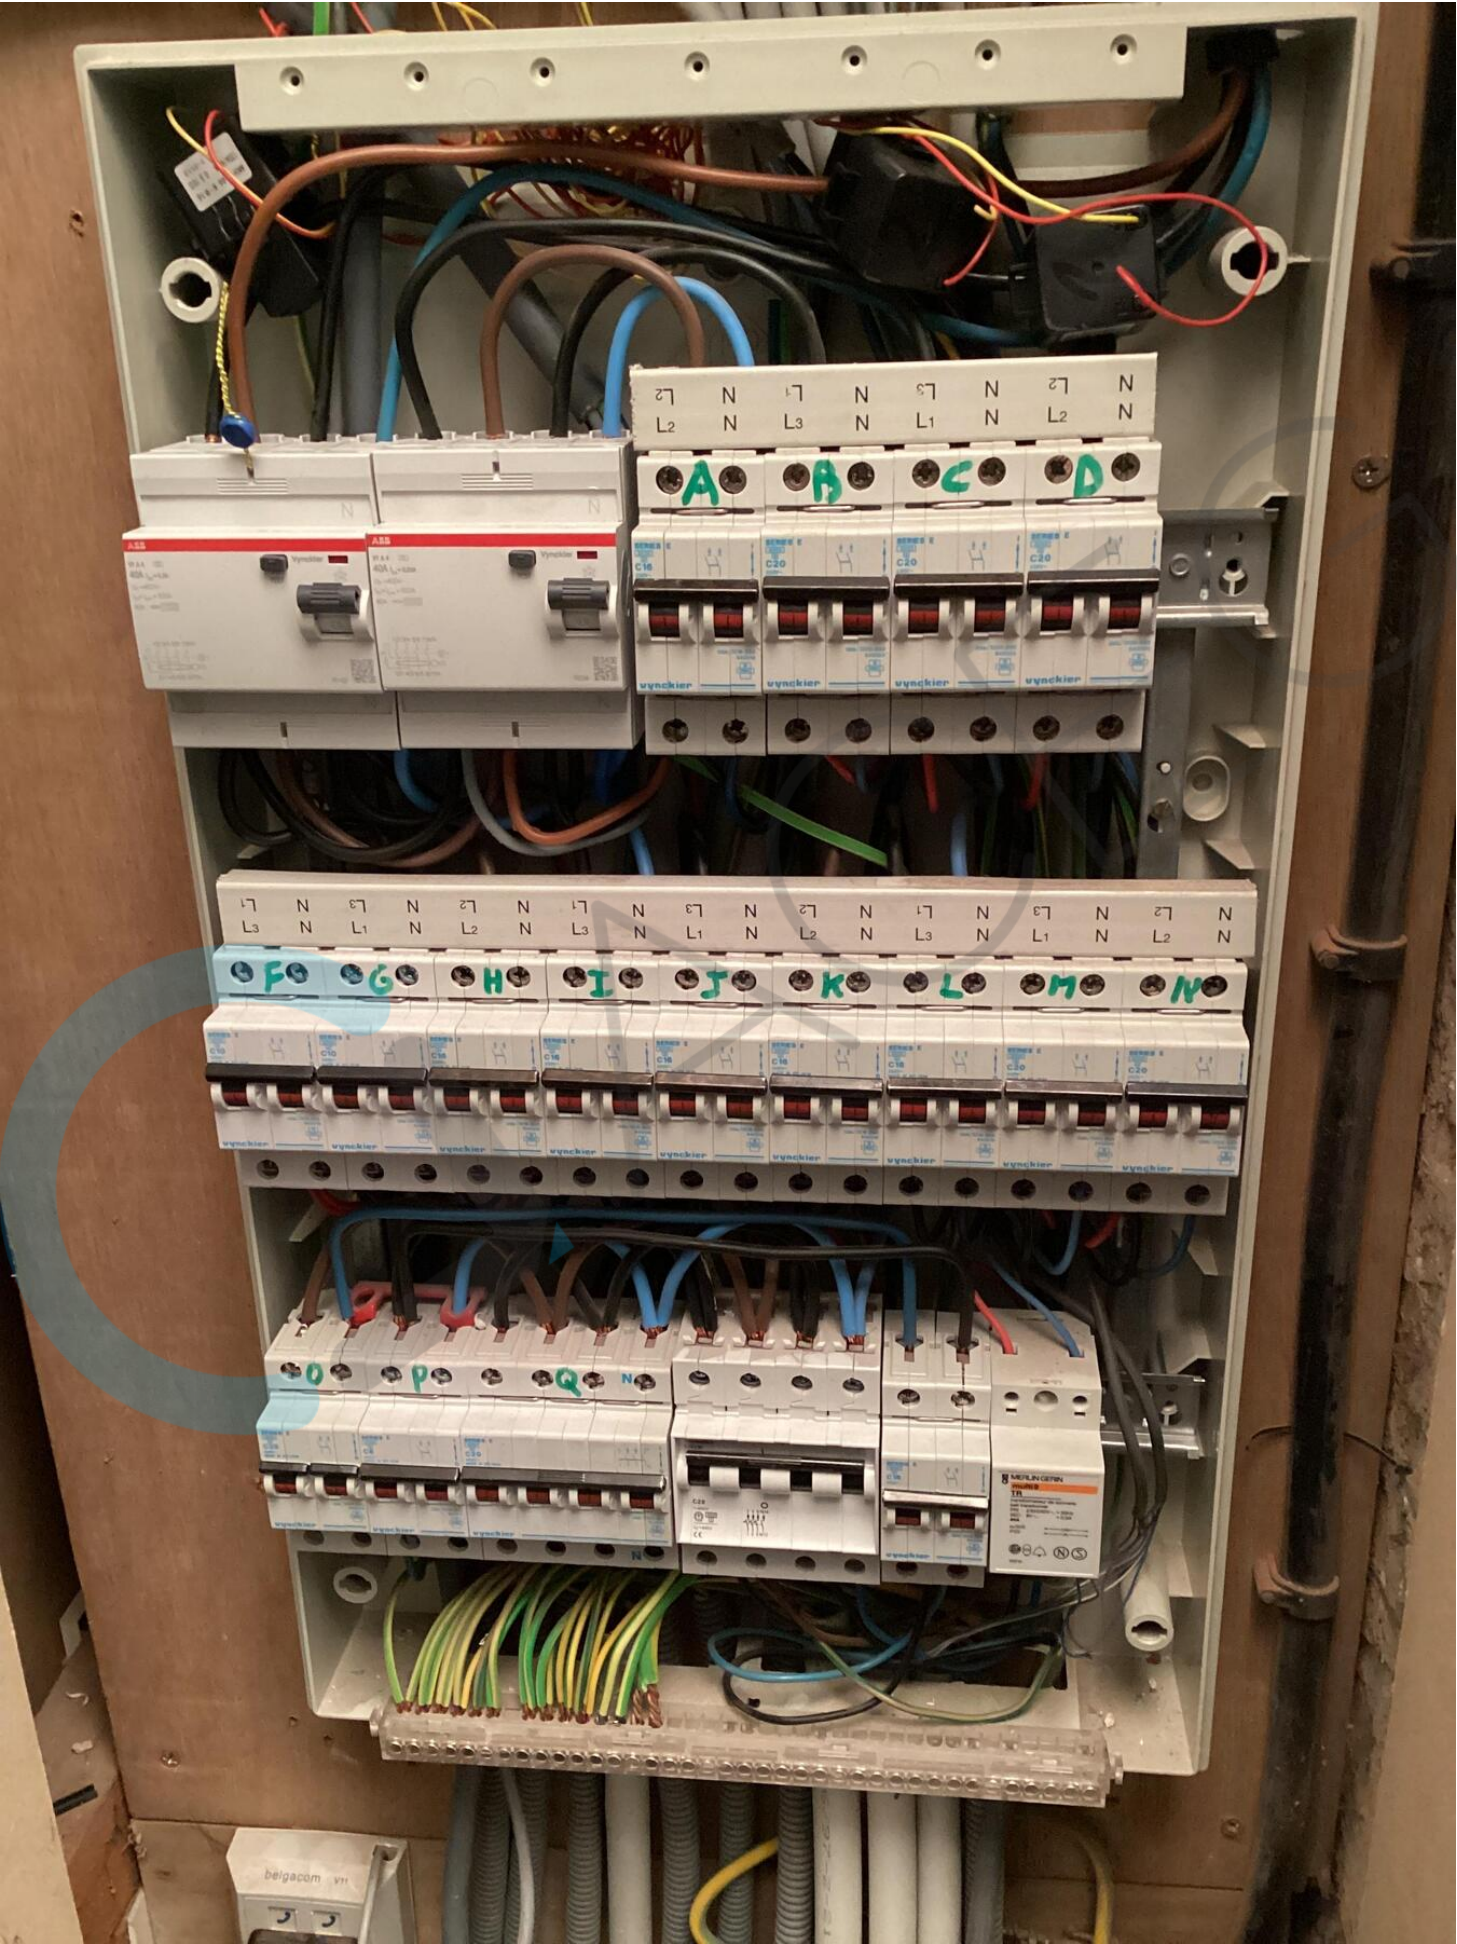












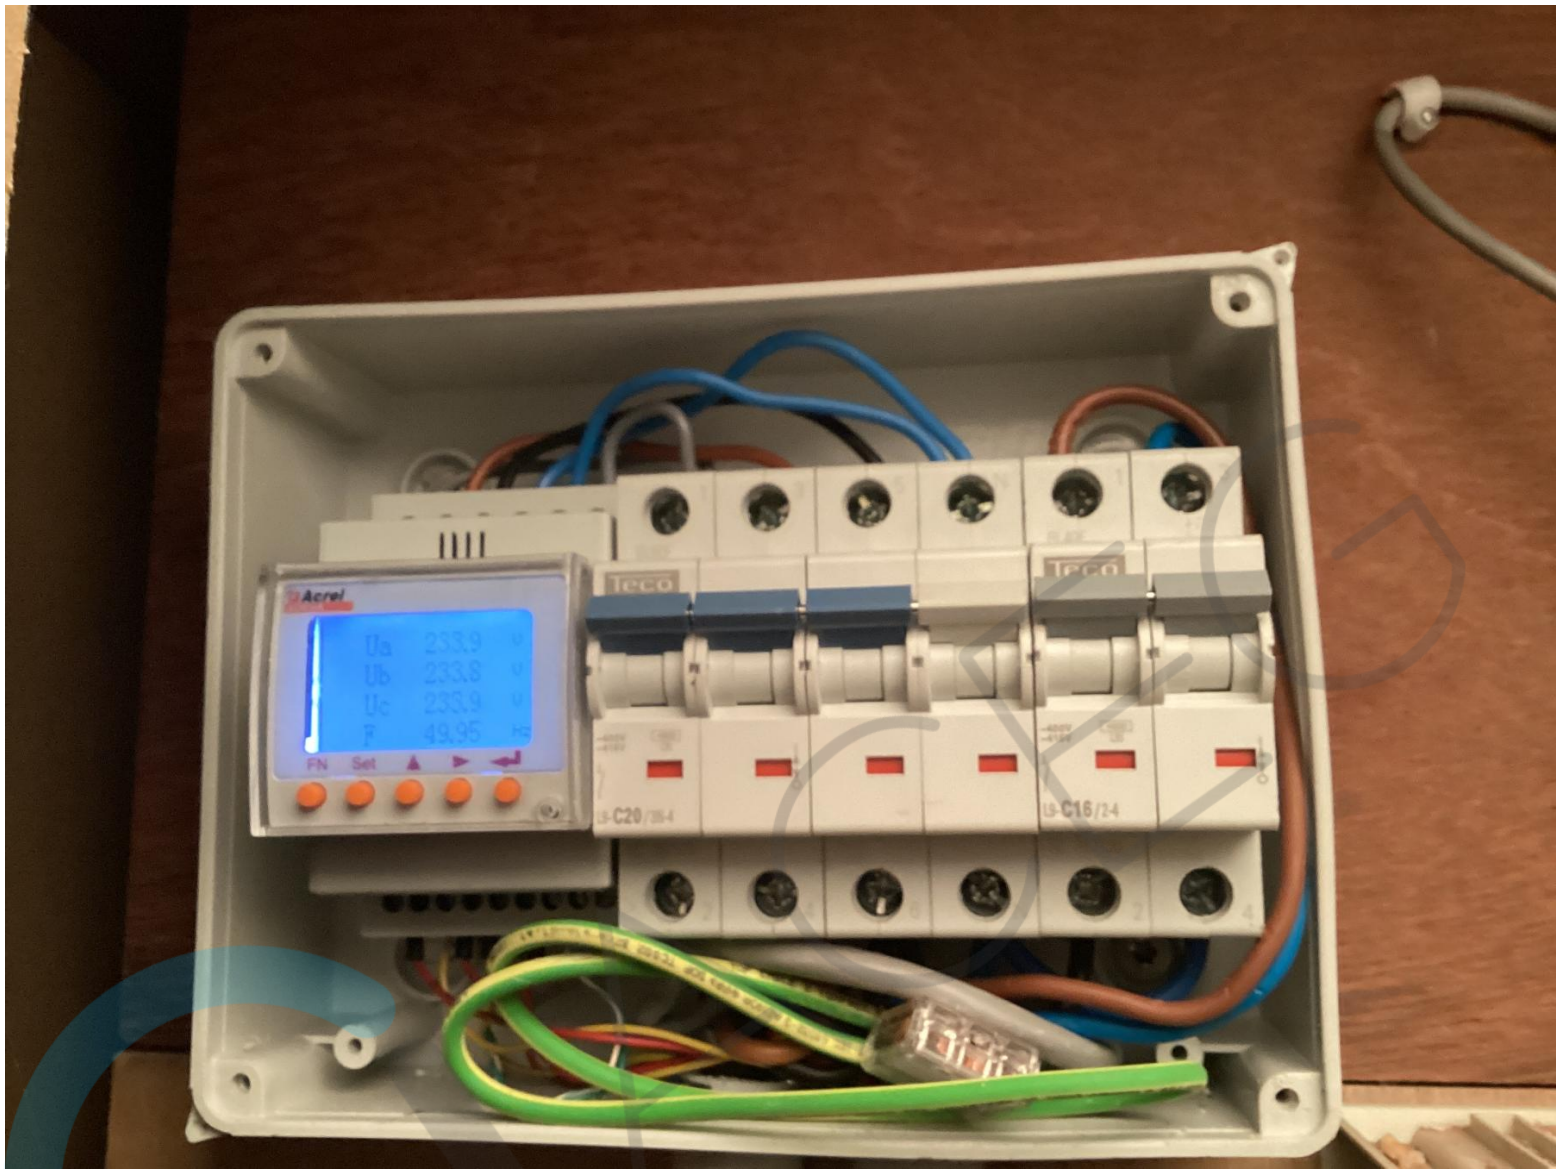

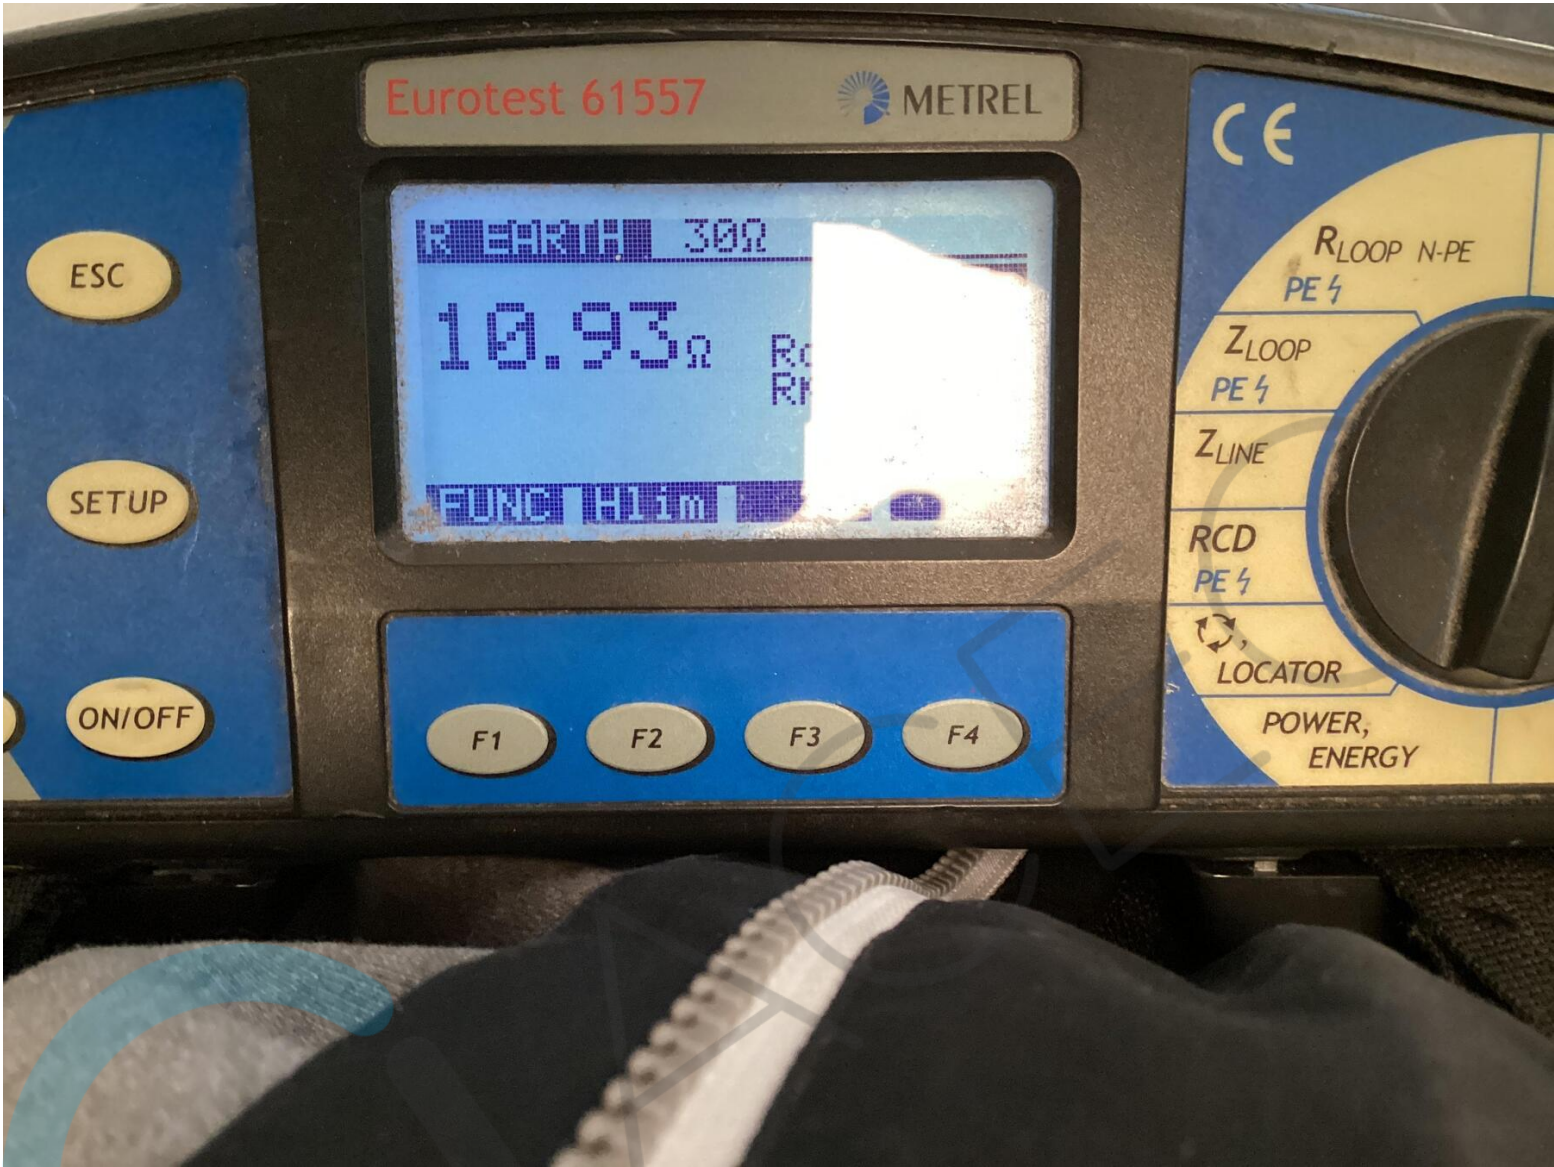



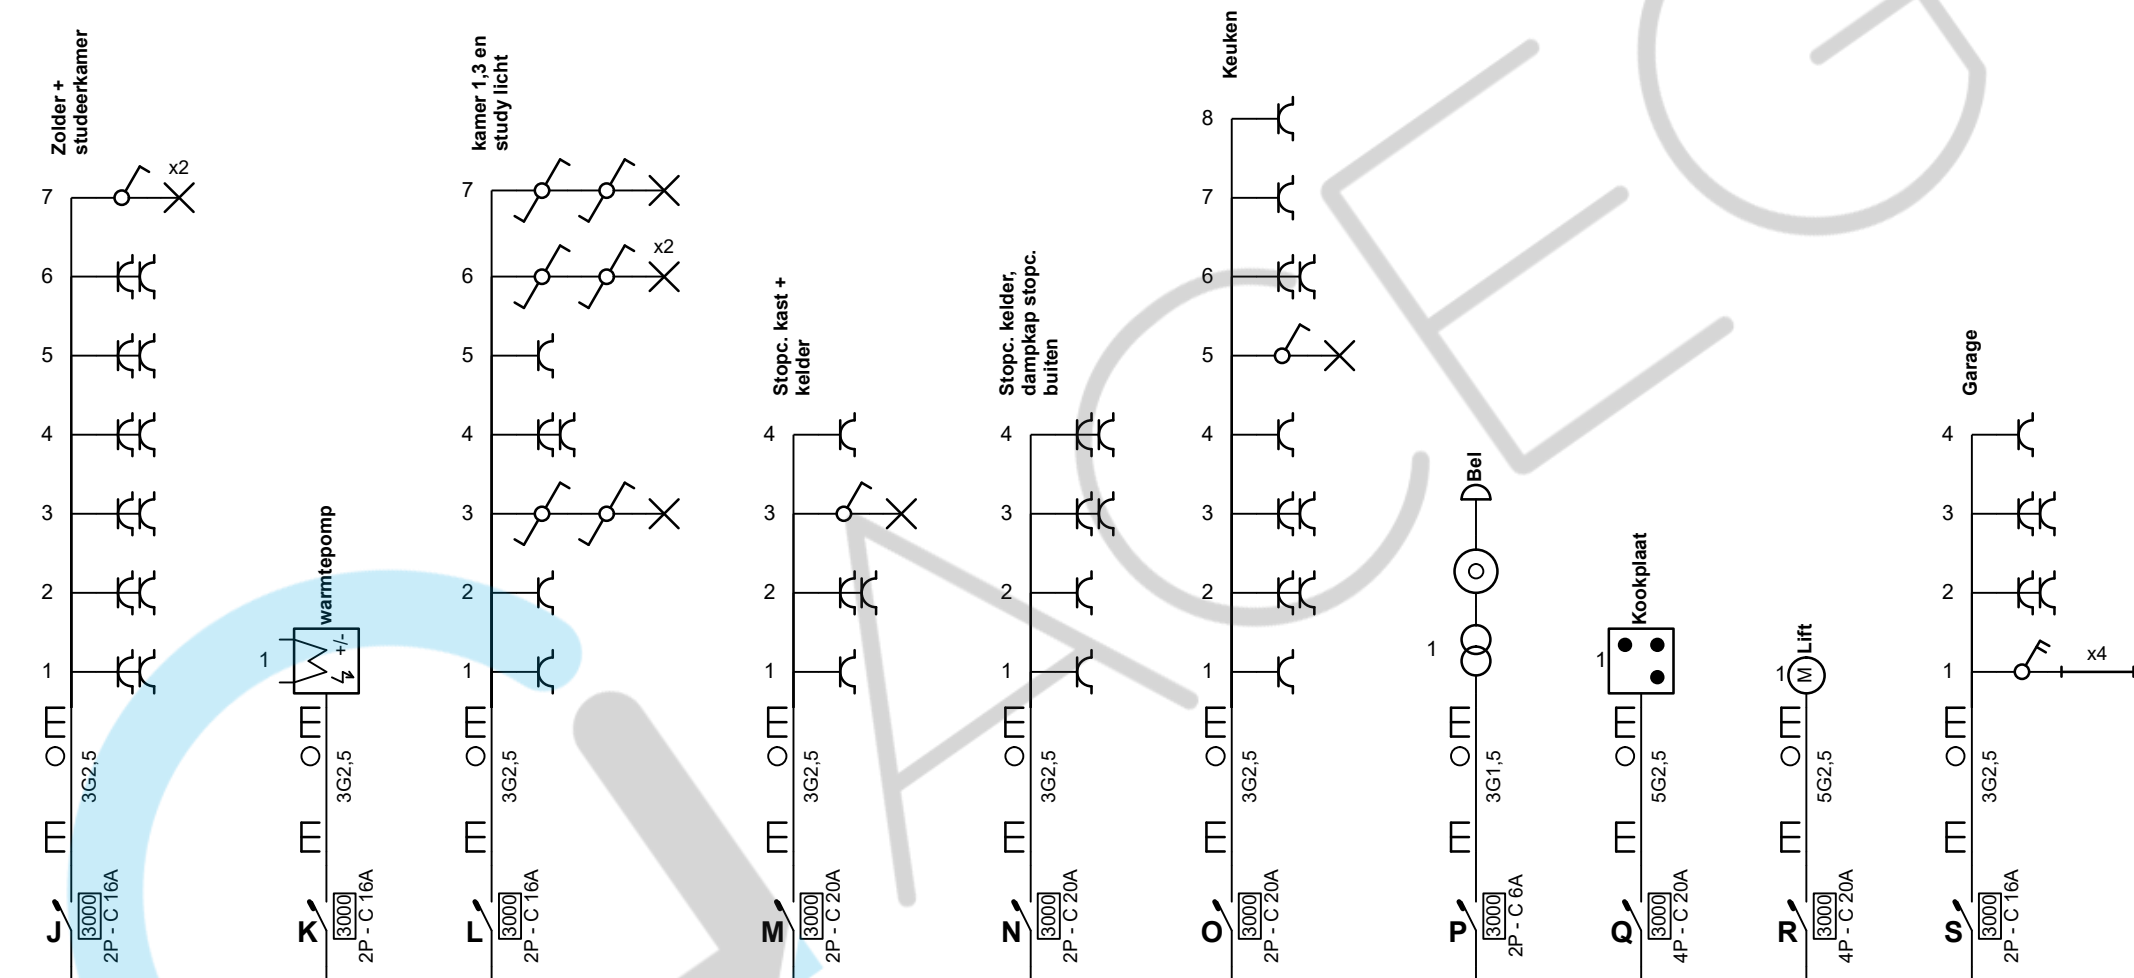

ACEG VZW - #128
De werknemer,

Braun Van der Hoff
Braun NW

28/01/2025

Plaats van de elektrische installatie

Kouterbaan 142
9470 Denderleeuw


Installateur

Develek
Huytstraat 33
9450 Haaltert
GSM: 0468 33 58 98
e-mail: d.develek@gmail.com
BE 0695.629.659



**p. 2/7
Eendraadschema**

3 x 400V + N ~ 50Hz

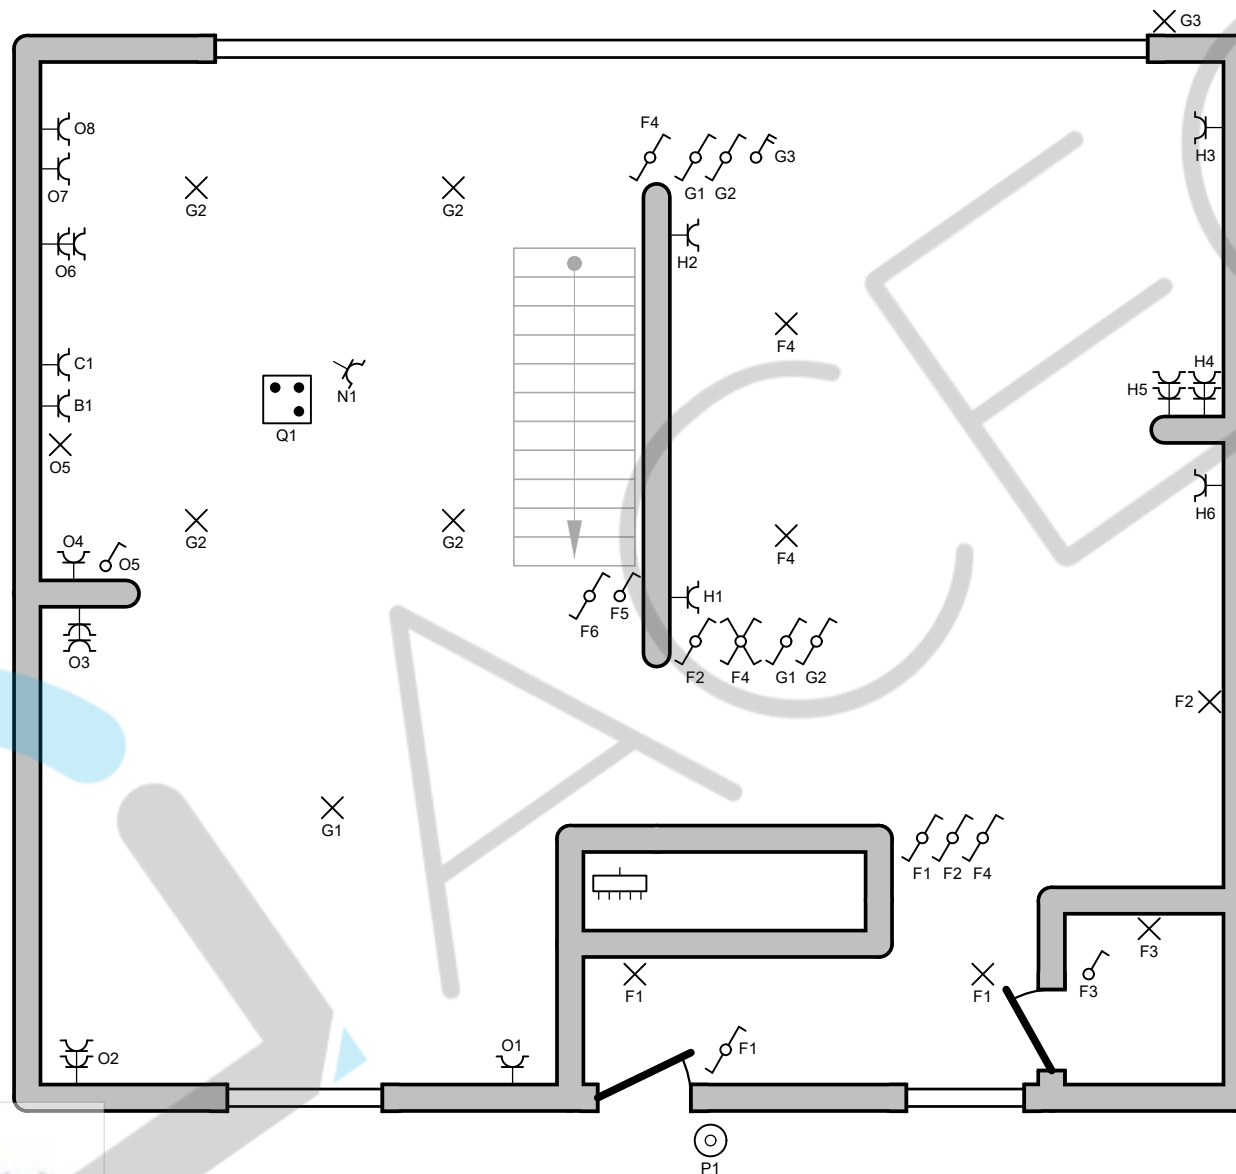

ACEG VZW - #128
De werknemer,

Brain Van Huffel
Breun NW

28/01/2025

Plaats van de elektrische installatie

Kouterbaan 142
9470 Denderleeuw


Installateur

Develek
Huytstraat 33
9450 Haaltert
GSM: 0468 33 58 98
e-mail: d.develek@gmail.com
BE 0695.629.659



**p. 3/7
Situatieplan**

3 x 400V + N ~ 50Hz

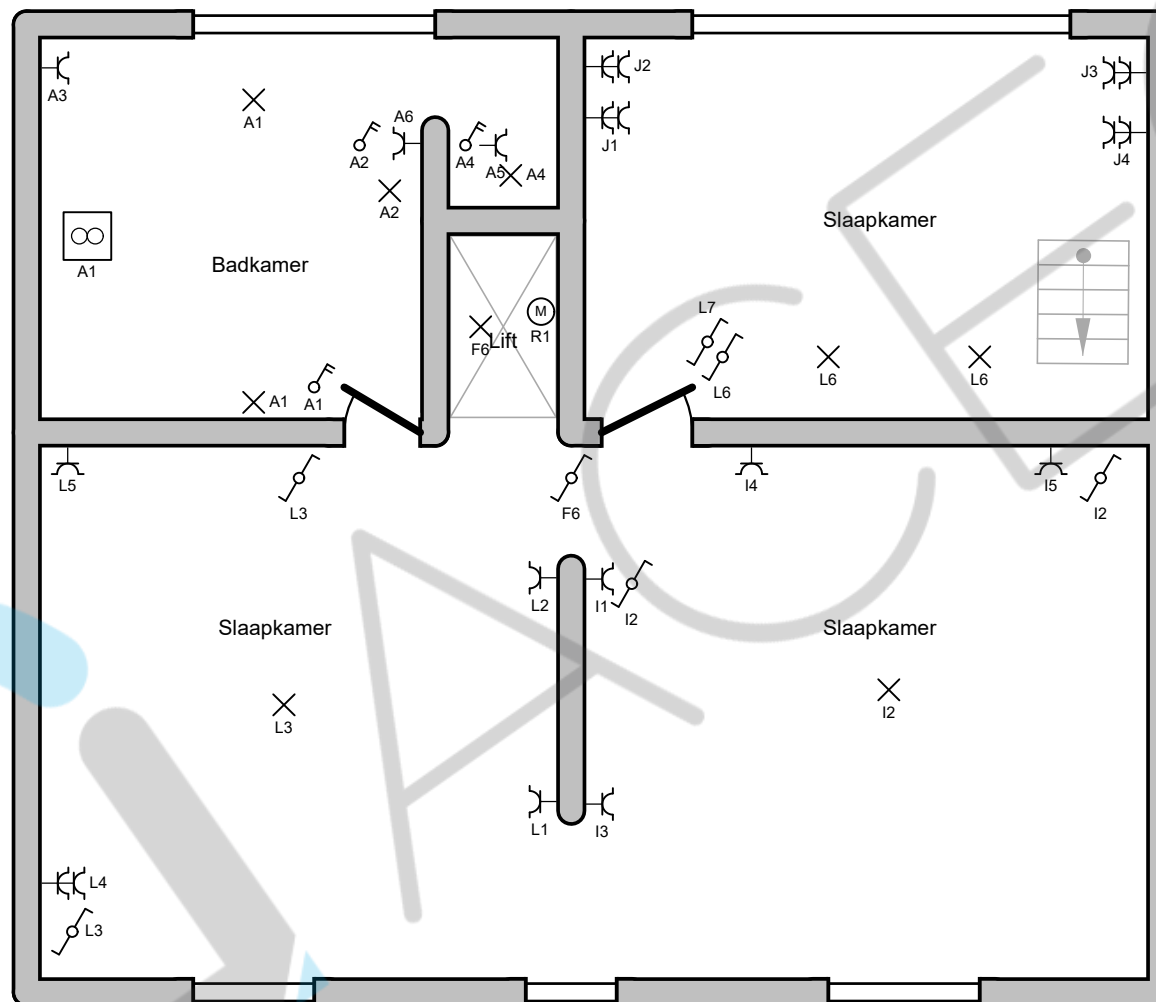

ACEG VZW - #128
De werknemer,

Brain Van Huffel
Breun NW

28/01/2025

Plaats van de elektrische installatie

[Redacted]
Kouterbaan 142
9470 Denderleeuw



Installateur

Develek
Huytstraat 33
9450 Haaltert
GSM: 0468 33 58 98
e-mail: d.develek@gmail.com
BE 0695.629.659



**p. 4/7
Situatieplan**

3 x 400V + N ~ 50Hz

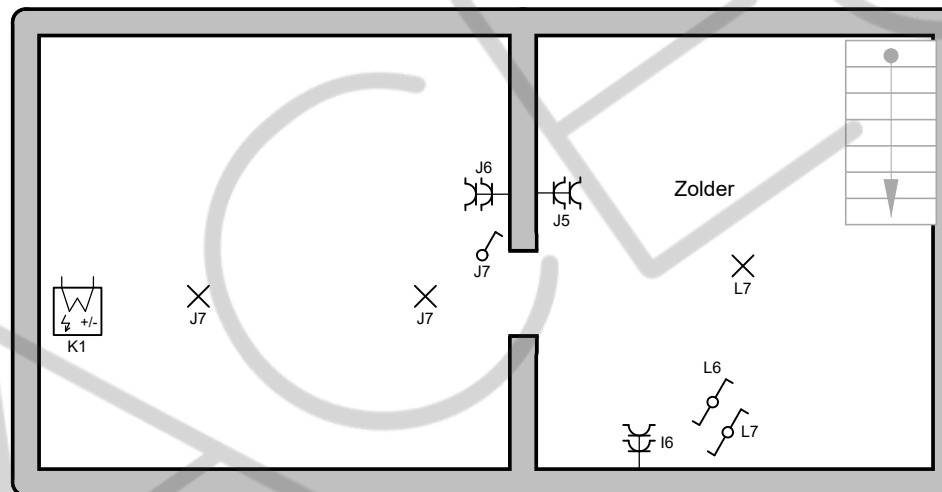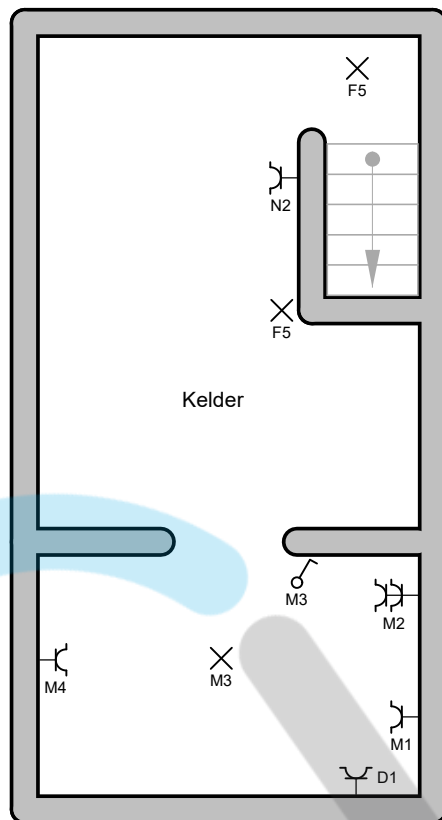

ACEG VZW - #128
De werknemer,

Brain Van Huffel
Brain Van Huffel

28/01/2025

Plaats van de elektrische installatie

Routerbaan 142
9470 Denderleeuw


Installateur

Develek
Huytstraat 33
9450 Haaltert
GSM: 0468 33 58 98
e-mail: d.develek@gmail.com
BE 0695.629.659



**p. 5/7
Situatieplan**

3 x 400V + N ~ 50Hz

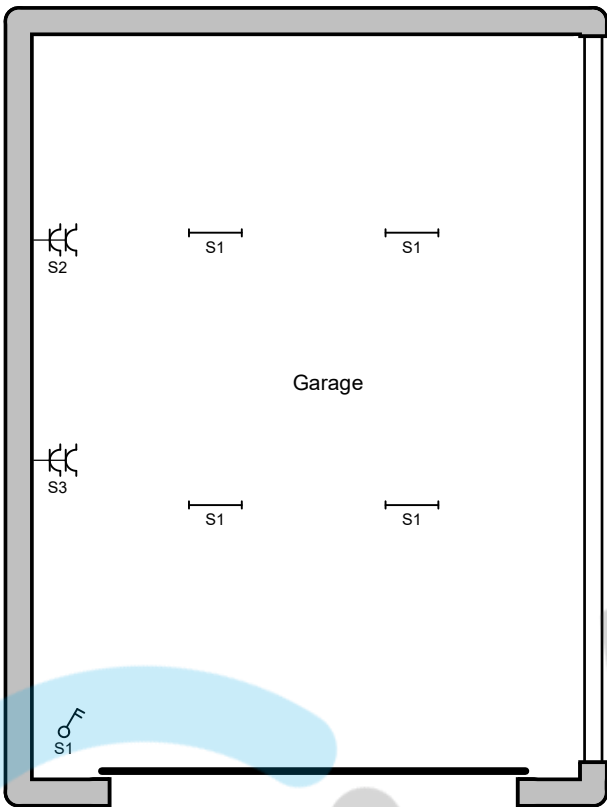

N3
N4

S1

S1

S1

S1

S1

S4

Vijver

ACEG VZW - #128
De werknemer,

Braun Van Huffel
NW

28/01/2025

Plaats van de elektrische installatie

Kouterbaan 142
9470 Denderleeuw

Installateur

Develek
Huytstraat 33
9450 Haaltert
GSM: 0468 33 58 98
e-mail: d.develek@gmail.com
BE 0695.629.659



**p. 6/7
Situatieplan**

3 x 400V + N ~ 50Hz

PV	
A	Badkamer
B	Vaatwas
C	Boiler
D	Wasmachine
F	Verlichting
G	Verlichting
H	Stopc. living
I	Stopc. living
J	Zolder + studeerkamer
K	warmtepomp
L	kamer 1,3 en study licht
M	Stopc. kast + kelder
N	Stopc. kelder, dampkap stopc. buiten
O	Keuken
P	Bel
Q	Kookplaat
R	Lift
S	Garage

ACEG VZW - #128
De werknemer,

Braun Van Huffel
28/01/2025

Plaats van de elektrische installatie

[Redacted]
Routerbaan 142
9470 Denderleeuw

Installateur

Develek
Huytstraat 33
9450 Haaltert
GSM: 0468 33 58 98
e-mail: d.develek@gmail.com
BE 0695.629.659



p. 7/7
Lijst Kringen

3 x 400V + N ~ 50Hz