



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 19/06/2025

Inspecteur: Fabio Van Londersele

Mentor: -

Installateur: P- Technics

ID-label: -

Klantreferentie: -

B.T.W. nr.: BE 0676 517 293

Merk en type meettoestel: Metrel MI3155 Serienummer: 21251249

Datum verslag: 19/06/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Geraardsbergsesteenweg
Huisnummer 83
Busnummer 2
Postcode 9320
Gemeente Erembodegem
Land België

Eigenaar

Naam Allaer Lieve
Straatnaam Geraardsbergsesteenweg
Huisnummer 83
Busnummer 2
Postcode 9320
Gemeente Erembodegem
Land België

Installateur

Naam P- Technics
BTW nr. BE 0676 517 293
Telefoonnummer 0475654143
E-mail info@p-technics.com

Type : appartement

EAN : 541448820062485652

Teller Nr.: : 1Sag1200241582

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 9


Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 63.0 MΩ

RE: 10.57 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

ΔI (mA)	I_n (A)	I_n - andere (A)	$I_{\Delta t}$	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	9	OK	OK

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	9	OK	OK
BESCHRIJVING INSTALLATIE							
Aantal kringen		Curve	Bescherming IN (A)		(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema's		-	-			-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking		OK	Indirecte aanraking OK		
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw			NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders		OK			
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen		NVT			


OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 19/6/2050
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.
- Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):
VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG
Inspectietijd: van 08:38 tot 09:27
De inspecteur Fabio Van Londersele

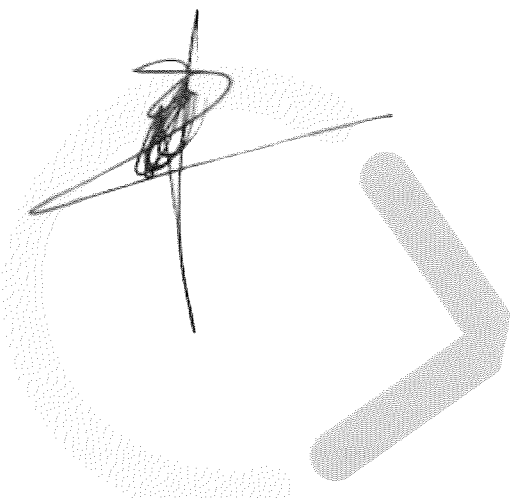


Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 19/6/2050	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

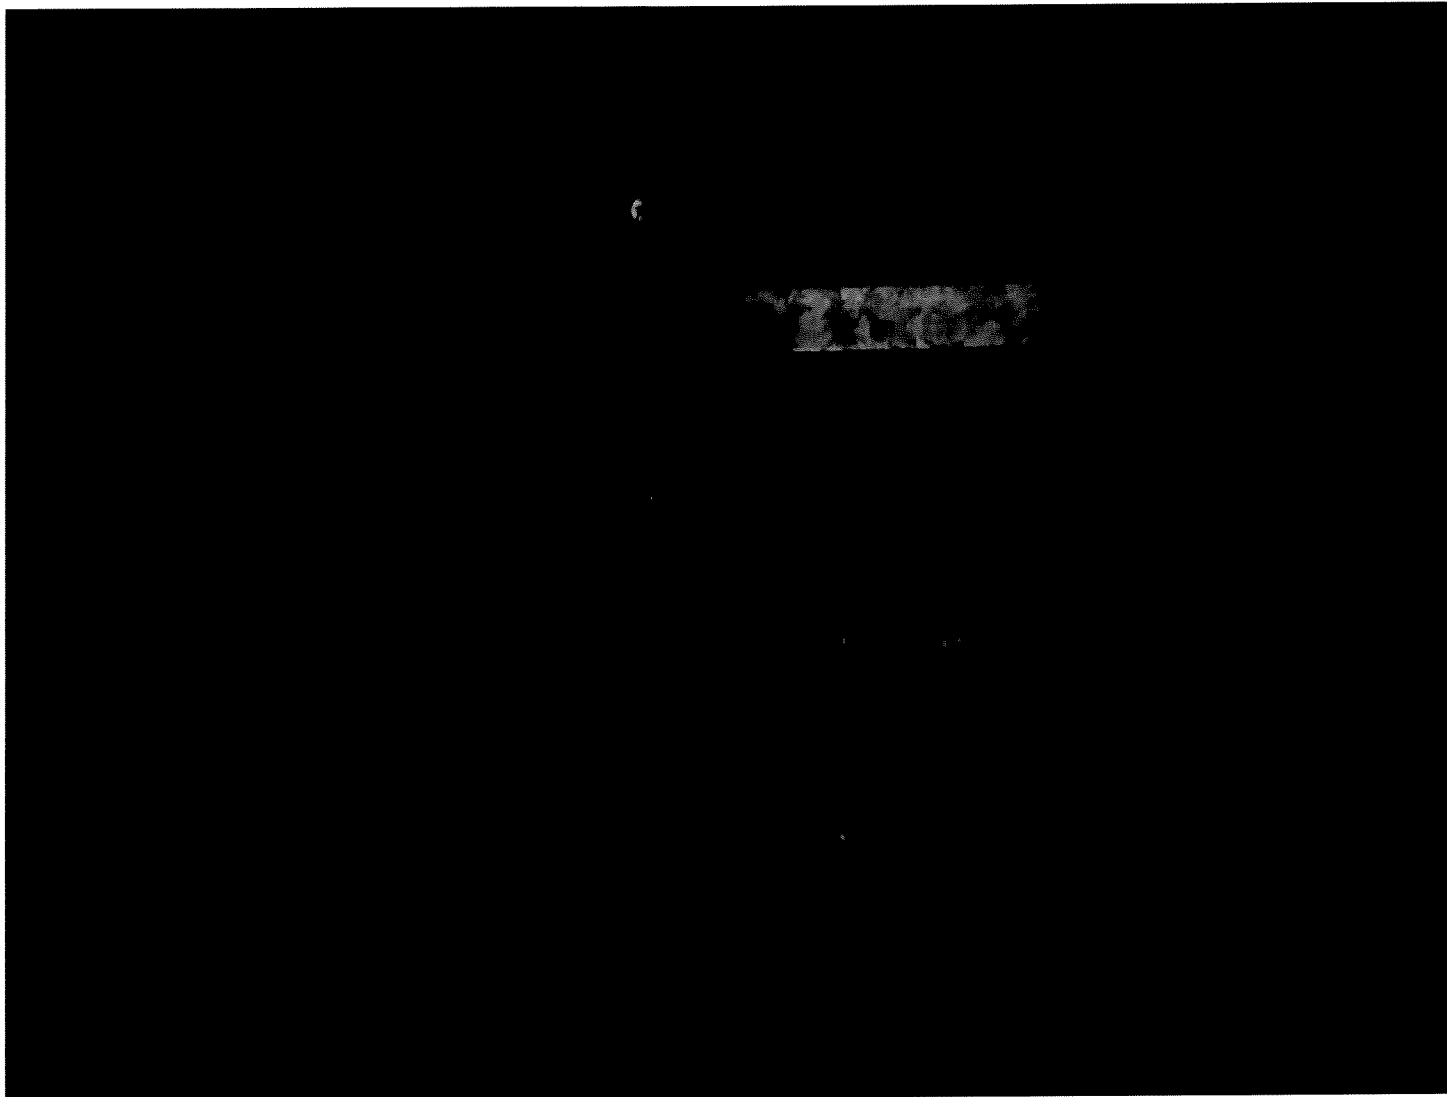

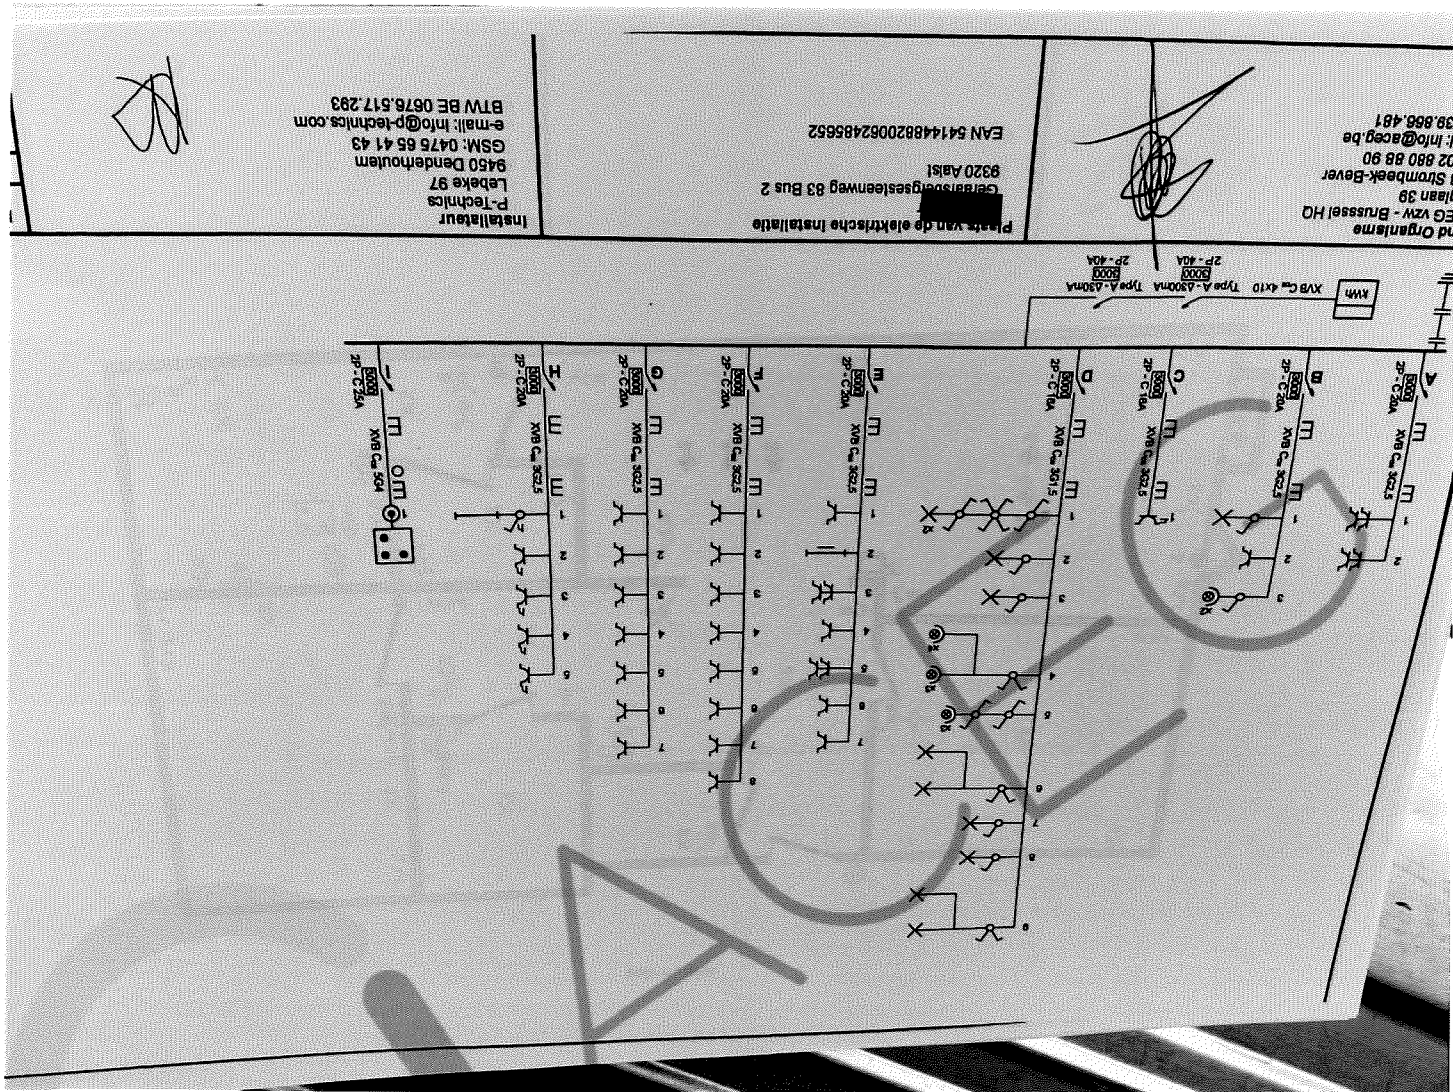

Installateur
P-Technics
Lebeke 97
9450 Denderhoutem
GSM: 0476 65 41 43
e-mail: info@p-technics.com
BTW BE 0676.517.293

Plaats van de elektrische installatie
Geïnspecteerd op 83 Bus 2
9320 Aalsl
EAN 541448820062485652

nd Organisme
EG vzw - Brussel HQ
plan 39
3 Stumbeek-Bever
02 880 88 90
lf: info@aceg.be
039.886.481

