

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: **18633**
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: koen.bellemans@telenet.be



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5260028
Voorl. verslagnr.:
Datum: 18/09/2019

Klant / Opdrachtgever:
B.J.K.
PEYENBEEK 7
9400 DENDERWINDEKE

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie: vernieuwd Type lokalen: woning
Plaats onderzoek: KREPELSTRAAT 34 DENDERWINDEKE 9400
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek Volgens AREI Art.: 270
Datum onderzoek: 18/09/2019 Volgende binnen 300 maand of vóór 30/09/2044 Onderzoeker: TIELEMANS RONNY
Eigendom van:
Installateur: B.J.K. PEYENBEEK 7 9400 DENDERWINDEKE
B.T.W.: BE0461087718 ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: - Stand I: - Stand II: -
Aansluiting: - Wachtbuis: - Isolatieplaat: -
Dienstspanning: 3x400V+N Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut.maatsch. Schak.: aut.maatsch.
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 25 mm²
Aardelektrode: type: pennen sectie: 16 mm² spreidingswaarde: 7,8 Ohm
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende dif.: 40A/30mA / 4p
Werking testknop: in orde Controle foutflus: nvt Algemene isolatieweerstand: 6,2 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage één draadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen: 5 + 14


VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

I Geen
N Toestellen en verlichtingsarmaturen, incl. transfo's, zijn nog niet allemaal geplaatst.

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker

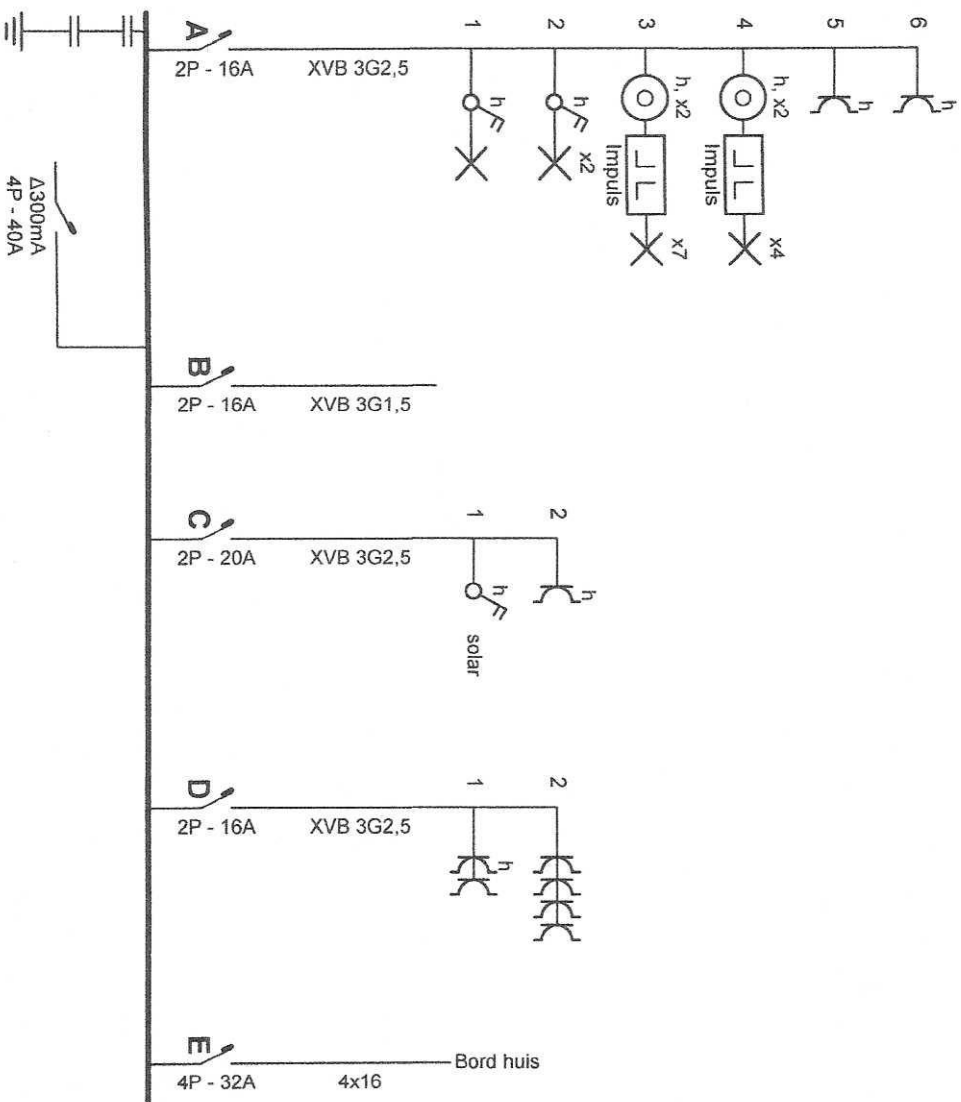

Erkend Organisme

O.C.B.
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
Fax: 03 451 37 10
e-mail: dep.ele@ocb.be

Plaats van de elektrische installatie

Shepelstraat 34
8900 Dendermonde

Installateur

B.J.K. BV/BA
PEYENBEEK 7
9400 Ninove
BE 0461.087.718

p. 1/3
Eendraadschema


3 x 400V + N - 50Hz

ALSB

Romy Tielman - Inspecteur OCB
Regio Oost- en Vest-Vlaanderen
0461.087.013
romy.tielman@ocb.be - www.ocb.be

8/5/2018

18/09/2019

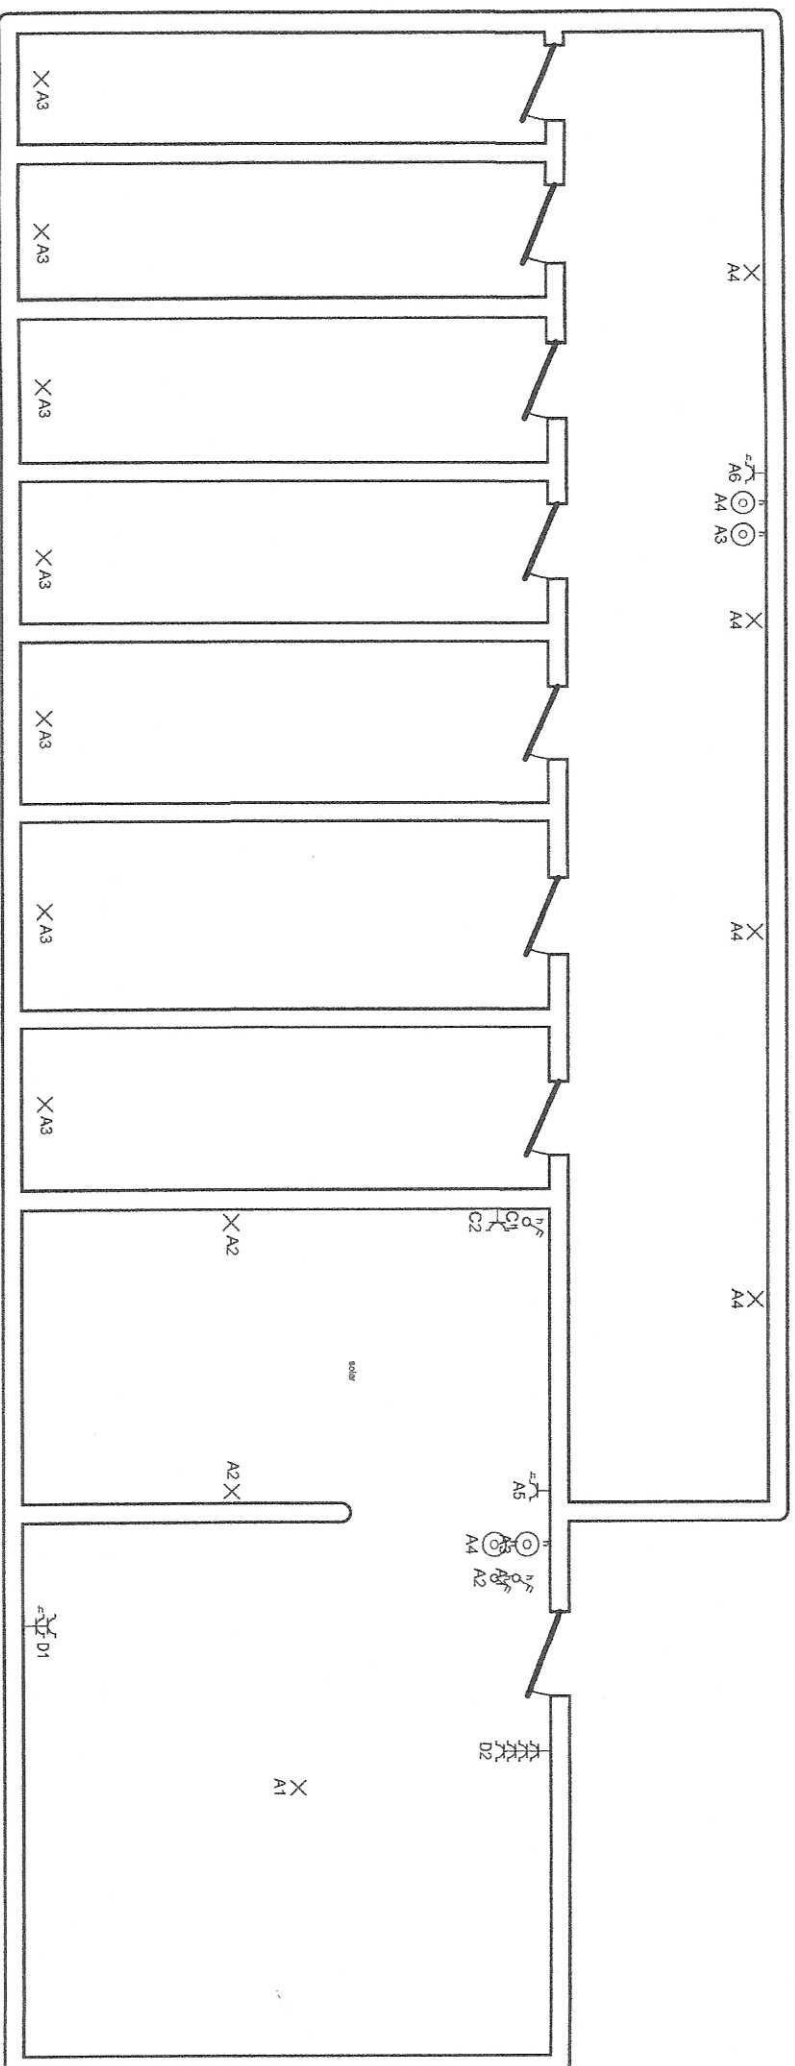

Erkend Organisme

O.C.B.
Koningin Astridlaan 60
2550 Konlich
Tel.: 03 451 37 00
Fax: 03 451 37 10
e-mail: dep.ele@ocb.be

Plaats van de elektrische installatie

installateur

BUN BVBA
PEYENBEEK 7
9400 Ninove
BE 0461.087.718


p. 2/3
Situatieschema

3 x 400V + N ~ 50Hz

ALSB

- A Verlichting + stopcontacten garage , paarden
- B
- C schakelaar solar + stopcontact
- D stopcontacten garage
- E Voeding naar huis

Erkend Organisme O.C.B. Koningin Astridlaan 60 2550 Konicht Tel.: 03 451 37 00 Fax: 03 451 37 10 e-mail: dep.ele@ocb.be	Plaats van de elektrische installatie	Installateur Bjk BVBA PEYENBEEK 7 9400 Ninove BE 0461.087.718	p. 3/3 Lijst Kringen 3 x 400V + N ~ 50Hz ALSB
--	--	--	---

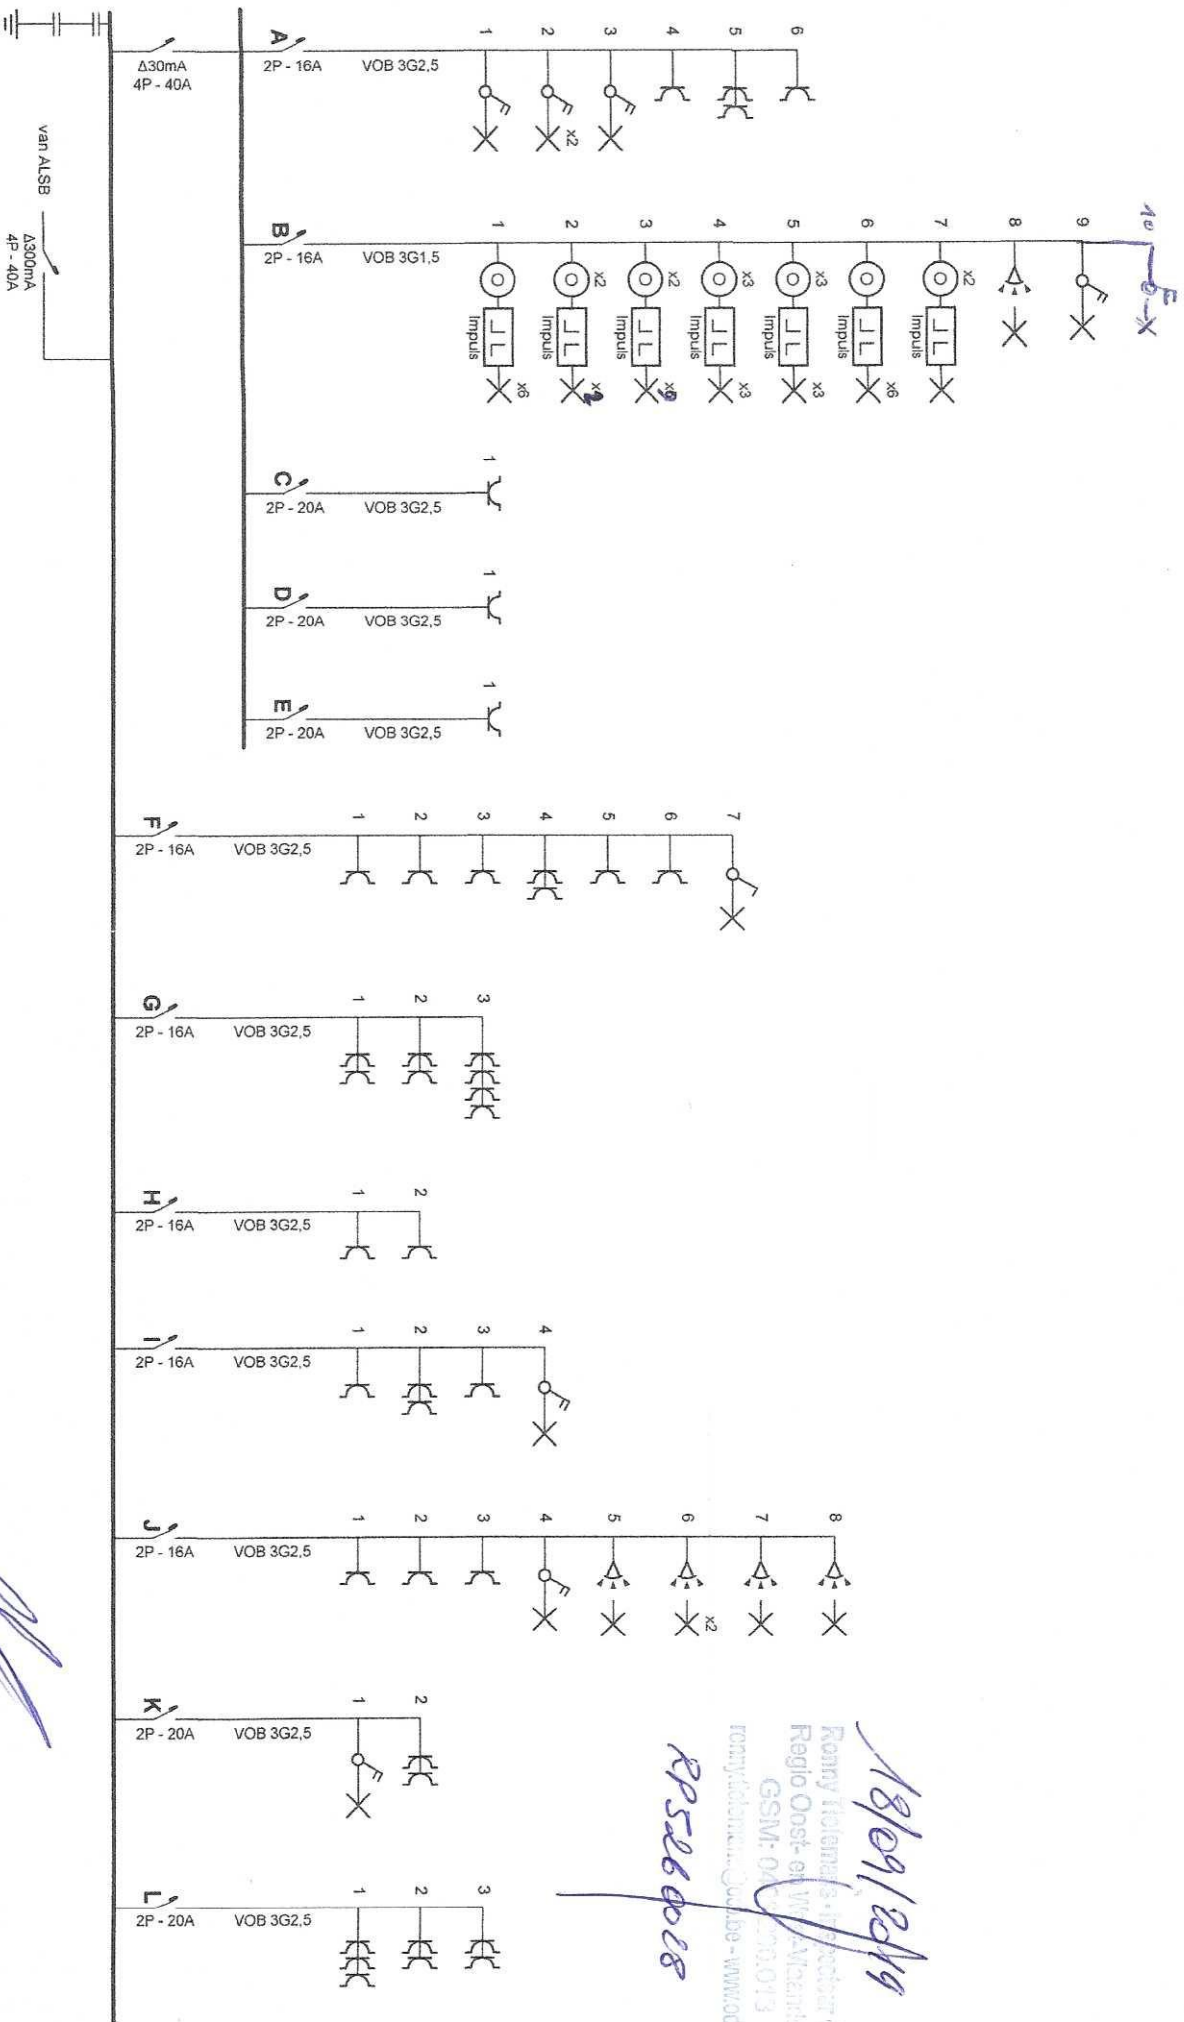

18/09/2019
 Romy Tolens • Projectant
 Regio Oost- en West-Vlaanderen
 GSM: 0478 270 013
 r.tolens@wv-vmw.be

RP5260018

Erkend Organisme

O.C.B.
 Koningin Astridlaan 60
 2550 Kontich
 Tel.: 03 451 37 00
 Fax: 03 451 37 10
 e-mail: dep.ele@ocb.be

Plaats van de elektrische installatie


Stapelstraat 34
3400 Dendermonde

Installateur

BJK BVBA
 PEYENBEEK 7
 9400 Ninove
 BE 0461.087.718

p. 1/6
Eendraadschema

3 x 400V + N ~ 50Hz
 huis

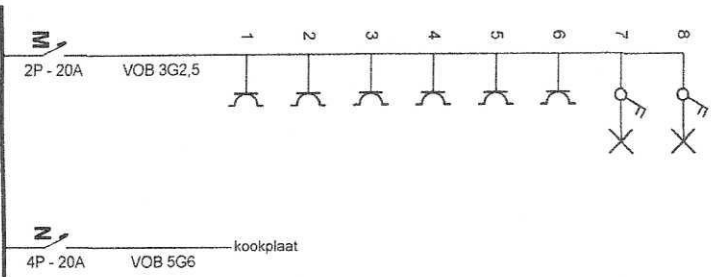

Erkend Organisme

O.C.B.
Koningin Astridlaan 60
2550 Konlich
Tel.: 03 451 37 00
Fax: 03 451 37 10
e-mail: dep.ele@ocb.be

Plaats van de elektrische installatie


Installateur

BJK BVBA
PEYENBEEK 7
9400 Ninove
BE 0461.087.718

**p. 2/6
Eendraadschema**

3 x 400V + N ~ 50Hz

huis

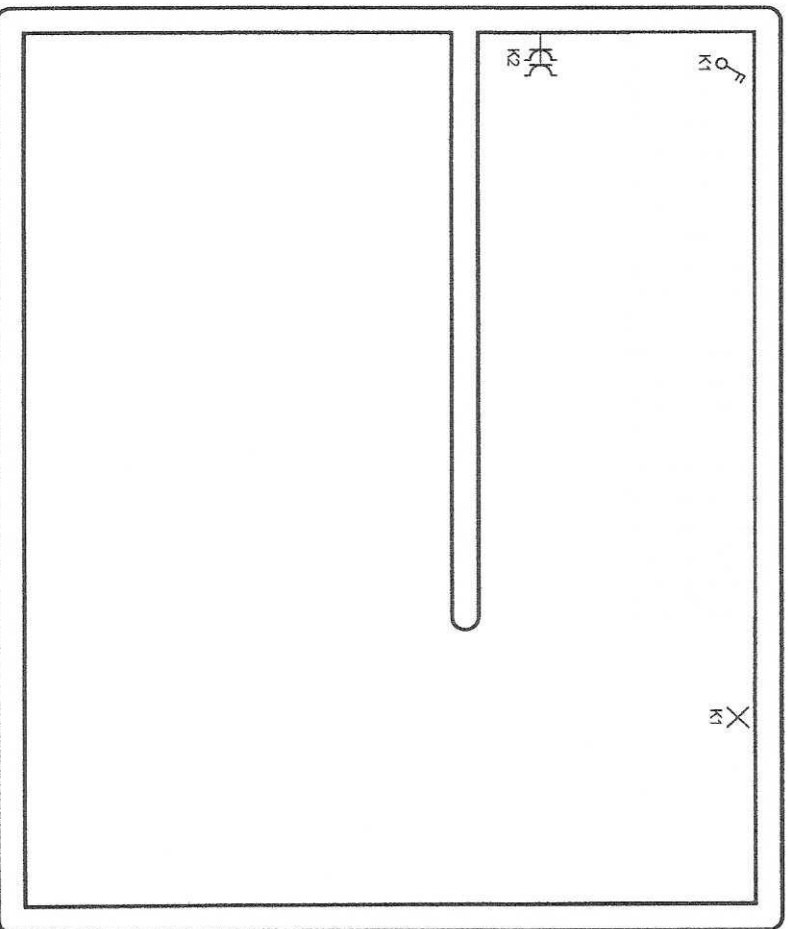

Erkend Organisme

O.C.B.
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
Fax: 03 451 37 10
e-mail: dep.ele@ocb.be

Plaats van de elektrische installatie

Installateur

BJK BV/BA
PEYENBEEK 7
9400 Ninove
BE 0461.087.718

**p. 3/6
Situatieschema**

3 x 400V + N ~ 50Hz


huis



Installateur

e-mail: dep.ele@oeb.be

huis

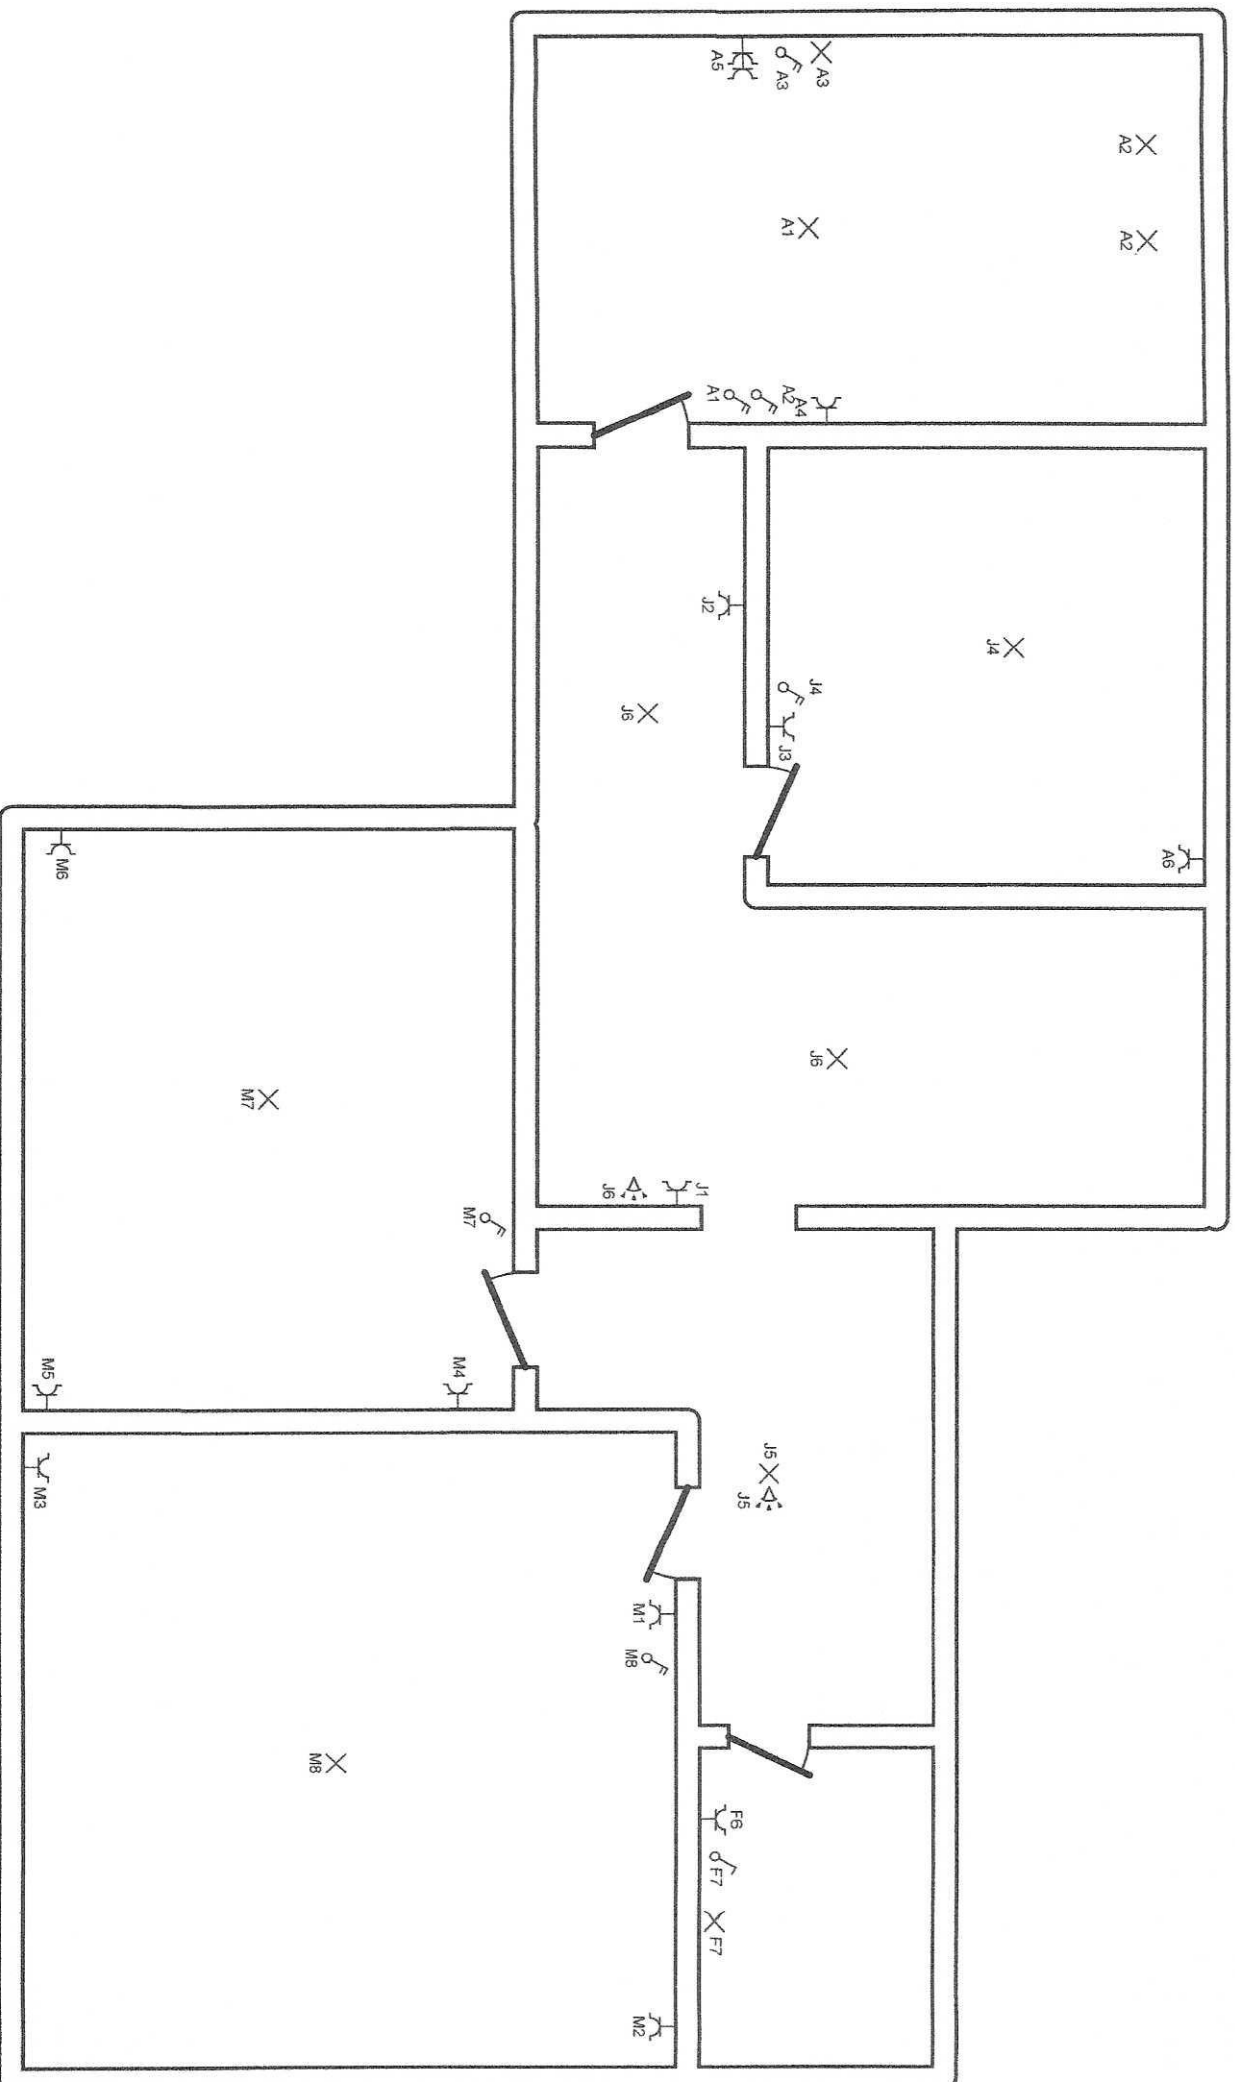

Erkend Organisme

O.C.B.
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
Fax: 03 451 37 10
e-mail: dep.ele@ocb.be

Plaats van de elektrische installatie

Installateur

Bijk BVBA
PEYENBEEK 7
9400 Ninove
BE 0461.087.718

p. 5/6
Situatieschema

3 x 400V + N ~ 50Hz

huis

- A** stopc. + verl. badkamer + slk 3
- B** verl. beneden
- C** wasmachine
- D** droogkast
- E** vaatwas
- F** stopc. living + berging boven
- G** stopc. berging
- H** stopc. eetplaats
- I** stopc. + verl. keuken
- J** stopc. +verl. boven + slk 3
- K** kelder
- L** stopc. keuken
- M** stopc. + verl. slk 1 + 2
- N** kookplaat

Erkend Organisme

O.C.B.
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
Fax: 03 451 37 10
e-mail: dep.ele@ocb.be


Plaats van de elektrische installatie

Installateur
B.J.K. BVBA
PEYENBEEK 7
9400 Ninove
BE 0461.087.718

p. 6/6
Lijst Kringen

3 x 400V + N ~ 50Hz

huis

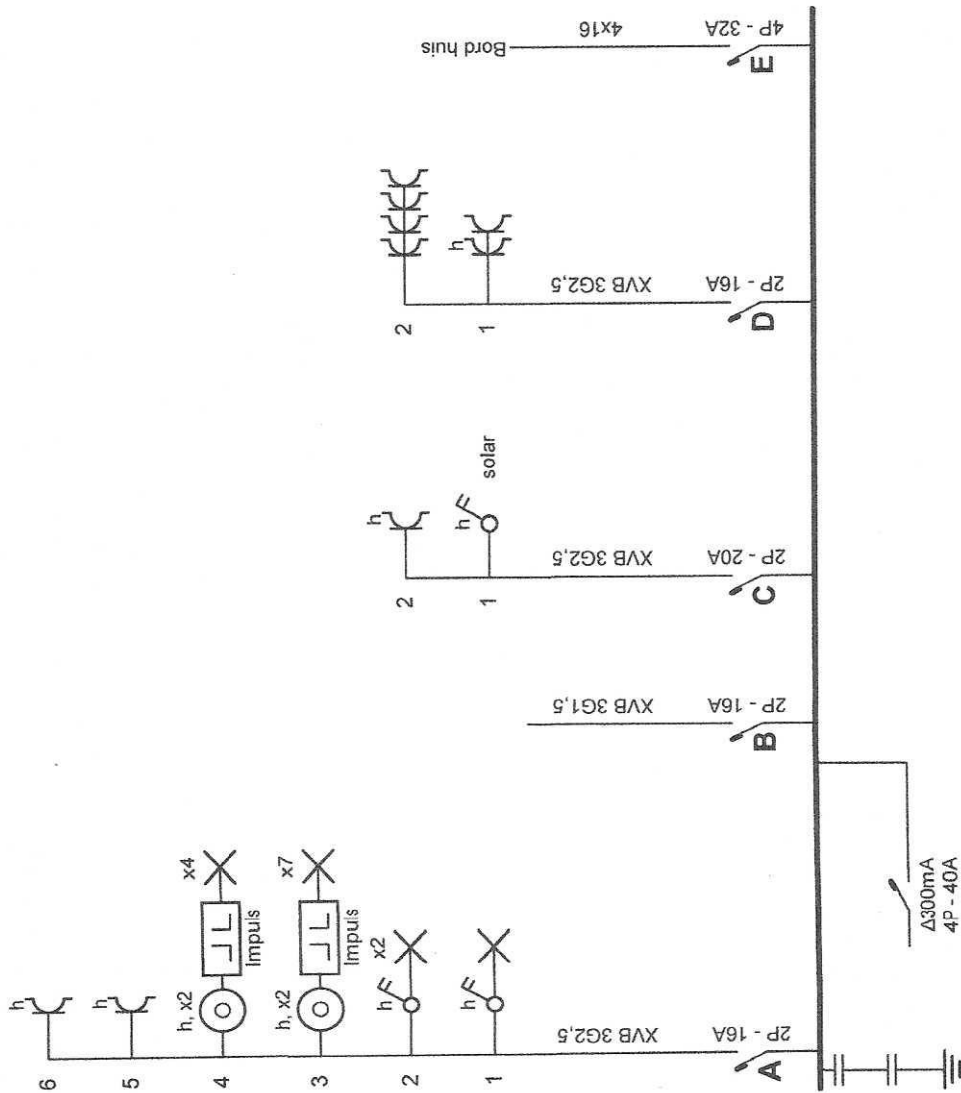

Erkend Organisme

O.C.B.
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
Fax: 03 451 37 10
e-mail: dep.ele@ocb.be

Plaats van de elektrische installatie


*Ynepestraat 34
3400 Denderwindele*

Installateur
BJK BVBA
PEYENBEEK 7
9400 Ninove
BE 0461.087.718

p. 1/3
Eendraadschema

3 x 400V + N ~ 50Hz

ALSB

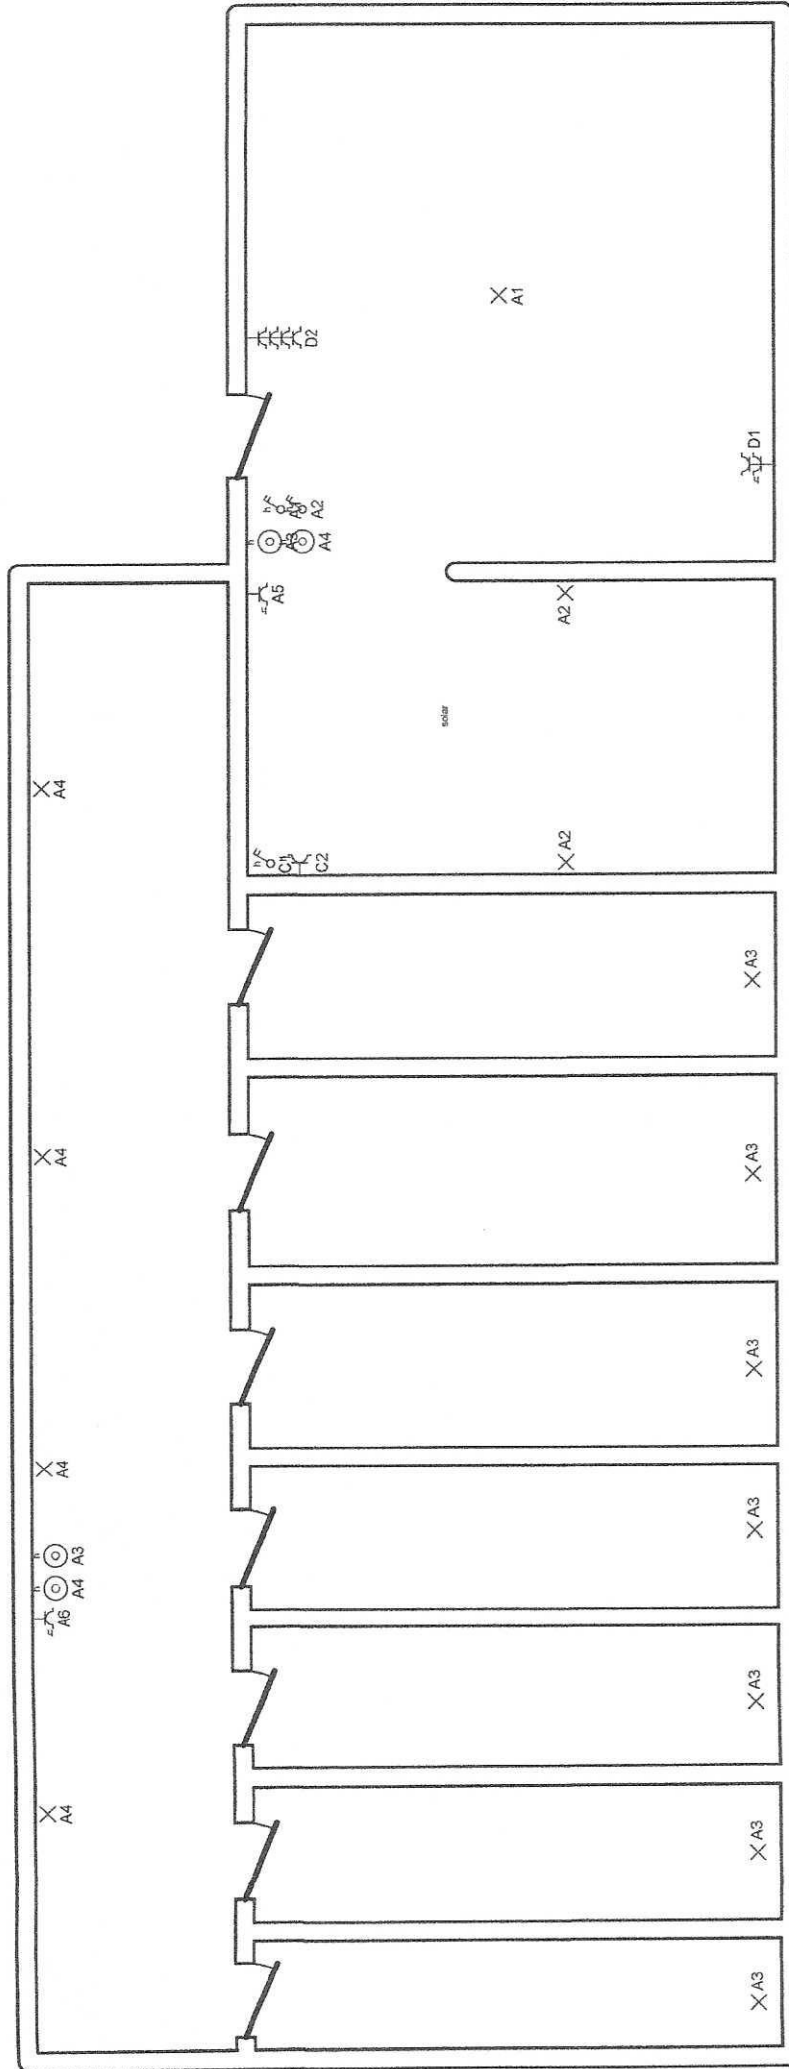

Erkend Organisme

O.C.B.
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
Fax: 03 451 37 10
e-mail: dep.ele@ocb.be

Plaats van de elektrische installatie

Installateur
BJK BVBA
PEYENBEEK 7
9400 Ninove
BE 0461.087.718

p. 2/3
Situatieschema

3 x 400V + N ~ 50Hz

ALSB

- A** Verlichting + stopcontacten garage , paarden
- B**
- C** schakelaar solar + stopcontact
- D** stopcontacten garage
- E** Voeding naar huis

Erkend Organisme
 O.C.B.
 Koningin Astridlaan 60
 2550 Kontich
 Tel.: 03 451 37 00
 Fax: 03 451 37 10
 e-mail: dep.ele@occb.be


Plaats van de elektrische installatie

Installateur
 BJK BVBA
 PEYENBEEK 7
 9400 Ninove
 BE 0461.087.718

p. 3/3
Lijst Kringen

3 x 400V + N ~ 50Hz

ALSB

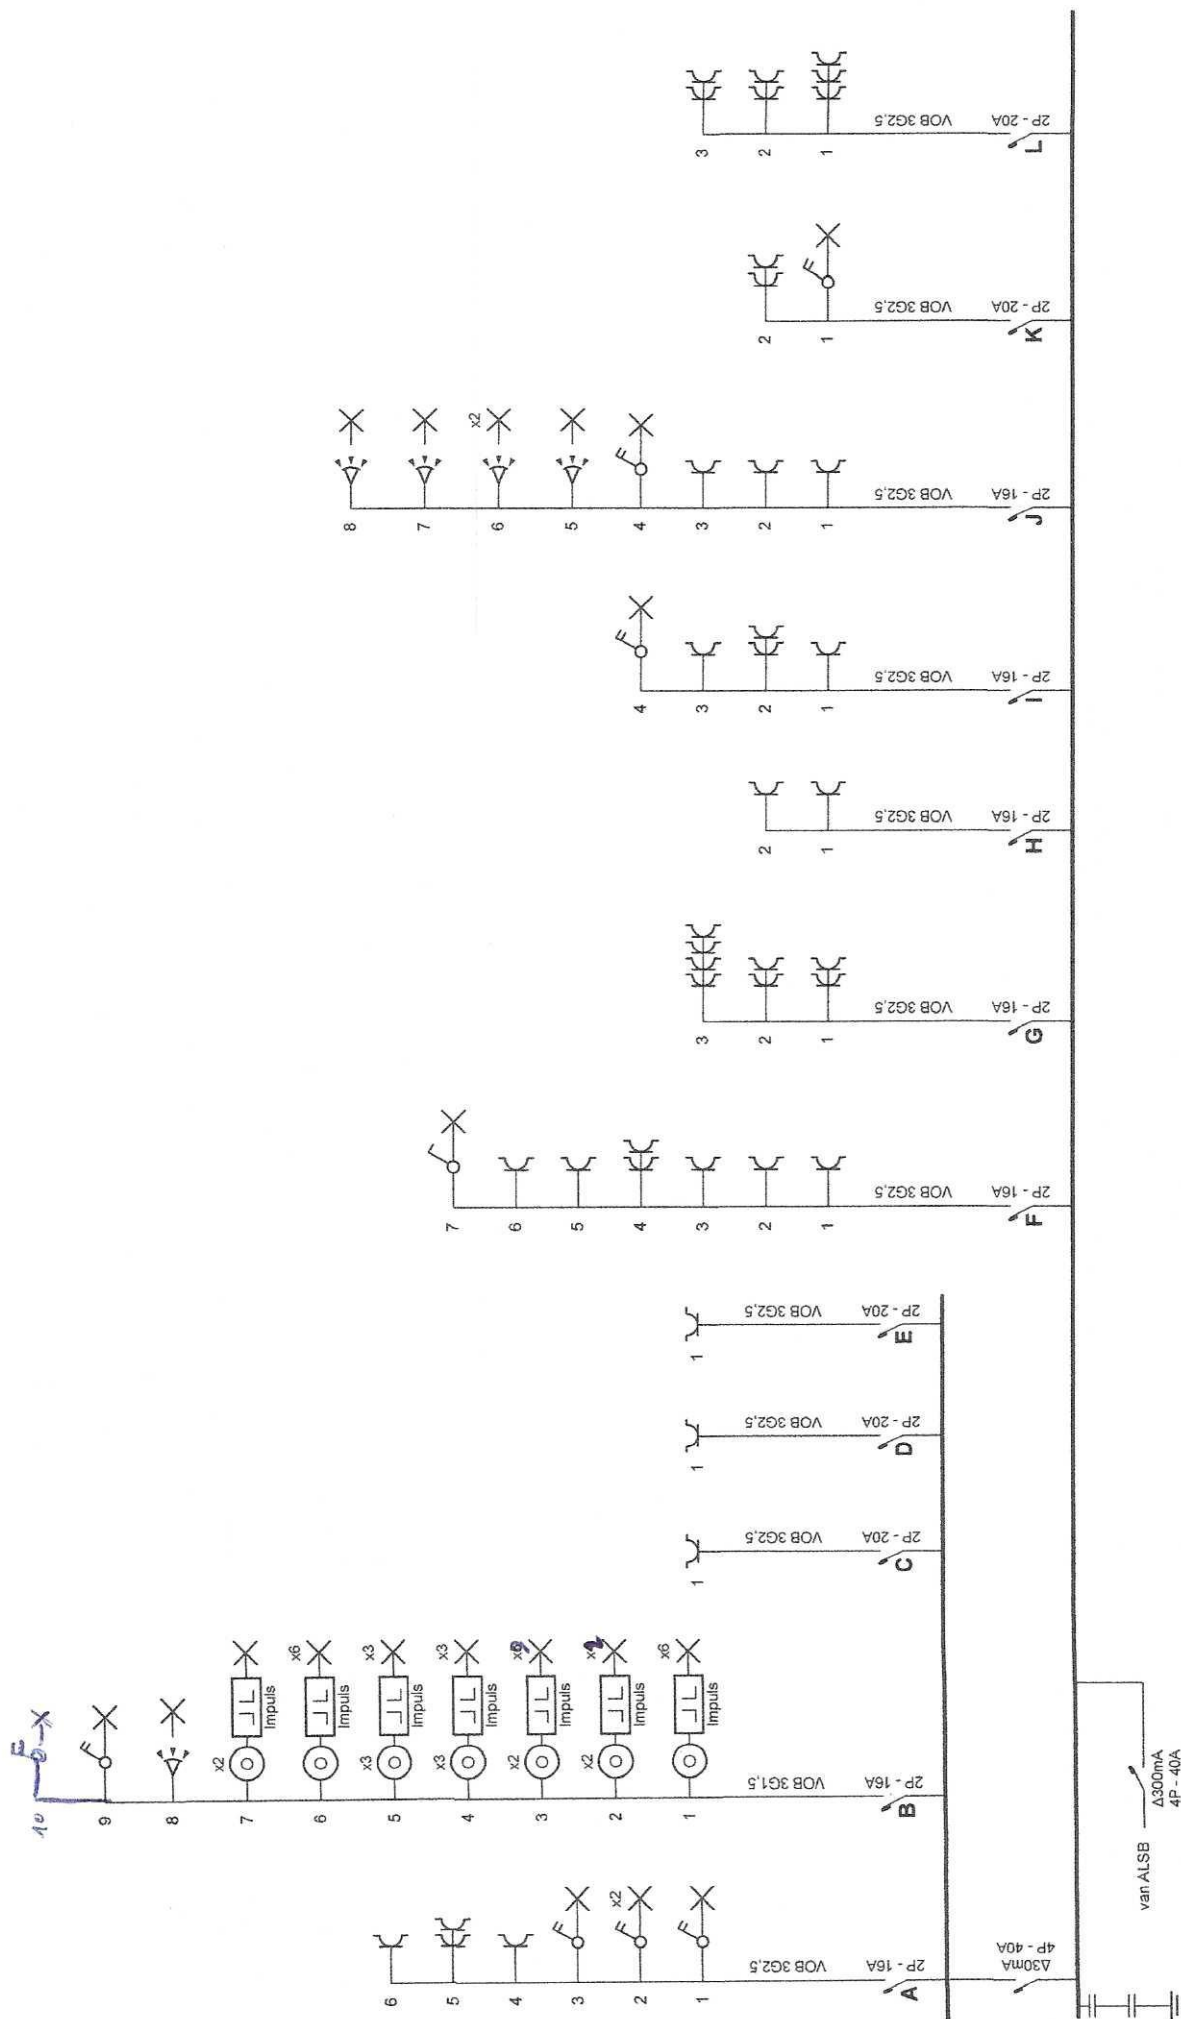

Erkend Organisme

O.C.B.
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
Fax: 03 451 37 10
e-mail: dep.ele@ocb.be

Plaats van de elektrische installatie


Sirepelstraat-34
3400 Denderwindele

Installateur
BJK BVBA
PEYENBEEK 7
9400 Ninove
BE 0461.087.718

p. 1/6 Eendraadschema

3 x 400V + N ~ 50Hz

huis

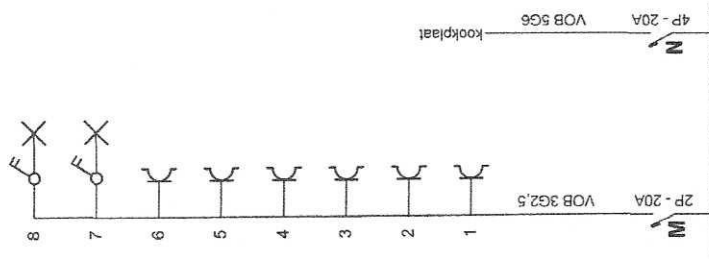

Erkend Organisme

O.C.B.
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
Fax: 03 451 37 10
e-mail: dep.ele@ocb.be


Plaats van de elektrische installatie

Installateur
BJK BVBA
PEYENBEEK 7
9400 Ninove
BE 0461.087.718

p. 2/6
Eendraadschema

3 x 400V + N ~ 50Hz

huis

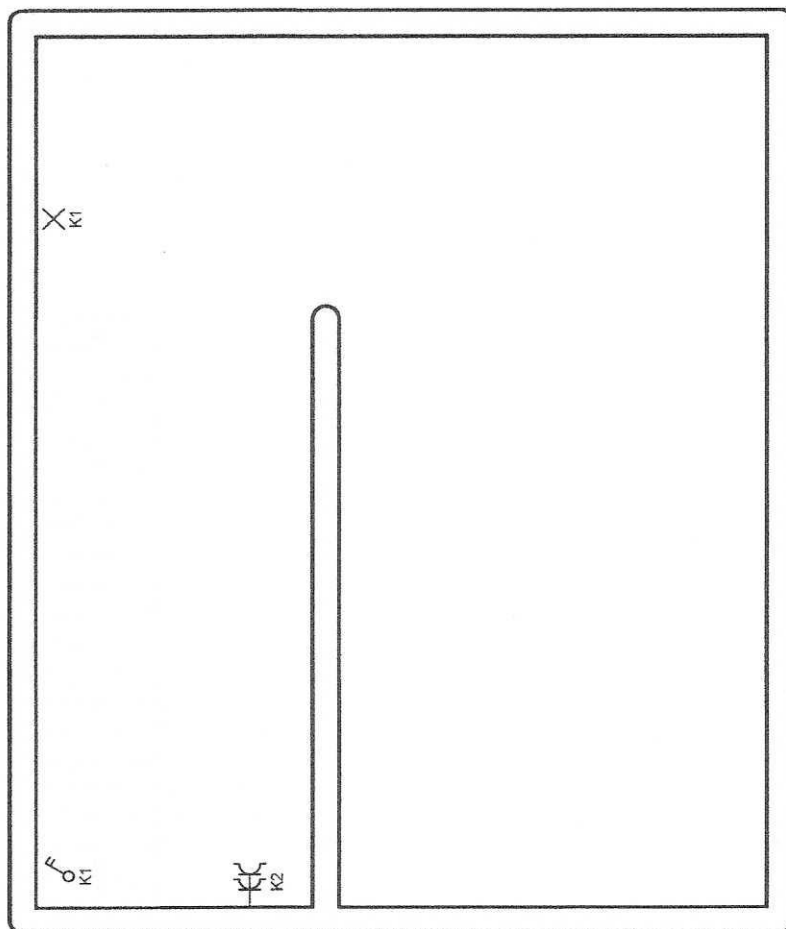

Erkend Organisme
 O.C.B.
 Koningin Astridlaan 60
 2550 Kontich
 Tel.: 03 451 37 00
 Fax: 03 451 37 10
 e-mail: dep_ele@ocb.be


Plaats van de elektrische installatie

Installateur
 BJK BVBA
 PEYENBEEK 7
 9400 Ninove
 BE 0461.087.718

p. 3/6
Situatieschema

3 x 400V + N ~ 50Hz

huis

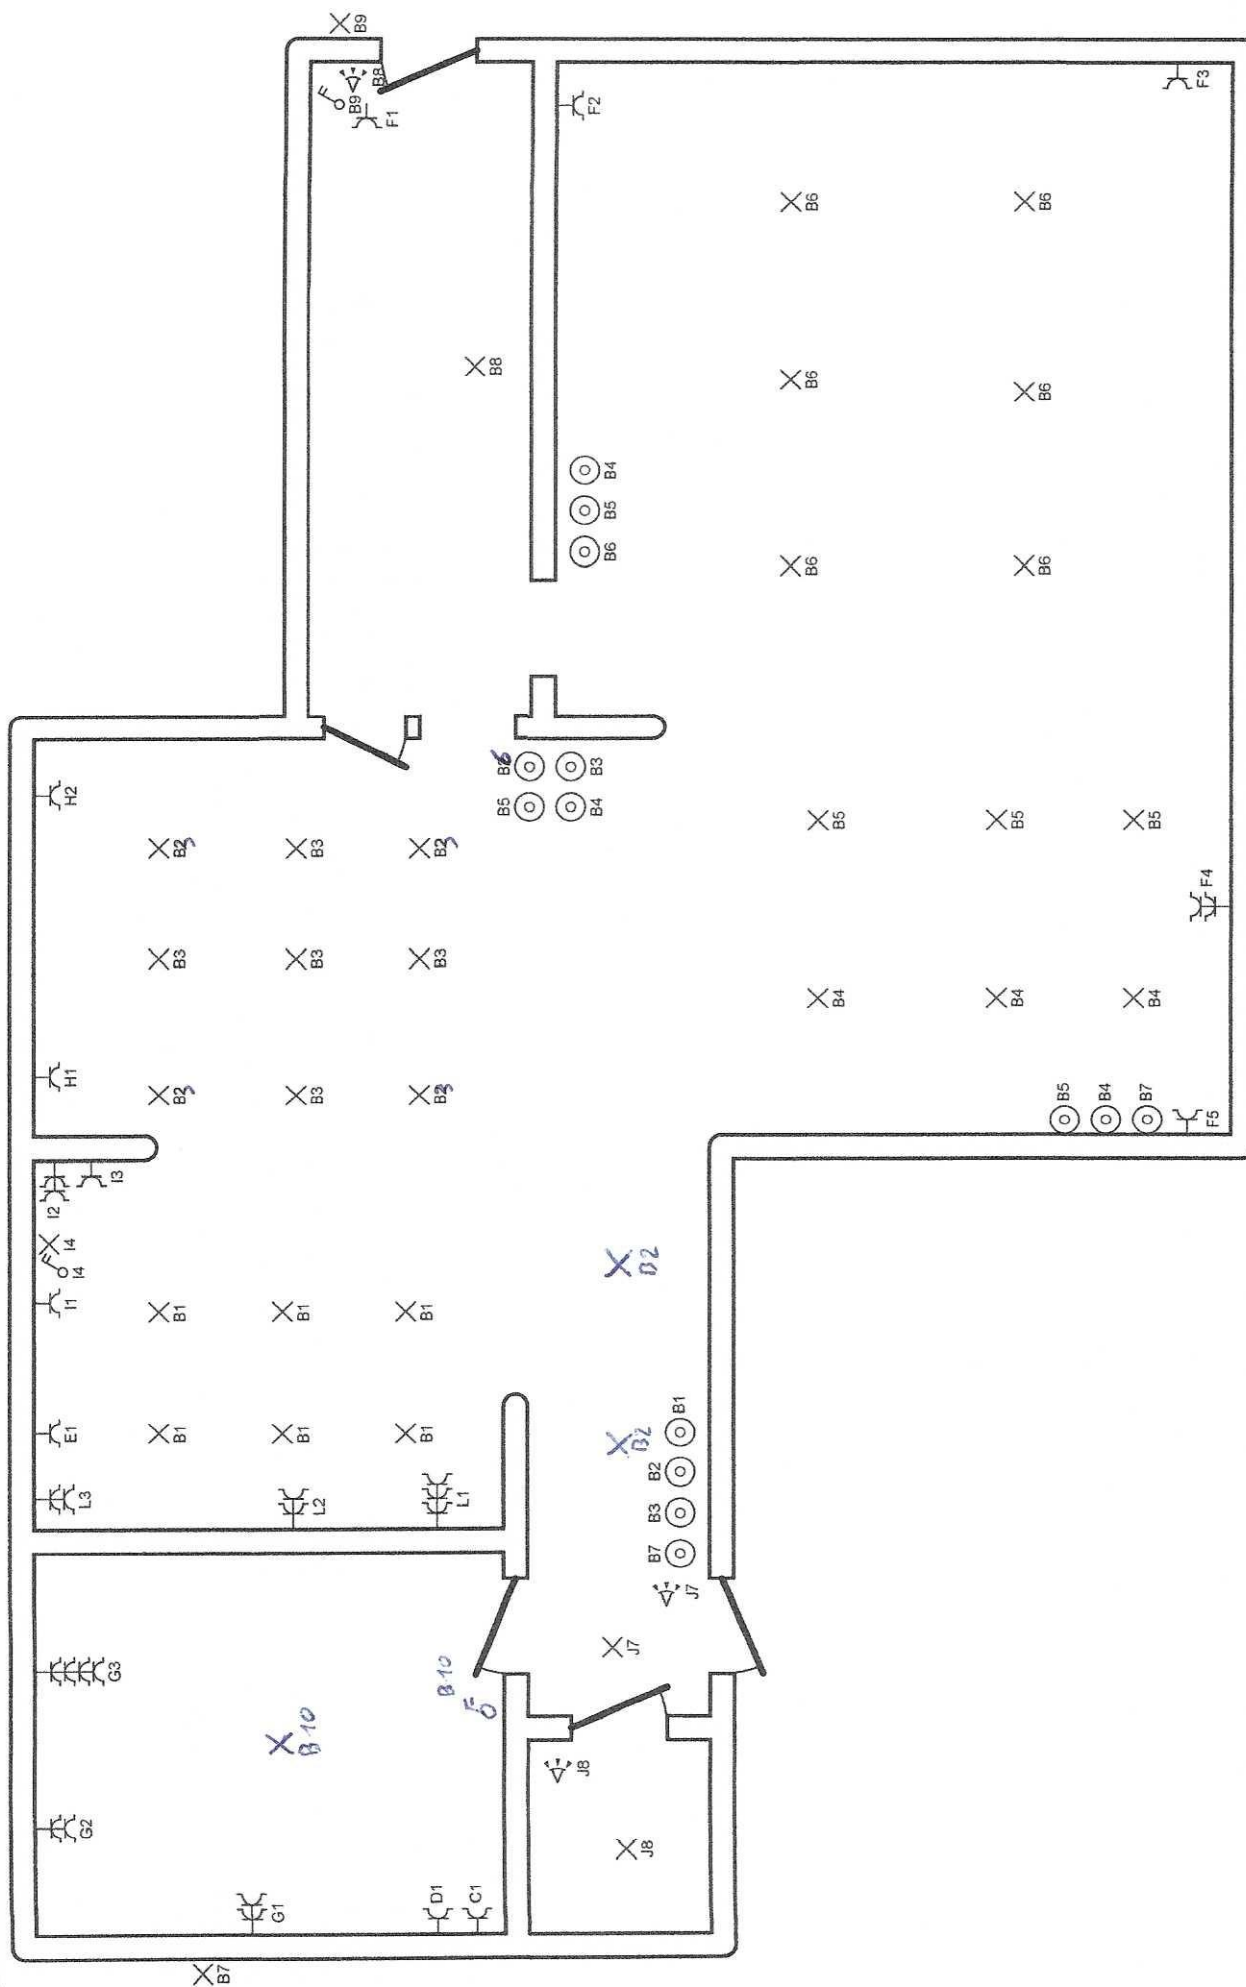

Erkend Organisme

O.C.B.
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
Fax: 03 451 37 10
e-mail: dep.ele@ocb.be


Plaats van de elektrische installatie

Installateur
BJK BVBA
PEYENBEEK 7
9400 Ninove
BE 0461.087.718

p. 4/6 **Situatieschema**

3 x 400V + N ~ 50Hz

huis

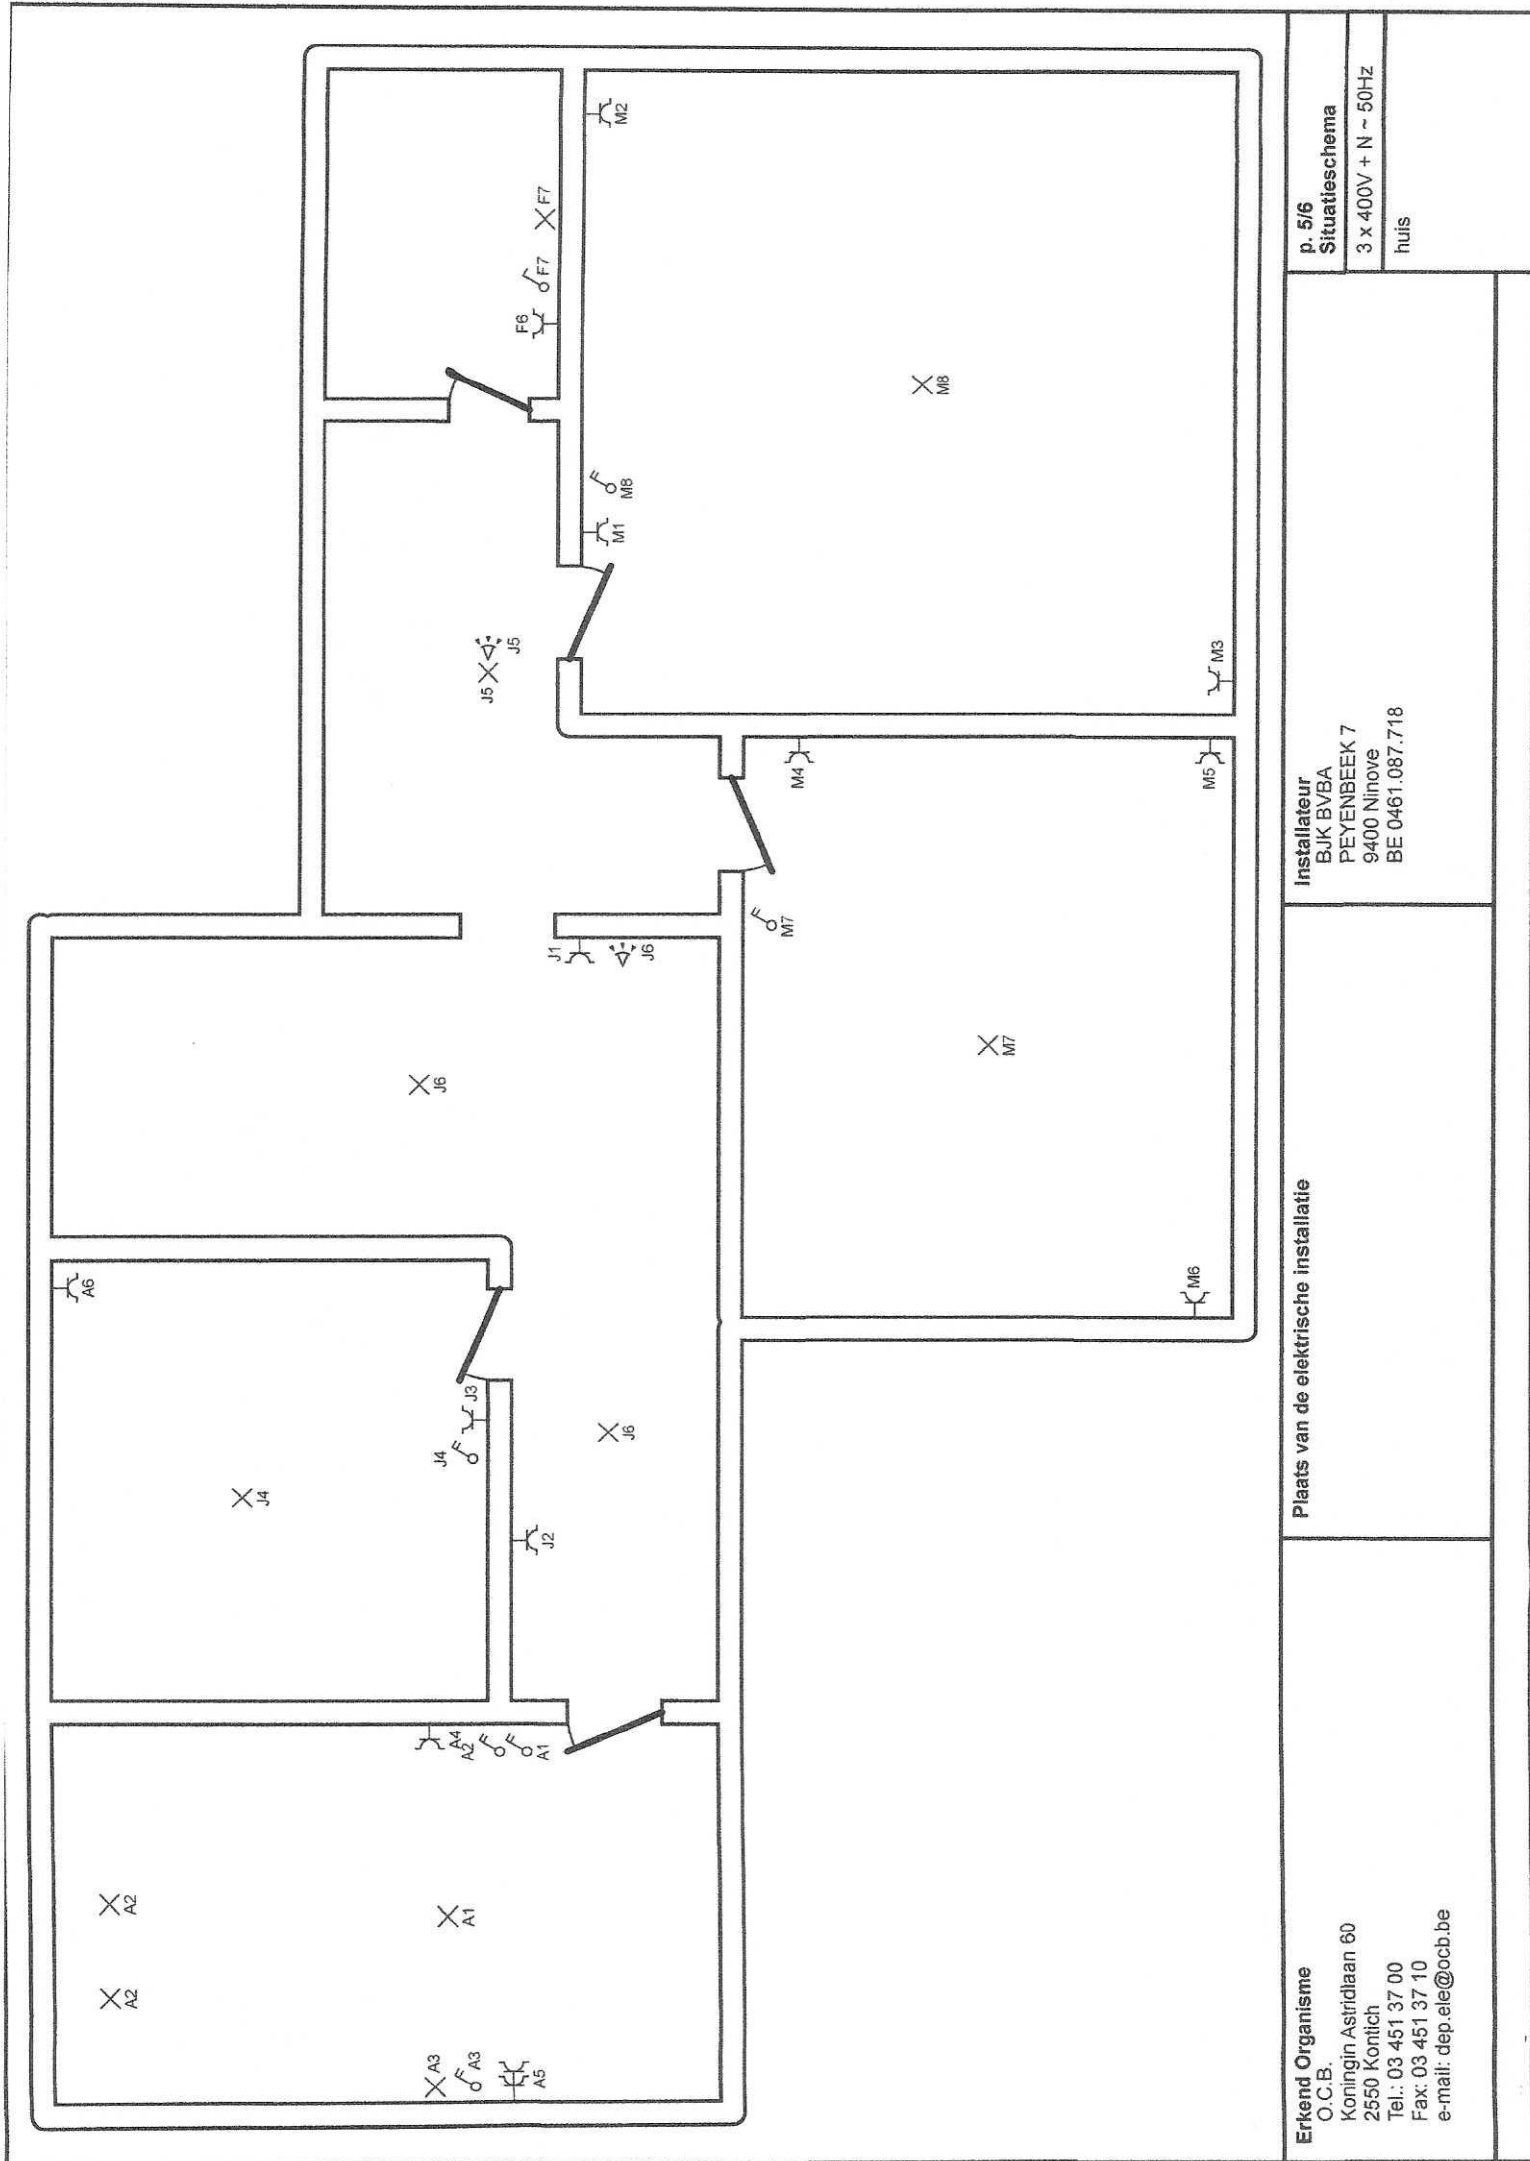

Erkend Organisme

O.C.B.
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
Fax: 03 451 37 10
e-mail: dep.ele@ocb.be

Plaats van de elektrische installatie

Installateur
B.I.K BVBA
PEYENBEEK 7
9400 Ninove
BE 0461.087.718

p. 5/6

Situatieschema

3 x 400V + N ~ 50Hz

huis

- A** stopc. + verl. badkamer + slk 3
- B** verl. beneden
- C** wasmachine
- D** droogkast
- E** vaatwas
- F** stopc. living + berging boven
- G** stopc. berging
- H** stopc. eetplaats
- I** stopc. + verl. keuken
- J** stopc. + verl. boven + slk 3
- K** kelder
- L** stopc. keuken
- M** stopc. + verl. slk 1 + 2
- N** kookplaat

Erkend Organisme
O.C.B.
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
Fax: 03 451 37 10
e-mail: dep.ele@ocb.be

Plaats van de elektrische installatie

Installateur
BJK BVBA
PEYENBEEK 7
9400 Ninove
BE 0461.087.718

p. 6/6
Lijst Kringen

3 x 400V + N ~ 50Hz

huis