

Verslag huishoudelijke elektrische installatie op laagspanning en zeer lage spanning

Algemeen:

Referentie: *009 - 20260601 - 01*
Keurder: *009*

Datum van de controle: *6/1/26*

Identificatie van de elektrische installatie:

Eigenaar: *[Redacted]*
Adres installatie: *Damstraat 38 Lede*

EAN-code (indien beschikbaar):
Nummer van de teller(s): *12ag 1100 1930 12*
Distributienetbeheerder: *flivius*

Datum van uitvoering installatie: ☒ Vóór 01/10/1981
☐ Tussen 01/10/1981 en 01/06/2020
☐ Vanaf 01/06/2020

Type: ☒ Woonenheid ☐ PV-installatie ☐ Batterij ☐ Laadpaal
☐ ...

Identificatie van derden:

Opdrachtgever elektrische keuring: *VASTGOED EXPERTS BV*
Adres van de opdrachtgever: *Langvoort 17 LAAKDAL*
Uitvoerder van de installatie: **
Btw-nummer van de uitvoerder (indien van toepassing): **

Type keuring:

- ☐ 6.4 (Gelijkvormigheidscontrole voor ingebruikname)
☐ 6.4 (Belangrijke wijziging/uitbreiding)
☐ 6.5 (Controlebezoek)
☐ 8.4.1 (Controlebezoek van een oude installatie voor de verzwaring van de aansluiting op het openbaar distributienet)
☒ 8.4.2 (Controlebezoek van een oude installatie bij verkoop)
☐ 8.4.3 (Vrij controlebezoek van een oude installatie)
☒ Afwijkende beschikkingen (Boek 1) toegepast
☐ Herkeuring op het verslag:

Algemene beschrijving van de aansluiting(en):

Nominale spanning: *mono fase 230*
Voedingskabel hoofdbord (sectie): *Vob*
Nominale waarde automaat aansluiting: *40A*

Maximale nominale stroom: *(AC) DC*
Type kabel: *2 x 16*
Type algemene schakelaar: *Type A*

Beschrijving van de aardingsinstallatie:

Type aardverbindingssysteem: */*
Type aardelektrode: *aardingslus/aardingsstaaf/aardingspen* *(onbekend)*

Sectie aardelektrode: *mm²* OK/NOK/Onbekend
Sectie aardgeleider: *mm²* OK/NOK *?*

Beschrijving van de elektrische installatie:

Aantal borden: *1* Aantal eindstroombanen: *8* Aantal reservekringen: */*

Beschrijving van de stroombanen:

☐ Zie schema

ID Bord	Type beveiliging	Aantal polen	Curve	Nominale stroom	Sectie geleiders (mm²)	Aantal
<i>1</i>	<i>automaat</i>	<i>2</i>	<i>C</i>	<i>16</i>	<i>1.5 mm²</i>	<i>2 1</i>
<i>1</i>	<i>automaat</i>	<i>2</i>	<i>C</i>	<i>20</i>	<i>1.5 mm²</i>	<i>6</i>
<i>1</i>	<i>automaat</i>	<i>2</i>	<i>C</i>	<i>16</i>	<i>6 mm²</i>	<i>1</i>

Beschrijving van de hoofddifferentieelstroombeschermingsinrichting(en):

Nominale stroomsterkte: <u>30 A</u>	Gevoeligheid: <u>30 mA</u>	Aantal polen: <u>4</u>	Type: <u>A</u>	☐ Niet aanwezig
Nominale stroomsterkte: <u>40 A</u>	Gevoeligheid: <u>30 mA</u>	Aantal polen: <u>4</u>	Type: <u>A</u>	Bord: <u>1</u>

Beschrijving van de bijkomende differentieelstroombeschermingsinrichting(en):

Nominale stroomsterkte: <u>40 A</u>	Gevoeligheid: <u>30 mA</u>	Aantal polen: <u>4</u>	Type: <u>A</u>	☒ Niet aanwezig
Nominale stroomsterkte: <u>40 A</u>	Gevoeligheid: <u>30 mA</u>	Aantal polen: <u>4</u>	Type: <u>A</u>	Bord: <u>1</u>

PV-installatie:

<u>Panelen</u>	<u>Zie keuring panelen</u>	<u>Omvormer</u>	Type: <u>VA</u>
Aantal:		Merk:	
Piekvermogen per paneel:	Wp	Serienummer:	
Totaal geïnstalleerd vermogen:	W	Aantal:	
		Maximaal AC-vermogen:	VA

<u>Panelen</u>		<u>Omvormer</u>	Type: <u>VA</u>
Aantal:		Merk:	
Piekvermogen per paneel:	Wp	Serienummer:	
Totaal geïnstalleerd vermogen:	W	Aantal:	
		Maximaal AC-vermogen:	VA

Batterij:

<u>Batterij(en)</u>		<u>Omvormer</u>	Type: <u>VA</u>
Merk:	Type:	Merk:	
Serienummer:	Type opslag:	Serienummer:	
Aantal:		Aantal:	
Bruikbare capaciteit per batterij:	kWh	Nuttig AC-vermogen:	kW
Totaal bruikbare capaciteit:	kWh		

<u>Batterij(en)</u>		<u>Omvormer</u>	Type: <u>VA</u>
Merk:	Type:	Merk:	
Serienummer:	Type opslag:	Serienummer:	
Aantal:		Aantal:	
Bruikbare capaciteit per batterij:	kWh	Nuttig AC-vermogen:	kW
Totaal bruikbare capaciteit:	kWh		

Laadpaal:

Merk:	Type:	Serienummer:
-------	-------	--------------

Schema's, plannen en documenten:

Ééndraadschema's:	Versie:	Datum:	☐ OK	☒ NOK
Situatieplan(nen):	Versie:	Datum:	☐ OK	☒ NOK
Lijst evacuatiewegen:	Versie:	Datum:	☐ OK	☐ NOK
Document(en) van veiligheidsinstallaties:	Versie:	Datum:	☐ OK	☐ NOK
Document(en) van kritische installaties:	Versie:	Datum:	☐ OK	☐ NOK
Overige: ...	Versie:	Datum:	☐ OK	☐ NOK

Metingen, controles en beproevingen:

Spreidingsweerstand van de aardverbinding:	<u>1</u>	Meetmethode:	<u>500V</u>
Algemene isolatieweerstand:	<u>0,55 MΩ</u>	Meetspanning:	<u>500V</u>
Test differentieelstroominrichting(en):	☐ OK ☒ NOK ☐ NVT	Foutlus:	☐ OK ☐ NOK ☐ NVT
Continuïteit van de beschermingsgeleiders:	☐ OK ☒ NOK	Continuïteit van de equipotentiale verbindingen:	☐ OK ☒ NOK
Bescherming tegen onrechtstreekse aanraking:	☐ OK ☒ NOK	Bescherming tegen rechtstreekse aanraking:	☐ OK ☒ NOK
Staat van het vast materiaal:	☐ OK ☒ NOK	Staat van het verplaatsbare materiaal:	☒ OK ☐ NOK



Inbreuken:

- markeringen bed niet aanwezig. oa. spanning
- geen schema's aanwezig oa. draadschema, situatie schema
- geen aarding aanwezig
- Type kabel snoer is verboden
- gebruik van VOB is niet toegestaan
- Regel goedvakmanschap oa. montage schakelaar living, trap, trap boven
- kale breer elementen niet aanwezig
- Geen Diff stroom insluiting

Opmerkingen & Informatie:

- Woning was bemenbeld
- mocht er nog een schema aan het licht komen kunnen er inbreuken bij komen
- Zolder niet toegankelijk
- ~~tuin~~ tuin huisje niet toegankelijk



**VASTGOED
EXPERTS**

Vastgoedexperts VZW
Langvoort 17, 2430 Laakdal
BE 1011.092.168

TEL: +32 14 89 34 76
www.vastgoedexperts.be
info@vastgoedexperts.vzw.be



Besluiten:

De elektrische installatie is conform/niet conform de voorschriften van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning van het KB 08/09/2019.

Het volgende controlebezoek moet plaatshebben uiterlijk vóór: / / *na 18 maanden* en moet uitgevoerd worden door:

☐ Vastgoedexperts VZW

☒ een willekeurig erkend organisme

De ingangsklemmen van de differentieelstroombeschermingsinrichting(en), geplaatst aan het begin van de installatie, zijn verzegeld:

☐ tijdens een vorig plaatsbezoek

☐ tijdens huidig plaatsbezoek

☐ De keurder heeft het (de) ééndraadsschema('s) en situatieplan(nen) gedateerd en getekend.

☐ Geen enkele elektrische installatie of deel ervan waarvoor inbreuken tegenover Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en zeer lage spanning worden vastgesteld, mag in gebruik genomen worden. Er moet een nieuwe gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname worden uitgevoerd, zodra de elektrische installatie in orde werd gebracht.

☐ De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in inbreuk zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Uit naam van de technisch verantwoordelijke, de keurder:

Handtekening:

Stempel:

Voorschriften:

Het is verplicht dit verslag te bewaren in het dossier van de elektrische installatie. Het dossier wordt ter beschikking gehouden van iedere betrokken persoon. In geval van verkoop is de verkoper ertoe gehouden het dossier aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken. In geval van verhuur is de eigenaar, beheerder of uitbater ertoe gehouden een kopie van het dossier ter beschikking te stellen van de huurder.

De eigenaar, beheerder of uitbater is verplicht elke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie uit te voeren volgens de voorschriften van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en zeer lage spanning en te vermelden in het dossier. In geval van belangrijke wijzigingen en uitbreidingen dient hiervan een nieuwe gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname uitgevoerd te worden door een erkend organisme.

Het is verplicht de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

De verplichting, wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de inbreuken verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Een kopie van dit verslag, het (de) ondertekende ééndraadsschema('s) en situatieplan(nen) worden gedurende vijf jaar bewaard door het erkende organisme. Gedurende deze periode kan de eigenaar, beheerder of uitbater van de elektrische installatie bij het betrokken erkend organisme verzoeken om een duplicaat van het verslag, het (de) ondertekende ééndraadsschema('s) en situatieplan(nen) te krijgen. Voor het ter beschikking stellen van een kopie mag een vergoeding gevraagd worden, waarvan het bedrag door het erkend organisme wordt vastgelegd. De vergoedingen die eventueel worden aangerekend voor het ter beschikking stellen ervan mogend e kostprijs van een controle niet overschrijden.

Een beschrijving van het afhandelingsproces voor klachten is beschikbaar op aanvraag (info@vastgoedexperts.vzw.be).

Voor bijkomende informatie over de voorschriften of klachten is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

Referentie: - -

Uitgiftedatum: / /



VASTGOED
EXPERTS


Vastgoedexperts VZW
Langvoort 17, 2430 Laakdal
BE 1011.092.168

TEL: +32 14 89 34 76
www.vastgoedexperts.be
info@vastgoedexperts.vzw.be



BELAC 761 INSP
EN ISO/IEC 17020

Bijlagen:

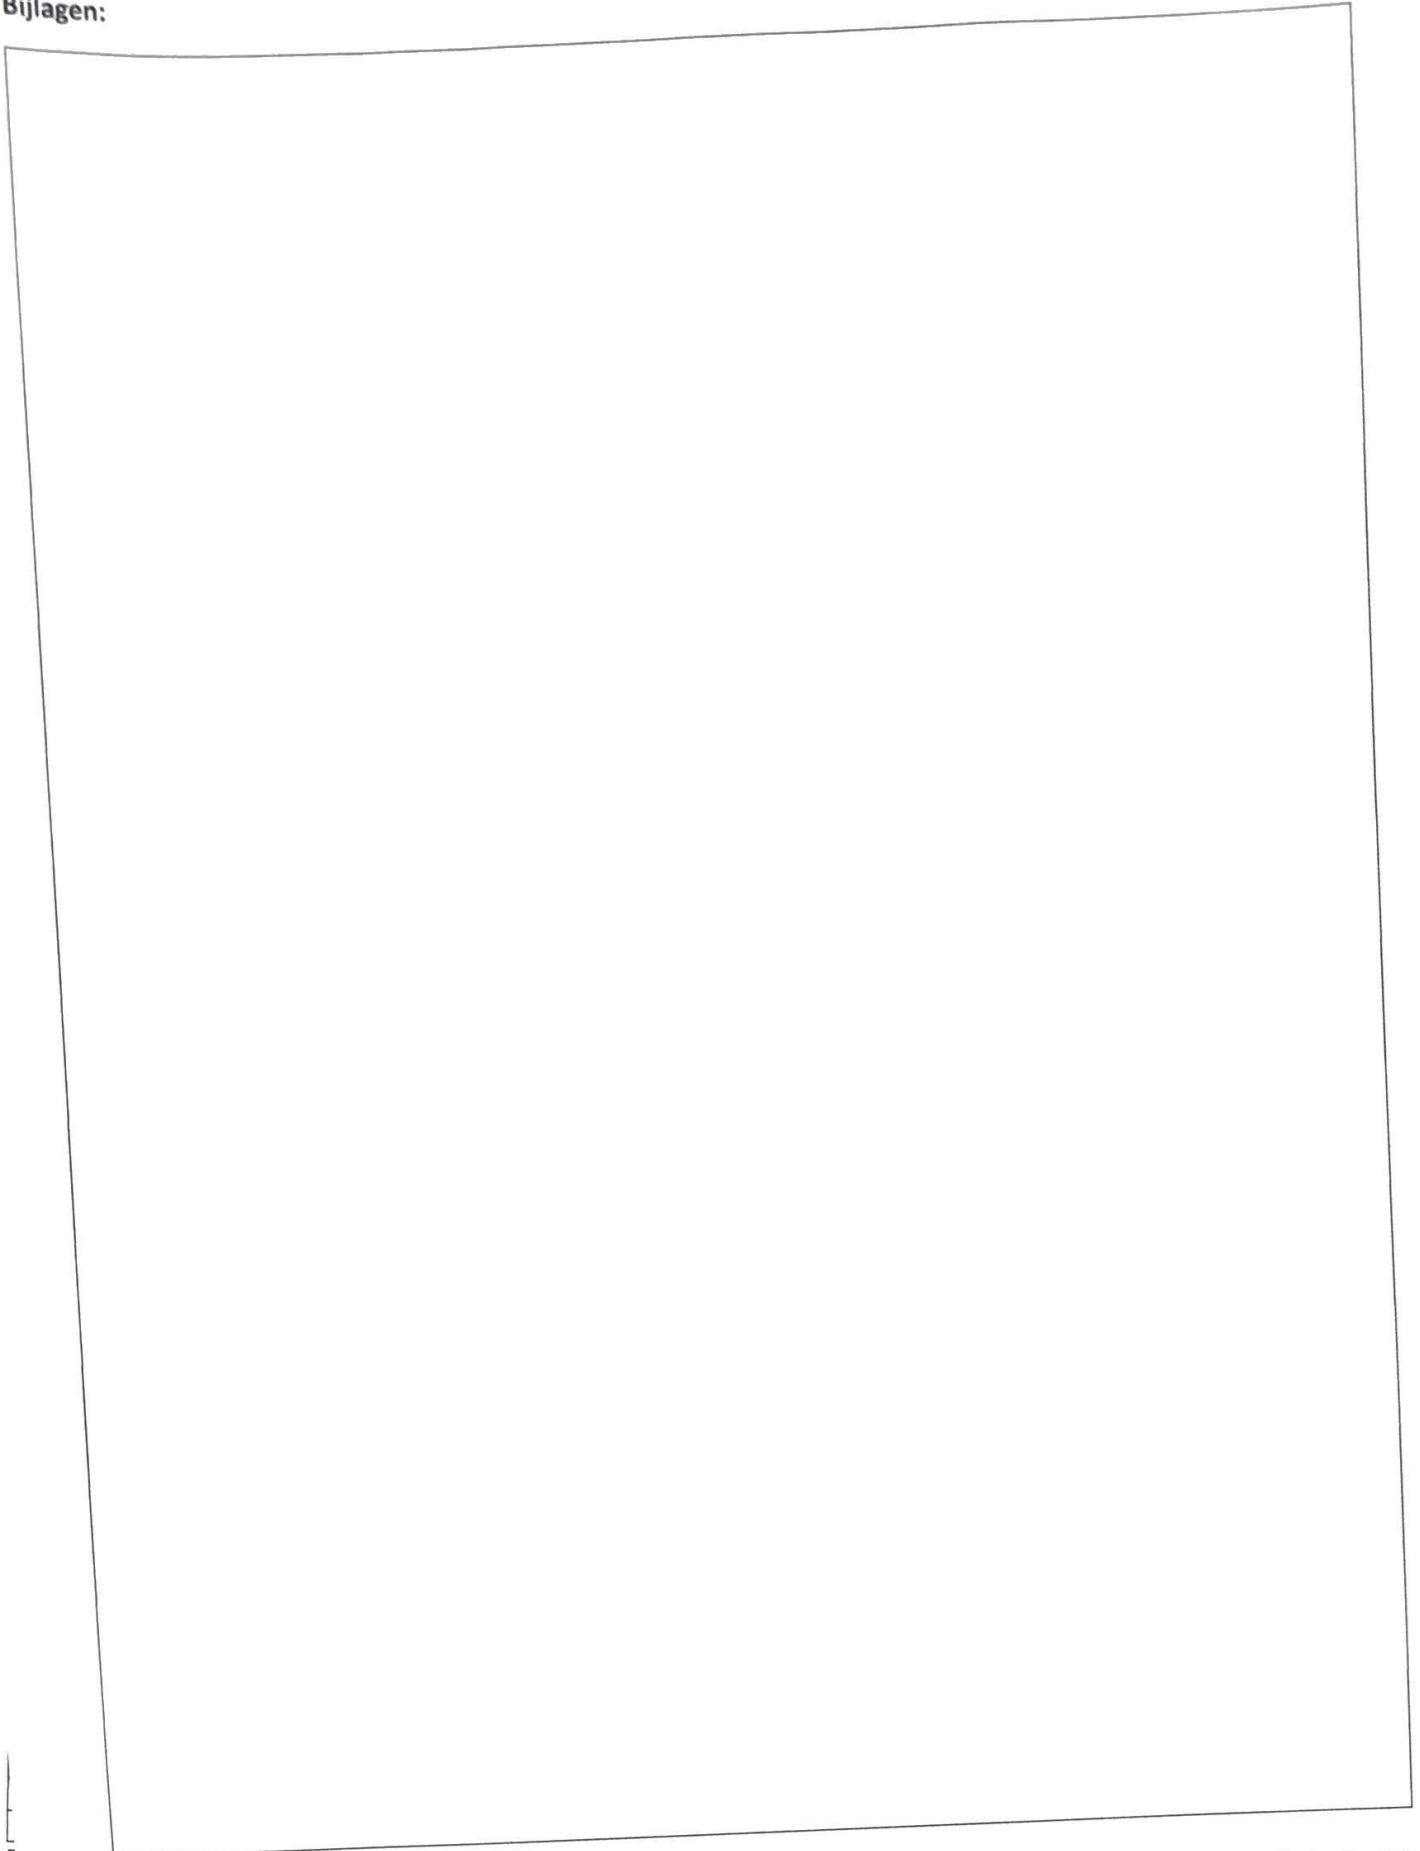

1505

L
R
U