



Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1 - KB 8/09/2019) - Algemene Directie Energie

Marebeekstraat 36 - 9620 Zottegem

**Uitgevoerd op:** 29/03/2023**Uitgevoerd door:** JAN LADON (5749)**Conform**

IDENTIFICATIE VAN DERDEN

Opdrachtgever van de controle

Naam, Voornaam

Adres Marebeekstraat 36- 9620 Zottegem

Eigenaar, uitbater of beheerder

Naam, Voornaam

Adres Marebeekstraat 36- 9620 Zottegem

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk

Naam, Voornaam

Adres Marebeekstraat 36 - 9620 Zottegem

IDENTIFICATIE VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Vincotte ID 100 165 161

Adres Marebeekstraat 36 - 9620 Zottegem

EAN-code 541448820065609635

Netbeheerder naam Fluvius

Nr Teller 3100196887

Teller index dag 5282

Teller index nacht 5567

Type installatie HUISHOUDELIJKE Inst.

GEGEVENS VAN DE CONTROLE

De controle wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie (B.S. van 28/10/2019), in dit document "Boek 1" genoemd.

Type controle	- Gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname – nieuwe installatie (6.4.)
Datum van de uitvoering van de installatie	- Vanaf 01/06/2020
Informatie inhoud controle	- Alleen de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie werden gecontroleerd.
Afwijkingen	- Geen

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE


Spanning (V)	400+N
Aard van de stroom	Driefasig
Type van aardelektrode	Aardinspen(nen)
Voedingsleiding - Type	EXVB
Voedingsleiding - Doorsnede (mm ²)	10
Aantal eindstroombanen	21
Type van het aardverbindingssysteem	TT
Huidige nominale waarde van de bescherming van de aansluiting (A)	25
Installatie ontworpen voor een maximale nominale stroom van (A)	40
Geplaatste (alg.) differentieelstroominrichtingen	2

Differentieel	In(A)	Gevoeligheid (mA)	Type
A	40	300	A

Beschrijving van de elektrische installatie

ALSB

Plaats	In de berging naast de teller
Aantal differentieelstroominrichtingen	2
Aantal stroombanen	21

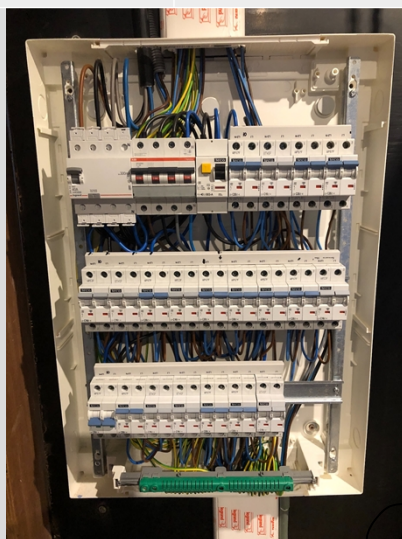

(Inwendige foto)



(Uitwendige foto)

Type of aarding	Aardinspen(nen)
Waarde (Ω)	4.57

SCHEMA'S, PLANNEN EN DOCUMENTEN VAN DE INSTALLATIE

Stroombaanschema - referentie	Eendraadschema
Stroombaanschema - versie	1
Stroombaanschema - datum	01/02/2023
Eendraadsschema	Zie bijlagen
Situatieplan - referentie	Situatieplan
Situatieplan - versie	1
Situatieplan - datum	01/02/2023
Situatieplan	Zie bijlagen

RESULTATEN VAN DE CONTROLE

Uitgevoerde controles

Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de eendraadsschema's en de situatieplannen	In orde
Staat van het vast geïnstalleerd elektrische materieel	Ok
Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking	Ok
Visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	In orde
Visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	N.V.T.

Metingen en beproevingen

Spreidingsweerstand van de aardverbinding(en) (Ω)	4.57
Waarde van het algemeen isolatieniveau ($M\Omega$)	10
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (testknop)	Ok
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (foutlus)	Ok
Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders	Ok

Vastgestelde inbreuken

- Nihil

Opmerkingen

Badkamer

- Bijkomende equipotentiaal verbinding niet zichtbaar/niet bereikbaar

BESLUIT VAN DE CONTROLE


De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 (KB van 8/09/2019) inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Er dient gevolg gegeven te worden aan de opmerkingen/aanbevelingen die in dit verslag geformuleerd zijn.

Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór 29/3/2048.

De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.

De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werd verzegeld.

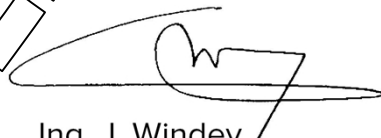

Ing. J. Windey
Directeur-generaal Vincotte

VERWIJZING NAAR DE REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft moet onmiddellijk in kennis worden gesteld van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.

Bijlagen

Foto situatieplan (1 / 4)

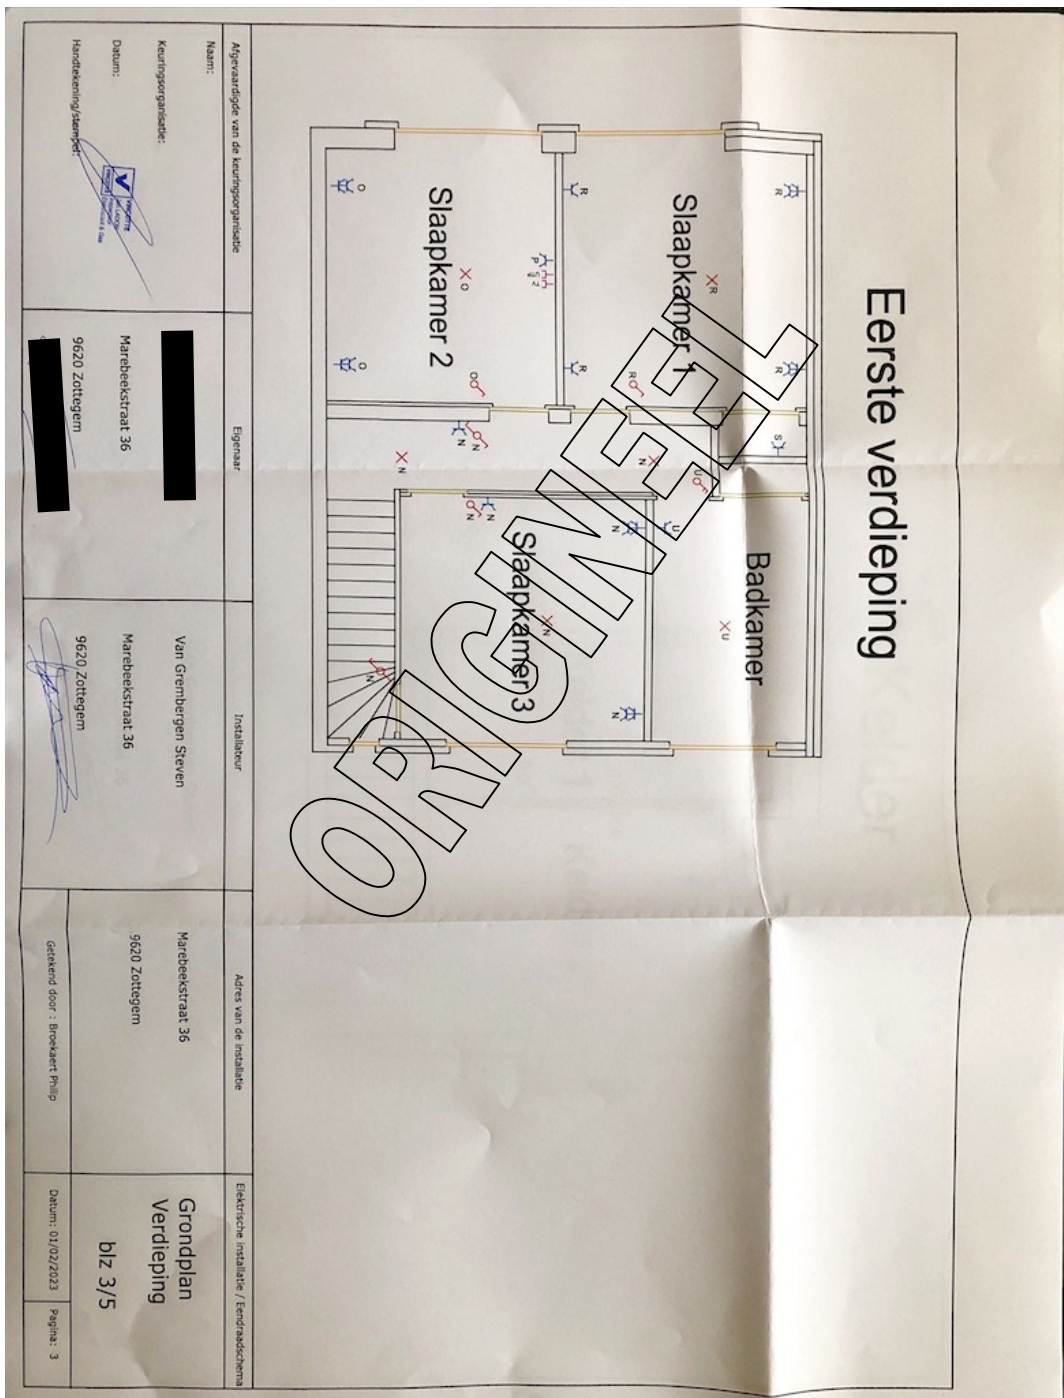


Foto situatieplan (2 / 4)

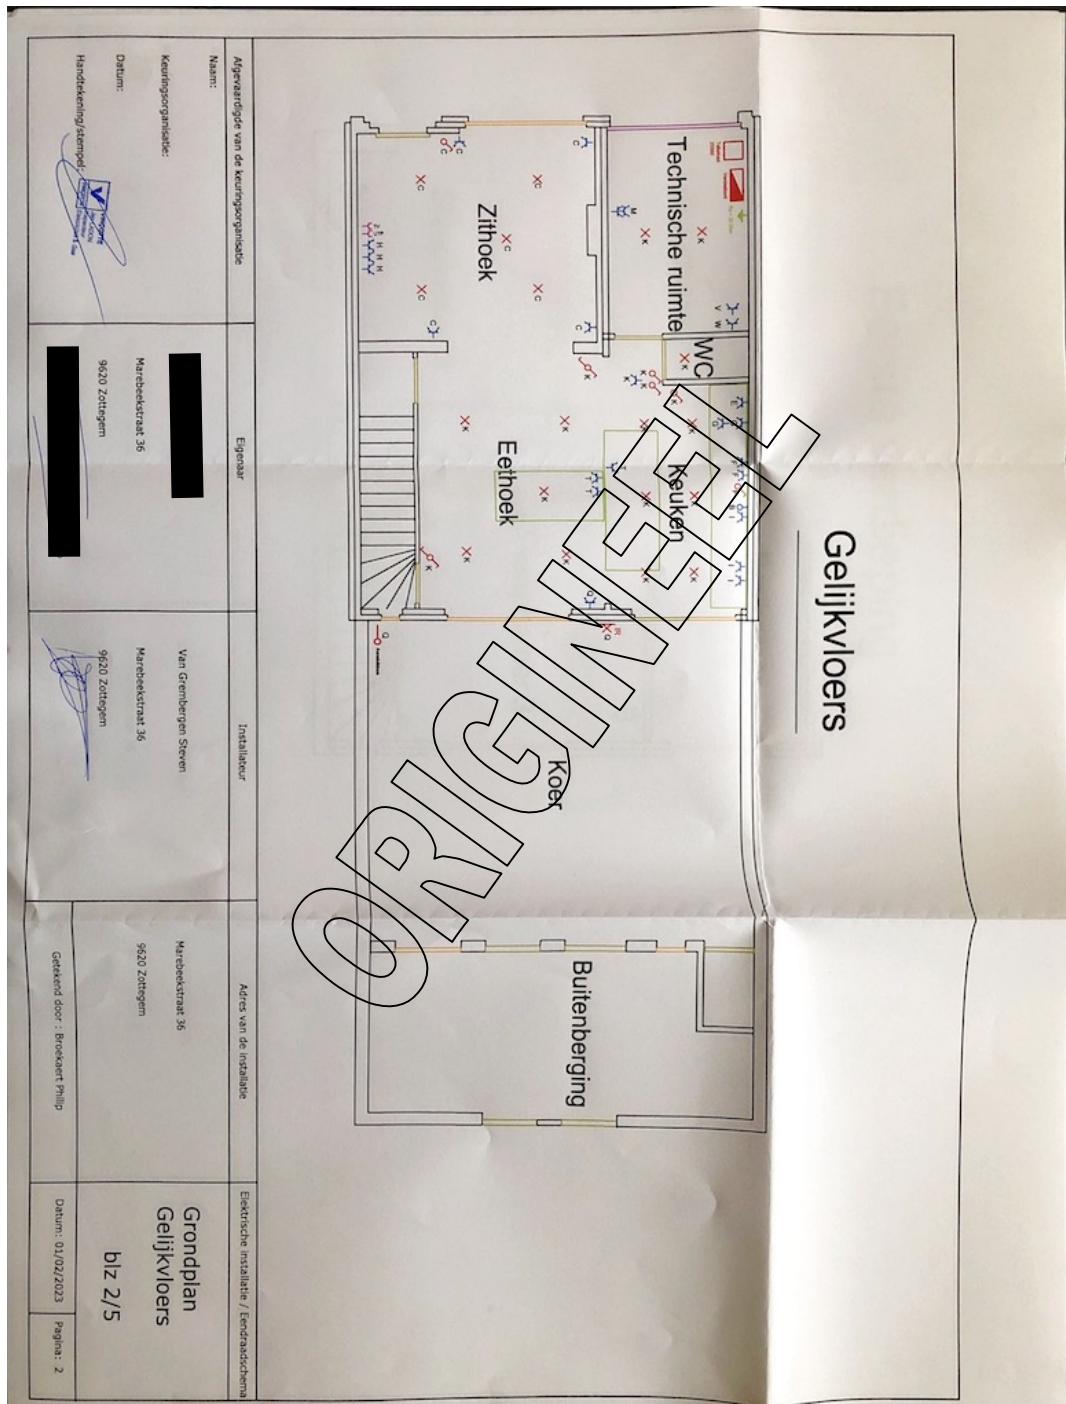


Foto situatieplan (3 / 4)

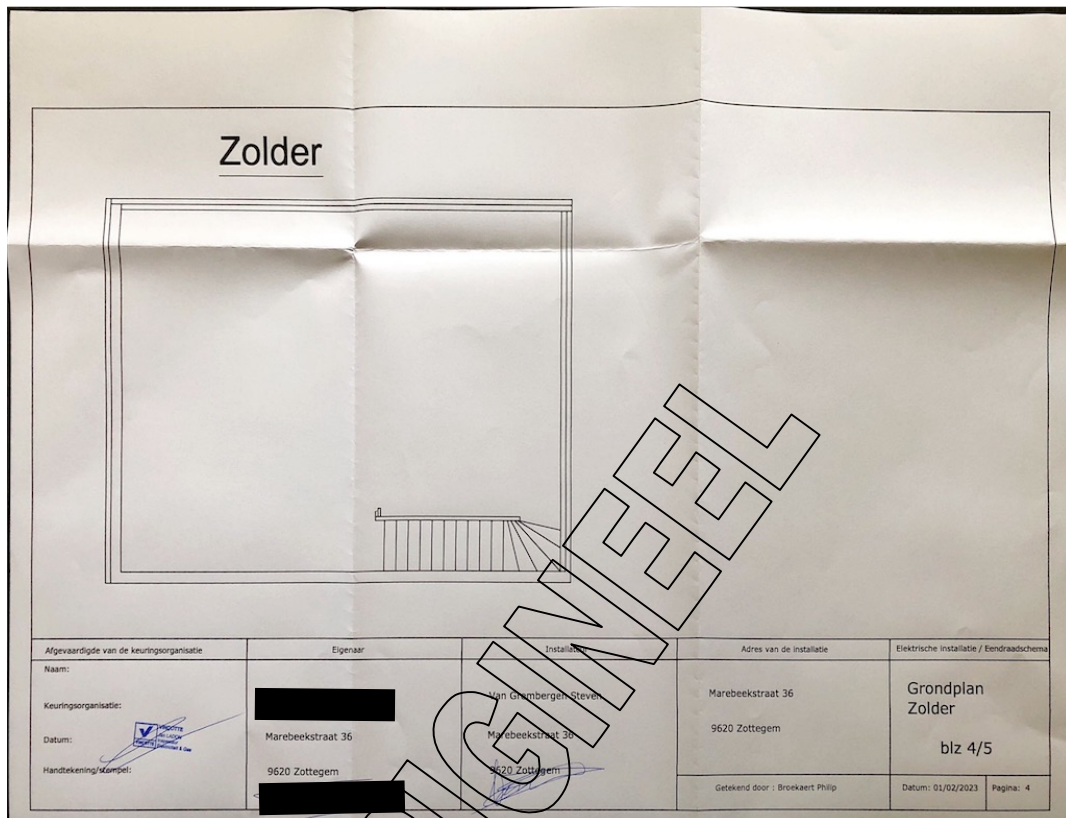


Foto situatieplan (4 / 4)

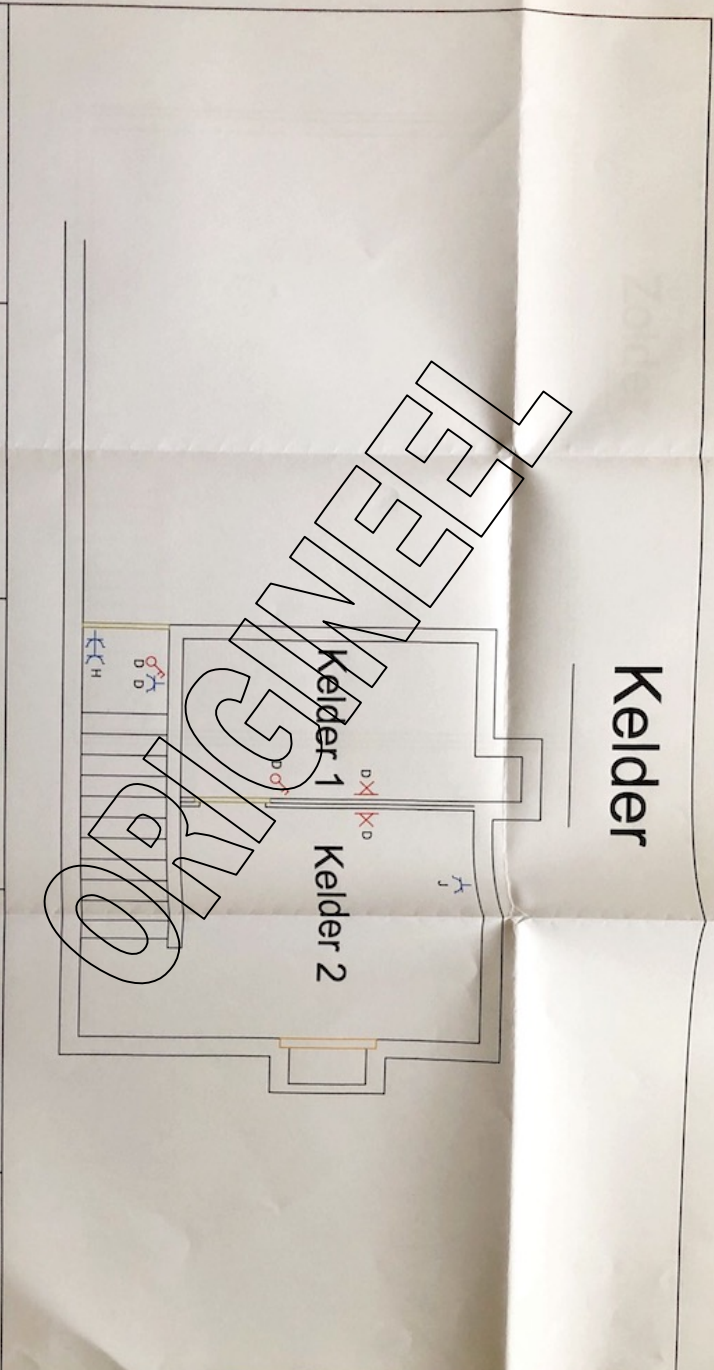
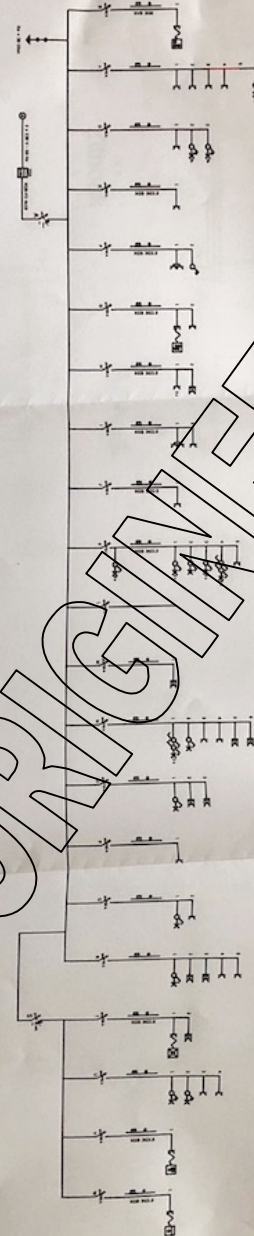
Afgevaardigde van de keuringsorganisatie Naam: Keuringsorganisatie: Datum: Handtekening/stempel:		Eigenaar [Redacted]		Installateur Van Grembergen Steven Marebeekstraat 36 9620 Zottegem		Adres van de installatie Marebeekstraat 36 9620 Zottegem		Elektrische installatie / Eendradenschema Grondplan Kelder blz 1/5	
									

Foto van de eendraadschema's (1/1)

Eendraadschema 	
Algemeen Naam: [Redacted] Eigenaar: [Redacted] Keuringsorganisatie: [Redacted] Datum: 19-05-2013 Handtekening/steamp: [Signature]	Installatie Van Grenbergen Steven Marebeekstraat 36 9620 Zottegem
Adres van de installatie Marebeekstraat 36 9620 Zottegem Gekeurd door: Broekaert Philip	Elektrische installatie / Eendraadschema Eendraadschema blz 5/5 Datum: 01/02/2013 Pagina: 5