

Rapport nr.: 05 / 10 / 60 / 1330
Elekt. Mij. Klant Nr.:
Teller nr.: 33521923
Stand I: 000 001,5
Stand II: 000 001,2

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek ~~/ controlebezoek~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
volgens: AREI art. 270 / ~~AREI art. 271 / AREI art. 278~~ /
Aanvulling verslag nr.:
Aard installatie: Nieuwe / ~~Uitbreiding / Wijziging / Vervanging / Bestaand / Verandering / Splitting meter / Spanningswijziging~~
Type der lokalen: APARTAMENT 0002 (G1, ACHTERAAN)
Plaats van onderzoek: VERBRAND HOEFDRAAT 25 9300 AANT
Eigendom van: [REDACTED]
Opdrachtgever: BARA IGM BORVELD 69 9300 AANT
Installateur: idem
BTW: AE.O.446.338.273 ID-kaart: [REDACTED] Uitgereikt te: [REDACTED] Datum: [REDACTED]
Onderzoeker: JURGEN MOENS Datum van onderzoek: 05/10/2005

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V ~~0 x 230 V 0 x 300 V + N~~ Max. Beveiliging: 2x40A Omschakelaar: stand: [REDACTED]
Hoofdbeveiliging: Zek.: 2x40A Schak.: 2/ 0,01A 40A 300mA
Meter-bordverbinding: kabeltype: EXUB aantal geleiders: 4 doorsnede: 60 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: [REDACTED] aantal geleiders: [REDACTED] doorsnede: [REDACTED] mm²
~~Bewerkingen op de ondergrond of op bovengronds net/ondergronds net~~ Wachtbuis: geplaatst/niet geplaatst Isolatieplaat: aanwezig/niet aanwezig
Aardelektrode: Type: ~~horizontale geleiders~~ / pennen / horizontale geleiders Sectie: 6 mm² Spreidingswaarde: 6,6 Ω
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 7 Algemene isolatieweerstand: 3 MΩ
Diff. schak.: algemene: 2/ 40A 300mA (15th A) mA bijkomende: 2/ 40A 300mA (15th A) (EPE) mA

Beschrijving: zie schema's in bijlage

NOTA'S

~~Hoofdequipotentiale bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.~~
~~Badkamer-gasleiding-waterleiding-GW-ketel nog niet geplaatst~~

GEEN

INBREUKEN

GEEN

BESLUIT

De installatie is conform ~~/ niet conform~~ met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op: 05/10/2030, zoals voorzien door art. 271 van het AREI.
alook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag / ~~niet~~ in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde
inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

vr. de directeur,
de onderzoeker

MOENS Jurgen
Inspecteur OCB

Benedestraat 203 1851 Grimbergen
Tel/Fax 02/269.07 07
 GSM 0475/45.23.82

erkend controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49

APPART N°2 GELIJKVLOER RECHT 00.02.



VERBRANDHOFSTRAAT 25-27

9300 HAALST

MOENS Jurgien

Inspecteur OCB
Benedestraat 203 1851 Grimbergen
Tel./Fax 02/269.07 07
GSM 0475/45.23.82



05/10/2001 1450
05/10/2005

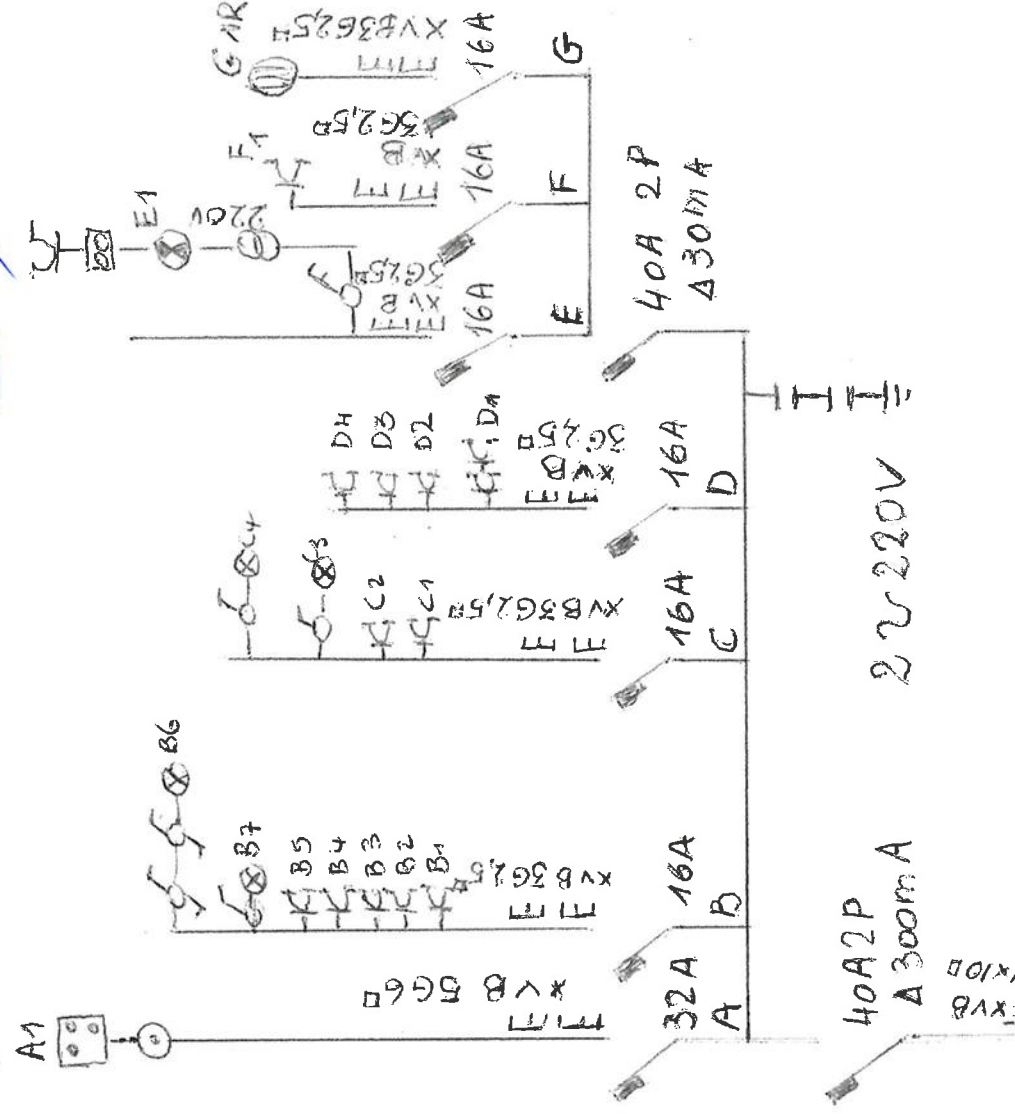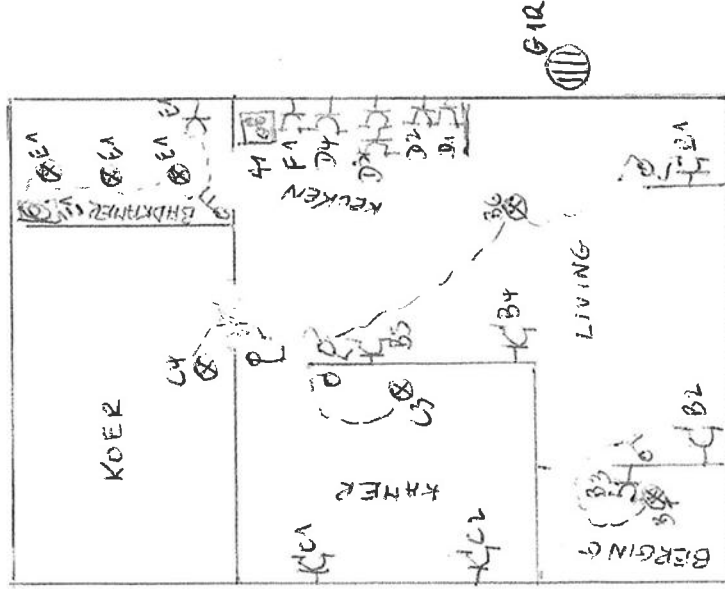

GEMEENSCHAPPELIJK

1ER BRANDHOFSTRAAT 25-27

9300 AALST

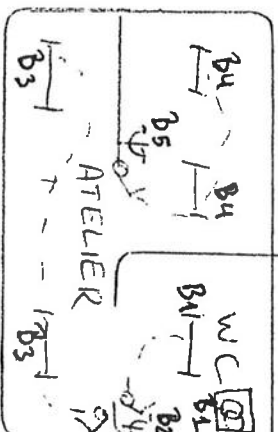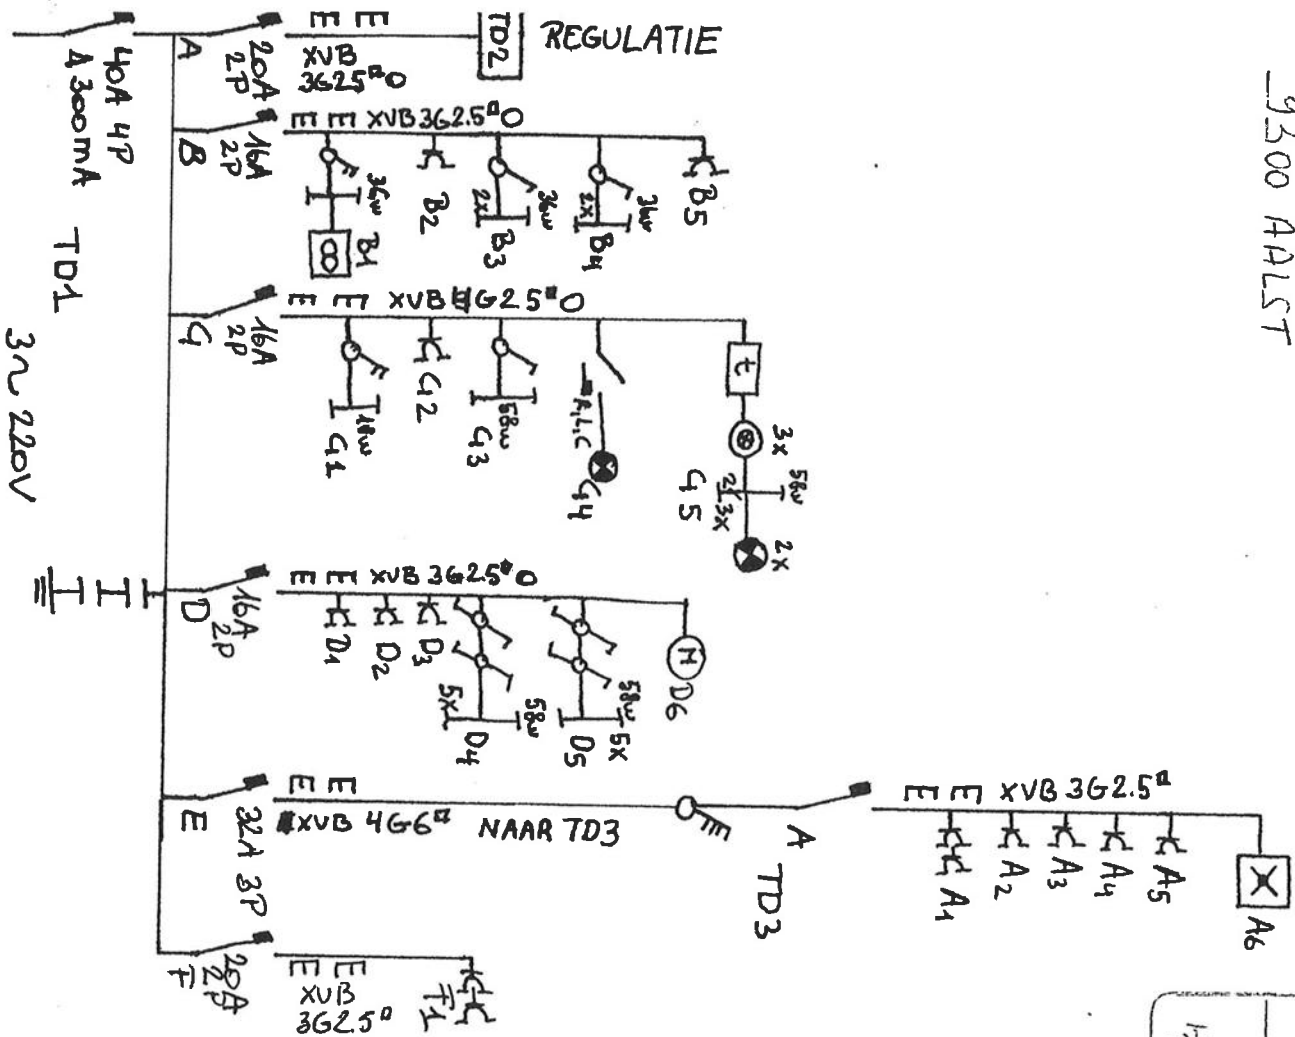

MOENS Jurgen
Inspecteur OCB
Benedestraat 203 1851 Grimbergen
Tel./Fax 02/269.07 07
GSM 0475/45.23.82

