

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 118584
Cont.pers.: De Vulder Jens
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0472/32.04.03
e-mail: jensdevulder@telenet.be

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5691331
Voorl. verslagnr.:
Datum: 24/09/2021



INSP-205



OCB vzw
Member of OCB Group

Klant / Opdrachtgever:

JDV ELEKTRICITEITSWERKEN
LUIPENDAALSTRAAT 4
9404 ASPELARE

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 60 MOENS JURGEN
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: [REDACTED] **Adres:** DRIES 14 DENDERHOUTEM 9450
Installateur/verantw. werk: Naam: JDV **Adres:** LUIPENDAALSTRAAT 4 ASPELARE 9404 **B.T.W.:** BE0.683.762.502
ELEKTRICITEITSWERKEN
Adres installatie: [REDACTED] DRIES 14 DENDERHOUTEM **Private HS-cabine:** NEE
Type installatie: wooneenheid **Toestel/Install. ID:** [REDACTED]
EAN nr.: ONBEKEND **Leverancier:** FLUVIUS **Teller nr.:** 19865759 **Nachteller nr.:** [REDACTED]

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: controlebezoek (hfst. 6.5) **Afwijking deel 8 Boek 1 *:** niet toegepast

(*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": nvt

Datum: 24/09/2021 **Volgende controle binnen** 300 maand of uiterlijk vóór 30/09/2046 **Installatiedatum:** tussen 01/10/1981 en 01/06/2020

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig	Aansluiting:	Wachtbuis:	Isolatieplaat:
Nom. spanning: 1 x 240V	Max. beveiliging: 40A	Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A	Alg. scheidingsschak.: alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding: kabeltype: VVB		aantal geleiders: 4	doorsnede: 10 mm ²
Voedingsbekabeling: kabeltype:		aantal geleiders:	doorsnede: mm ²
Aardelektrode: type: lus		sectie: Pb+10 mm ²	
Diff. schakelaar: algemene: 2p 40A/300mA		bijkomende: 4p 63A/30mA	
Eéndraadschema en situatieplan: zie bijlage	referentie: JDV		
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde		Staat vast of - opgesteld materieel: in orde	
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V.	☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd -	☐ verlichting ☐	☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 2	Aantal eindstroombanen, incl reserve:	1 + 13	

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 20 MOhm	Spreidingsweerstand: 6 Ohm
Testknop diff.schak.: in orde	Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde	onrechtstreekse aanraking: in orde
Bescherming tegen overstroom: in orde	Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde


VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | Geen.


I | Geen.

BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.
De volaende controle moet worden uitaevoerd **uiterlijk op hoer vermelde datum volaende controle**.

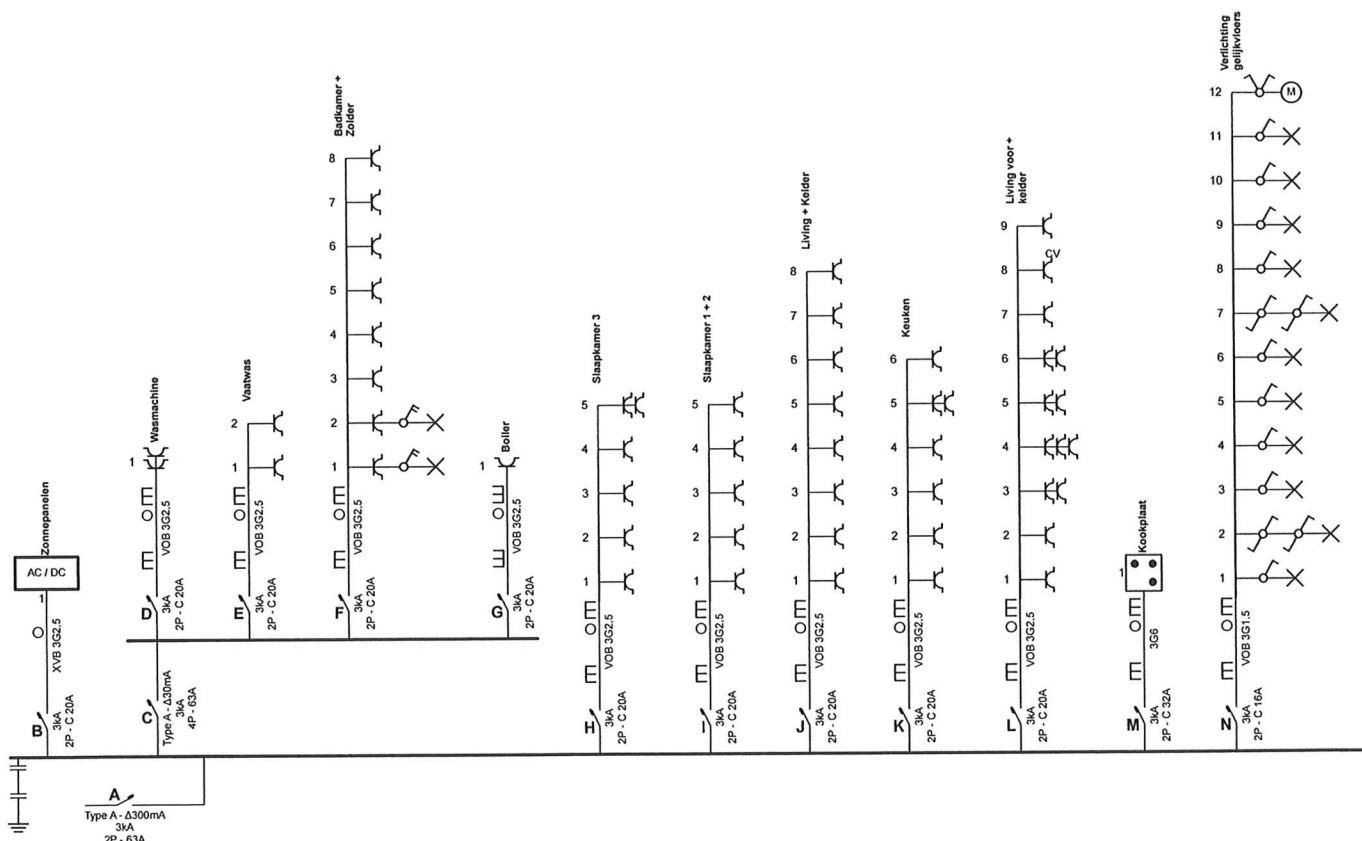

Erkend Organisme




Plaats van de elektrische installatie



Installateur
JDV Elektriciteitswerken BVBA
Luipendaalstraat 4



p. 1/7
Eendraadschema
Datum: 24/09/2021

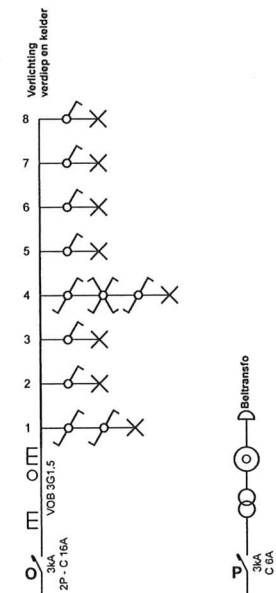

Erkend Organisme

OCB 24/09/2021
Jürgen Moens
Kruiskouterstraat 59
1750 Lennik
jürgen.moens@ocb.be 0475/45.23.82

Plaats van de elektrische installatie

Ones 14
9450 Denderhoutem

Installateur


JDV Elektriciteitswerken BVBA
Luipendaalstraat 4
9404 Aspelare
GSM: 0472 32 04 03
e-mail: jensdevulder@telenet.be
BTW BE 0683.762.502



p. 2/7
Eendraadschema

Datum: 24/09/2021

2 x 230V ~ 50Hz

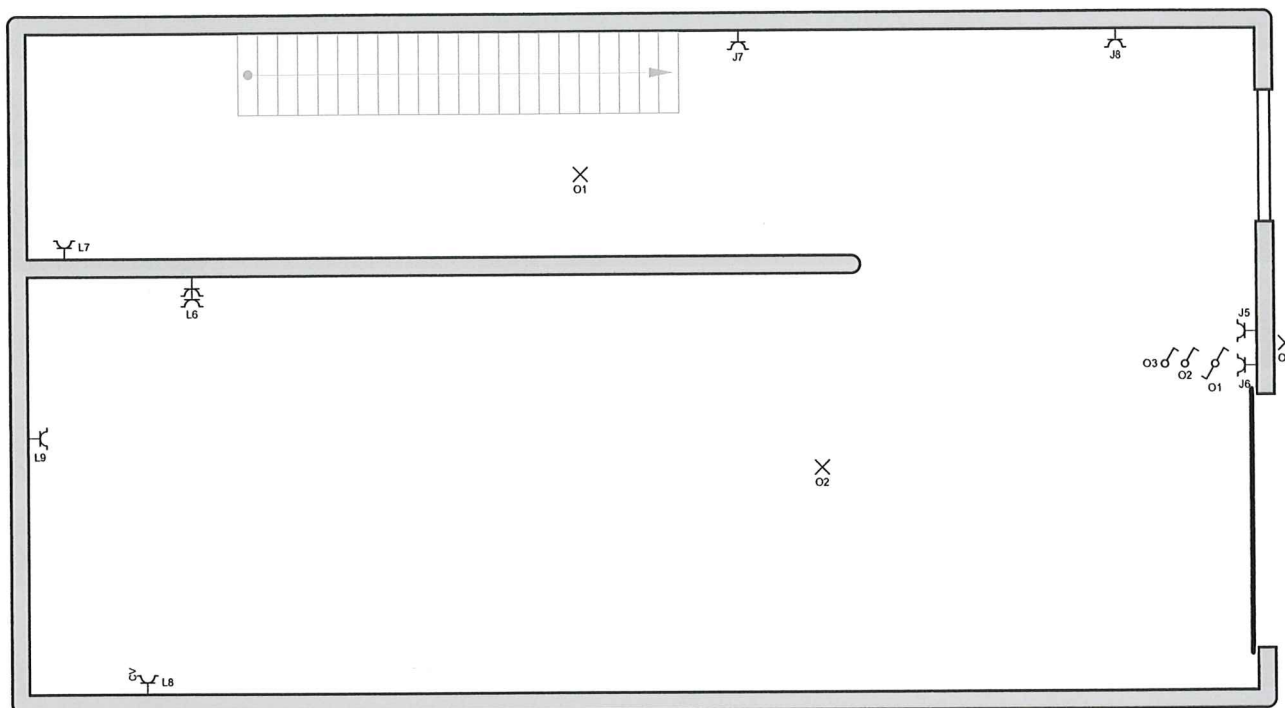

Kelder

Erkend Organisme


24/09/2021
Jurgen Moens
 Kruiskouterstraat 59
 1750 Lennik
 jurgen.moens@ocb.be 0475/45.23.82

Plaats van de elektrische installatie

9450 Denderhoutem

Installateur

JDV Elektriciteitswerken BVBA
 Luipendaalsstraat 4
 9404 Aspelare
 GSM: 0472 32 04 03
 e-mail: jensdevulder@telenet.be
 BTW BE 0683.762.502




p. 3/7

Situatieschema

Datum: 24/09/2021

2 x 230V ~ 50Hz

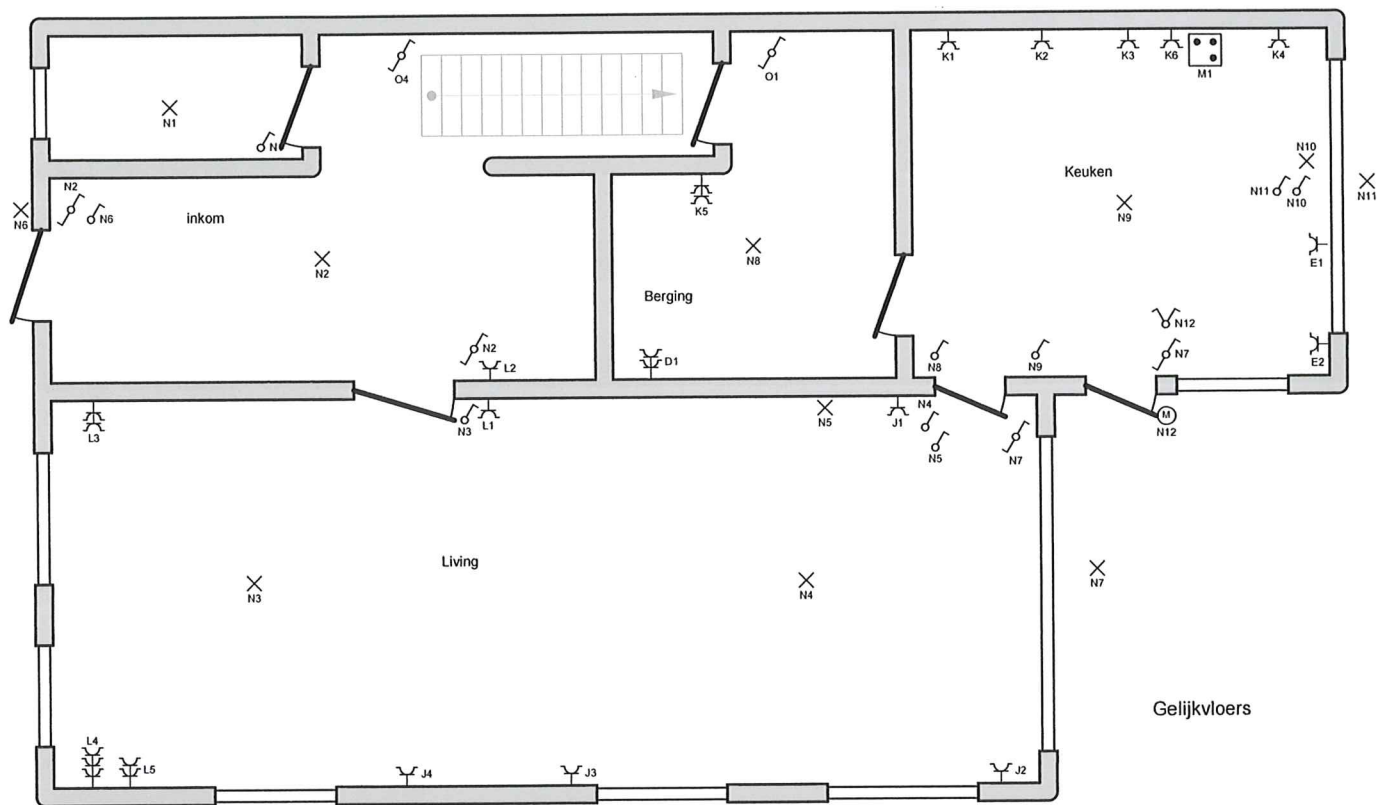

Erkend Organisme

OCB 24/09/2021
Jurgen Moens
 Kruiskouterstraat 59
 1750 Lennik
 jurgen.moens@ocb.be 0475/45.23.82

Plaats van de elektrische installatie

9450 Denderhoutem

Installateur

JDV Elektriciteitswerken BVBA
 Luipendaalstraat 4
 9404 Aspelare
 GSM: 0472 32 04 03
 e-mail: jensdevulder@telenet.be
 BTW BE 0683.762.502




p. 417

Situatieschema

Datum: 24/09/2021

2 x 230V ~ 50Hz

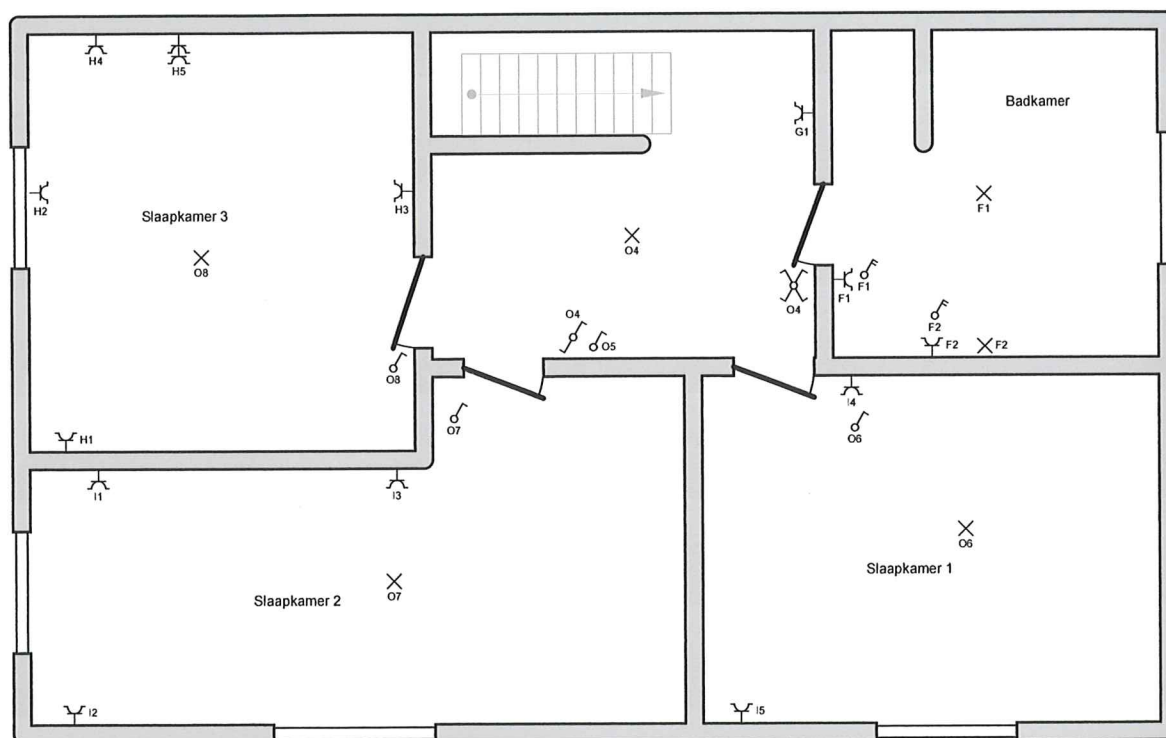

Verdiep

Erkend Organisme

OCB 24/09/2021
Jurgen Moens
 Kruiskouterstraat 59
 1750 Lennik
 jurgen.moens@ocb.be 0475/45.23.82

Installatie

Dries 14
 9450 Denderhoutem

Installateur

JDV Elektriciteitswerken BVBA
 Luipendaalstraat 4
 9404 Aspelare
 GSM: 0472 32 04 03
 e-mail: jensdevulder@telenet.be
 BTW BE 0683.762.502




p. 5/7

Situatieschema

Datum: 24/09/2021

2 x 230V ~ 50Hz

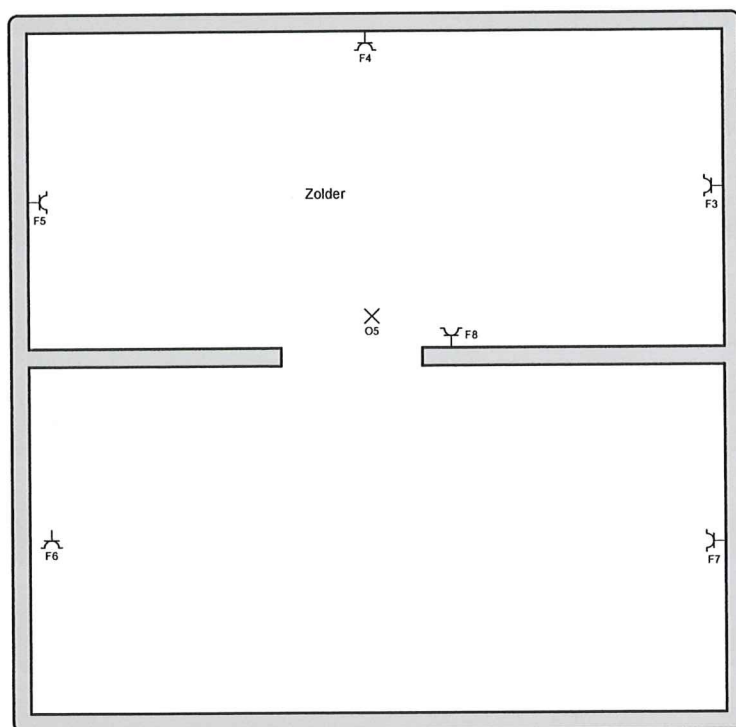

Erkend Orgaanisme


24/09/2021
Jurgen Moens
 Kruiskouterstraat 59
 1750 Lennik
 jurgen.moens@ocb.be 0475/45.23.82

Plaats van de elektrische installatie

[Redacted]
 9450 Denderhoutem

Installateur

JDV Elektriciteitswerken BVBA
 Luipendaalstraat 4
 9404 Aspelare
 GSM: 0472 32 04 03
 e-mail: jensdevulder@telenet.be
 BTW BE 0683.762.502



p. 6/7

Situatieschema

Datum: 24/09/2021

2 x 230V ~ 50Hz

A	
B	Zonnepanelen
C	
D	Wasmachine
E	Vaatwas
F	Badkamer + Zolder
G	Boiler
H	Slaapkamer 3
I	Slaapkamer 1 + 2
J	Living + Kelder
K	Keuken
L	Living voor + kelder
M	Kookplaat
N	Verlichting gelijkvloers
O	Verlichting verdiep en kelder
P	Beltransfo

Erkend Organisme



Plaats van de elektrische installatie

9450 Denderhoutem

Installateur

JDV Elektriciteitswerken BVBA
 Luipendaalstraat 4
 9404 Aspelare
 GSM: 0472 32 04 03
 e-mail: jensdevulder@telenet.be
 BTW BE 0683.762.502



p. 717
 Lijst Kringen
 Datum: 24/09/2021
 2 x 230V ~ 50Hz