

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 07/07/2026

Inspecteur: Jordy De Smedt

Mentor:

Installateur: Beeckman, Pieter

ID-label:

B.T.W. nr.:BE 0808 371 769

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel
MI3155

Serienummer: 24030328

Datum verslag: 07/07/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Ternat
Huisnummer 292
Busnummer
Postcode 9402
Gemeente Meerbeke
Land België

Eigenaar

Naam Van Wilder
Straatnaam Ternat
Huisnummer 292
Busnummer
Postcode 9402
Gemeente Meerbeke
Land België

Installateur

Naam Beeckman, Pieter
BTW nr. BE 0808 371 769
Telefoonnummer +32 471 87 89 22
E-mail beeckman.pieter@hotmail.com

Type : woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448820064516033

Teller Nr. : 1SAG3105209505



Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Is de installatie aangevat voor 01/06/2023?

Nee

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 25 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 17

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 91.9 MΩ

RE: 18.15 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	It	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40	22,5kA2s (3000A)	A		17	OK	OK
30	40	22,5kA2s (3000A)	A		6	OK	OK
30	40	22,5kA2s (3000A)	A		6	OK	OK
30	40	22,5kA2s (3000A)	A		5	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema's	-	-		-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- N2 Geen inbreuken vastgesteld.
- N4 De controle omvat enkel het woongedeelte van het pand.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 7/7/2051
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 15:57 tot 16:49

De inspecteur Jordy De Smedt

Jordy De Smedt

ACEG VZW - #498

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte strek of onrecht strek, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 7/7/2051	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.




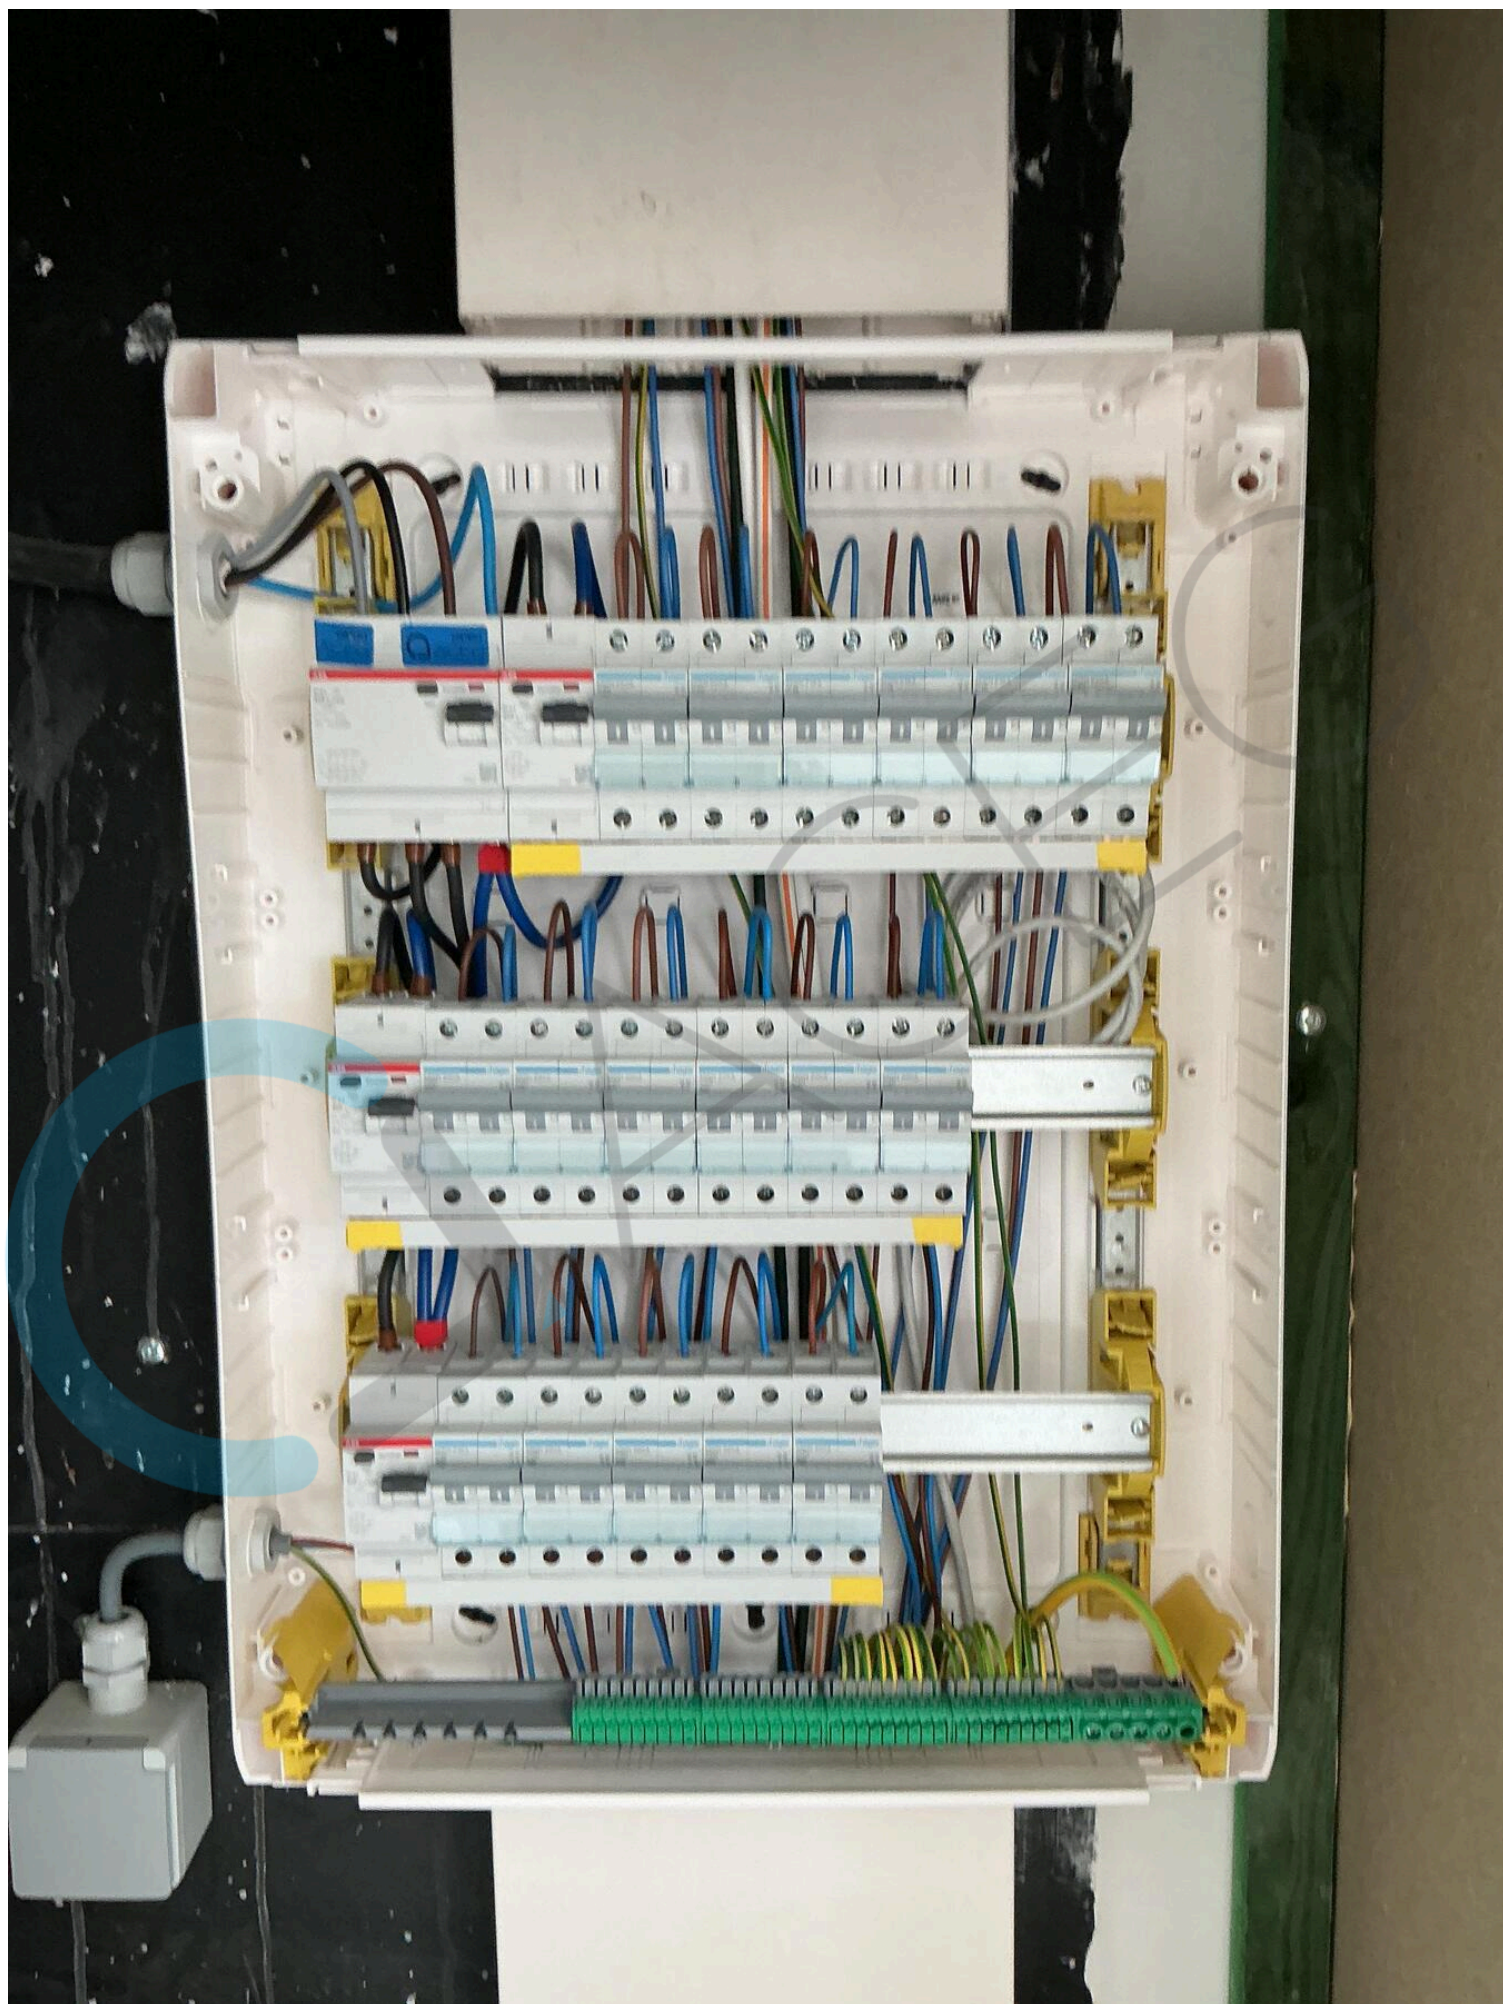






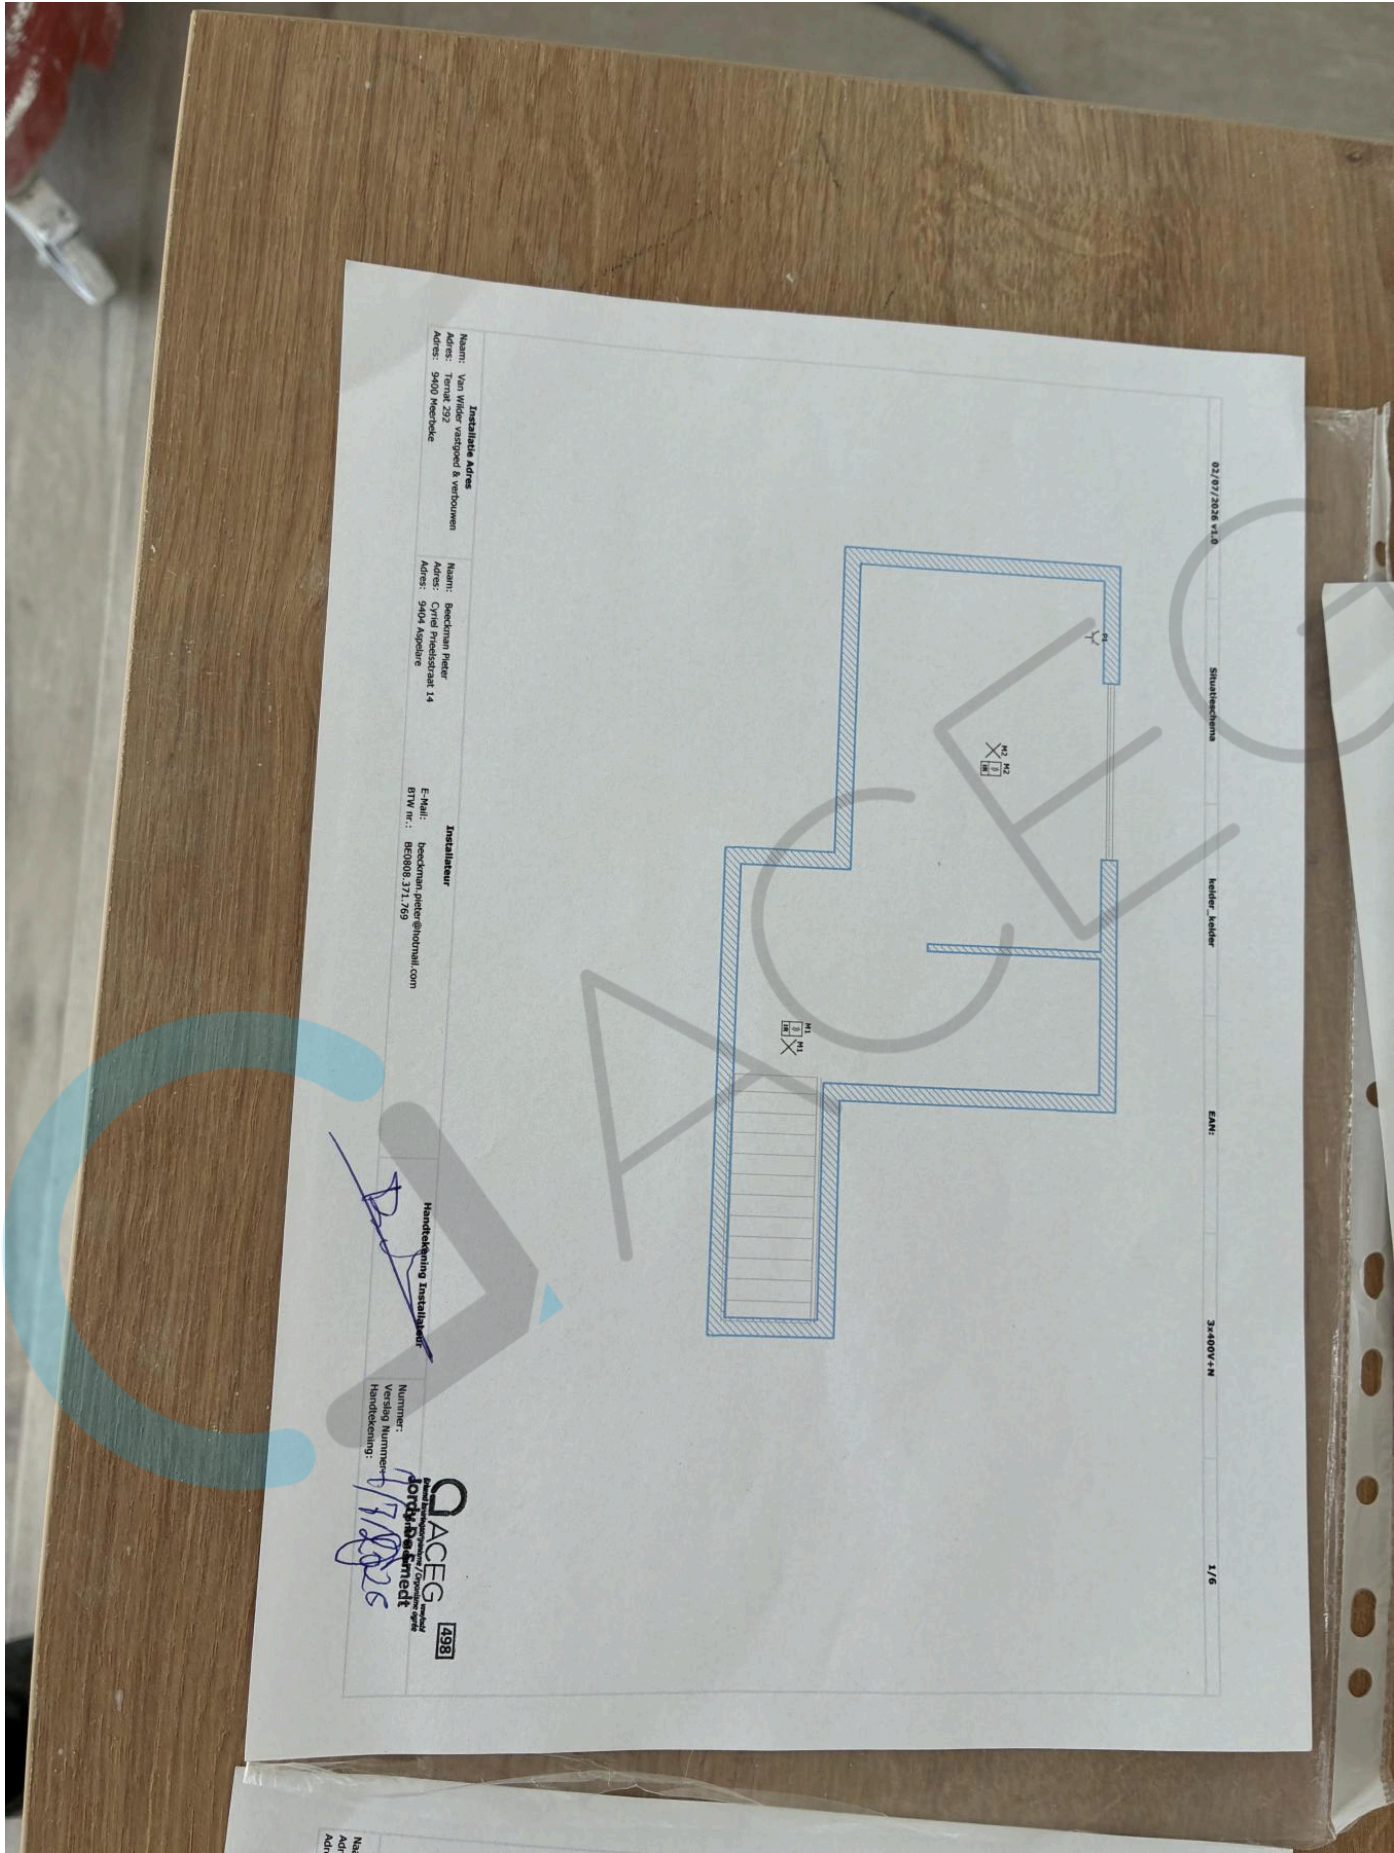



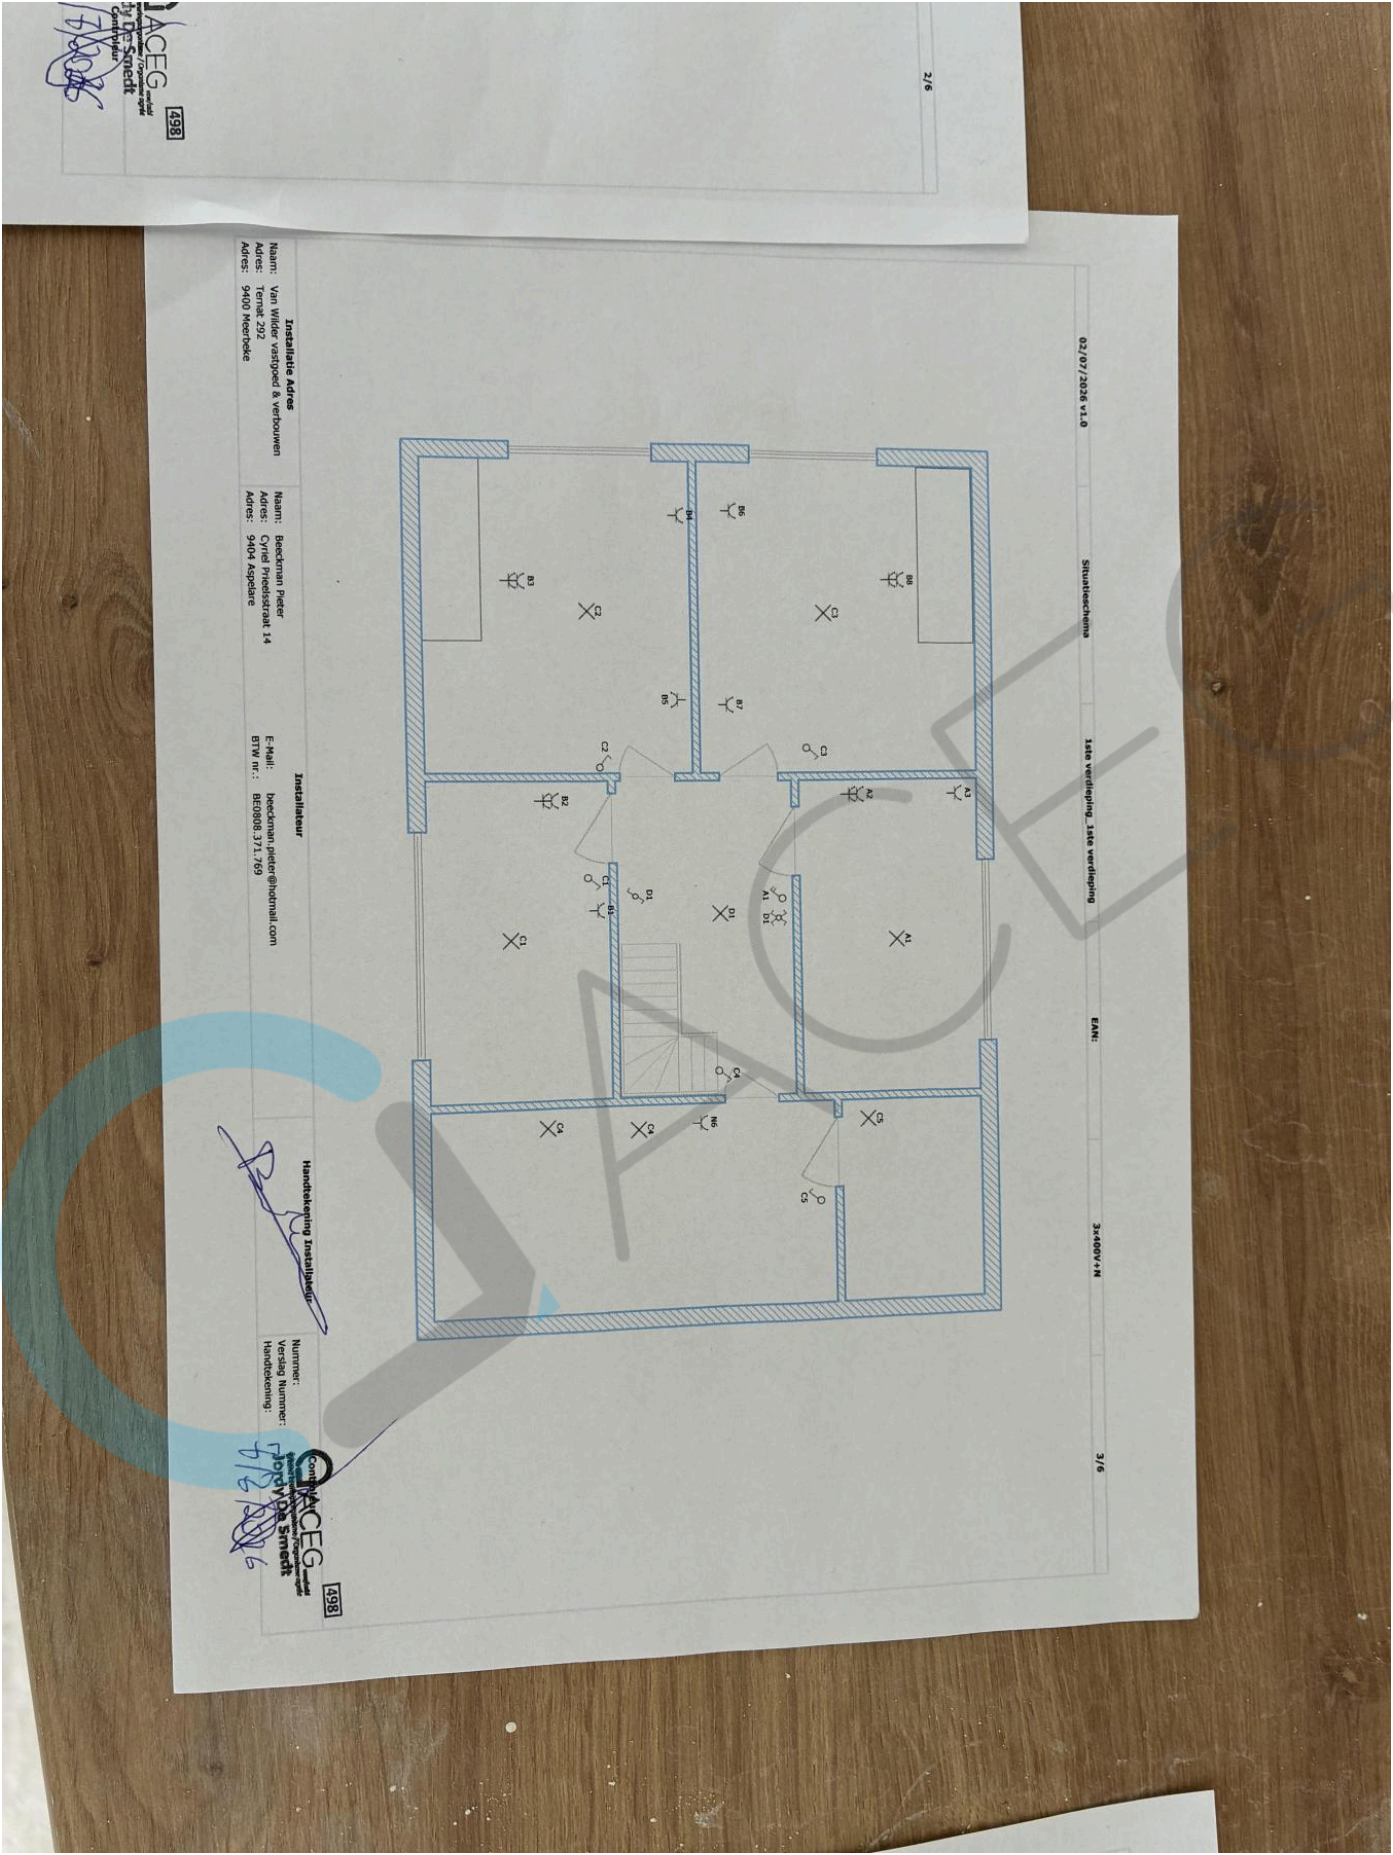

Naam: Van Wilder vastgoed & verbouwen
Adres: Terne 292
Adres: 9400 Meerbeke

Naam: Beckman Pieter
Adres: 9404 Asperde

E-Mail: beckman.pieter@hotmail.com
BTW nr.: BE0888.371.769

Handtekening Installateur

Numer:
Versie Nummer:
Handtekening:

JACEG
J. De Smet
498

Handtekening installateur: 

Nummer:  Carbolour
Verlag Nummer:  VdC
Handtekening: Jorid De Smet

8/17/2025 

498

Pagina 11 van 14 | EK1

