Kea Keuringen en Energie Advies vzw
Erkend keuringsorganisme MB 5 nov. 2010
Renaat de Rudderstraat 48a
9850 Landegem
BTW BE0821 773 706
TEL/FAX: 09 282 58 88
info@keakeuringen.be
www.keakeuringen.be
BELAC 498-INSP

KEURINGSVERSLAG VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (BOEK 1 – KB 8/09/2019) – ALGEMENE DIRECTIE ENERGIE - HUISHOUDELIJKE INSTALLATIE

Basis van het onderzoek: Controlebezoek van een bestaande installatie volgens boek 1: Deel 6 hoofdst. 6.5

Bijkomende / afwijkende beschikking: Bestaande gedeelten van huishoudelijke elektrische installaties oud AREI (Deel 8 hoofdstuk 8.2 afd. 8.2.2) en Bestaande gedeelten van huishoudelijke elektrische installaties uitgevoerd vanaf 1 juni 2020 (Deel 6 hoofdstuk 6.5 afd. 6.5.8.1)

Ref:
Datum: 12/01/2024

Dossiernr: C+40257
Verslagnr: KV18498-MCH

Aanvrager: SLW Electric Solutions
Inspecteur: Mounier Chebil

Installatie
Huishoudelijke installatie
Bergekouter 21 bus 2
9300 Aalst

Eigenaar en/of beheerder
JAN SCHIETTECATTE
Bergekouter 21 bus 2
9300 Aalst
Tel: 0468416147

Verantwoordelijke werken
SLW Solutions BV
BTW: BE 0759.569.881

Bouwjaar van de initiële installatie (*) : Tussen 1981 en 01/06/2020
(*) Volgens verklaring van de klant

De installatie voldoet.
Dit keuringsattest is geldig tot 12/01/2049

Algemene gegevens elektrische installatie

Gegevens verdeler

EAN: 541448820062346502
Bescherming aansluiting: 40 A
☐ Budgetmeter
kWh meter nr.: 1SAG1100592293
Meterstand dag: 686 kWh
Meterstand nacht: 542 kWh

Gegevens installatie

Ontworpen voor: 230V
Voedingsleiding hoofdbord: 2 x 10 mm²
Max nominale stroom: 40 A
Type voedingsleiding: VOB
Type aardelektrode: pen/baar

Beschrijving installatie

Algemene differentieelstroominrichting: 40 A / 300 mA
Aantal schakelborden: 1
Aantal eindstroombanen: 6

Schakelbord 1
1 x 16A - 2P - C 4 x 20A - 2P - C 1 x 25A - 2P - C
Differentiaalschakelaar 300mA - 40 - 2P Type: A **Differentiaalschakelaar** 30mA - 40 - 2P Type: A

Verslag gemaakt met software versie 6.10

Kea Keuringen en Energie Advies vzw

Erkend keuringsorganisme MB 5 nov. 2010

Renaat de Rudderstraat 48a
9850 Landegem
BTW BE0821 773 706

TEL/FAX: 09 282 58 88
info@keakeuringen.be
www.keakeuringen.be

BELAC 498-INSP

Verslag gemaakt met software versie 6.10

Kea Keuringen en Energie Advies vzw

Erkend keuringsorganisme MB 5 nov. 2010

Renaat de Rudderstraat 48a
9850 Landegem
BTW BE0821 773 706

TEL/FAX: 09 282 58 88
info@keakeuringen.be
www.keakeuringen.be

BELAC 498-INSP

Controles

- ☑ Rechtstreekse aanraking
- ☑ Onrechtstreekse aanraking
- ☑ Montage
- ☑ Toestellen
- ☑ Materieel
- ☑ I>/doorsnede
- ☑ Schemas
- ☑ Controle foutlus
- ☑ Aardingscontinuïteit
- ☑ Test DSI
- ☑ Differentieelstroomrichting: werd verzegeld

Metingen

- ☑ Aardingsweerstand: 11.4 Ohm
- ☑ Algemeen isolatieniveau: 204.1 MOhm bij 500 V

Inbreuken

Inbreuken bestaande installatie

Geen geconstateerd

Opmerkingen

Controle enkel uitgevoerd op de zichtbaar en bereikbare delen.
De klant/vertegenwoordiger verklaart dat de installatie na keuring opnieuw functioneel is.
KEW 8126350: 58

Besluit

De installatie voldoet.
Dit keuringsattest is geldig tot 12/01/2049


Bijlagen

1. Eéndraads- en installatieschema (3 pagina's)

KEA
Digitaal ondertekend
21/01/2024
Mounier Chebil

C+40257

Bijlage 1.1

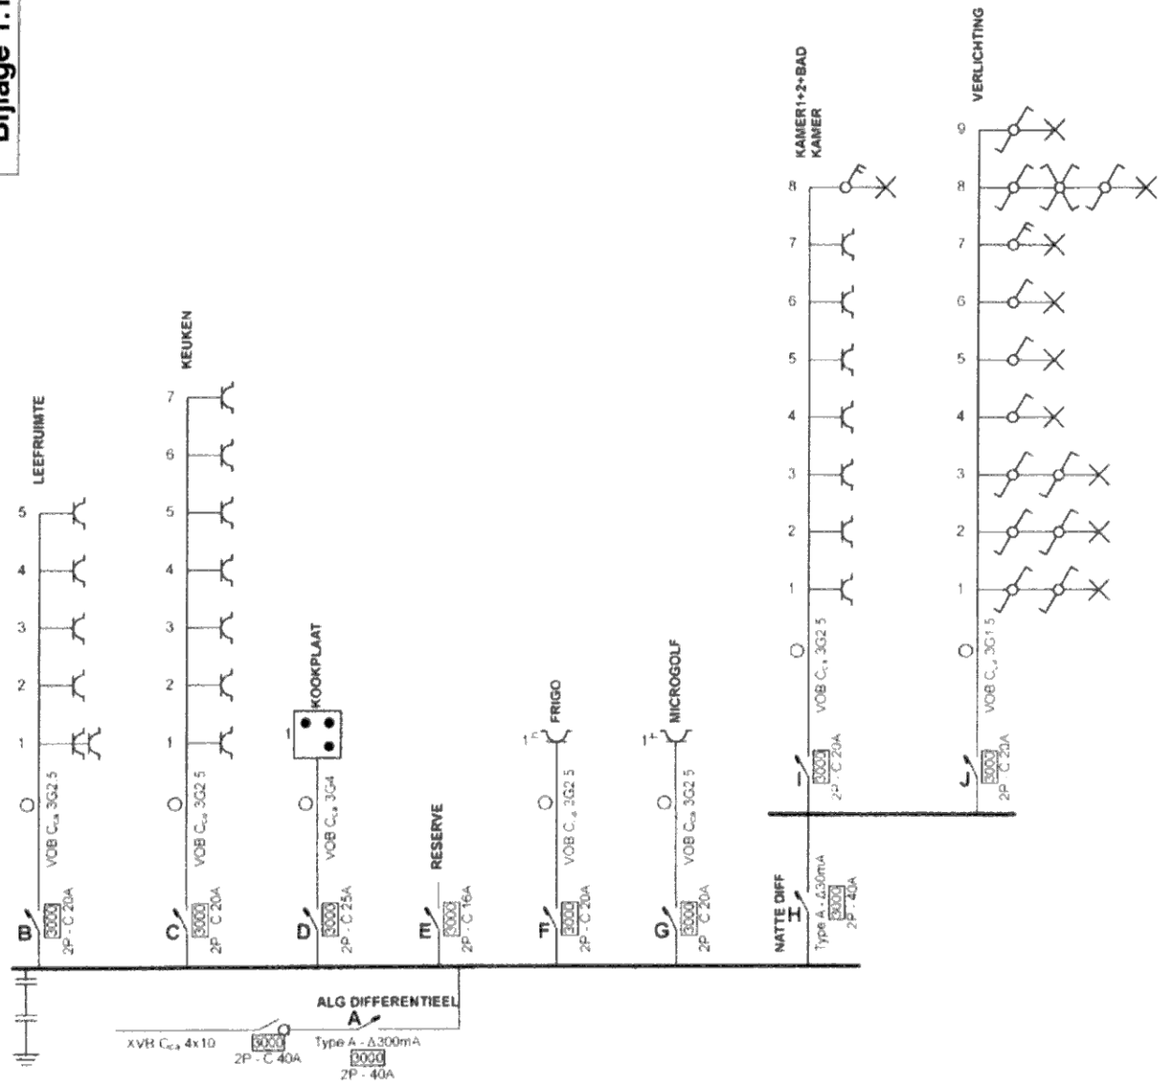

Cheptil Mounier
KEA
Kea Keuringen en Energie Advies vzw
Renaat de Buddenstraat 48a - 9850 Landegem
tel/fax 09 282 58 83 - gsm 0474/72 48 51
info@keakeuringen.be - www.keakeuringen.be
BTW BE0811.753.706

Plaats van de elektrische installatie
ALBERT SCHIETTECATTE
BERGEKOUTER 21 Bus 2
9300 AALST
GSM: 0468416147
e-mail: Schiettecatte.albert@gmail.com


Installateur
SLW Solutions bv
Ediksveldestraat 16
9420 Erpe-Mere
GSM: 0484 46 82 22
e-mail: info@slw-solutions.be
BE 0759.569.881

SLW | ELECTRIC-SOLUTIONS

Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz

Bijlage 1.2

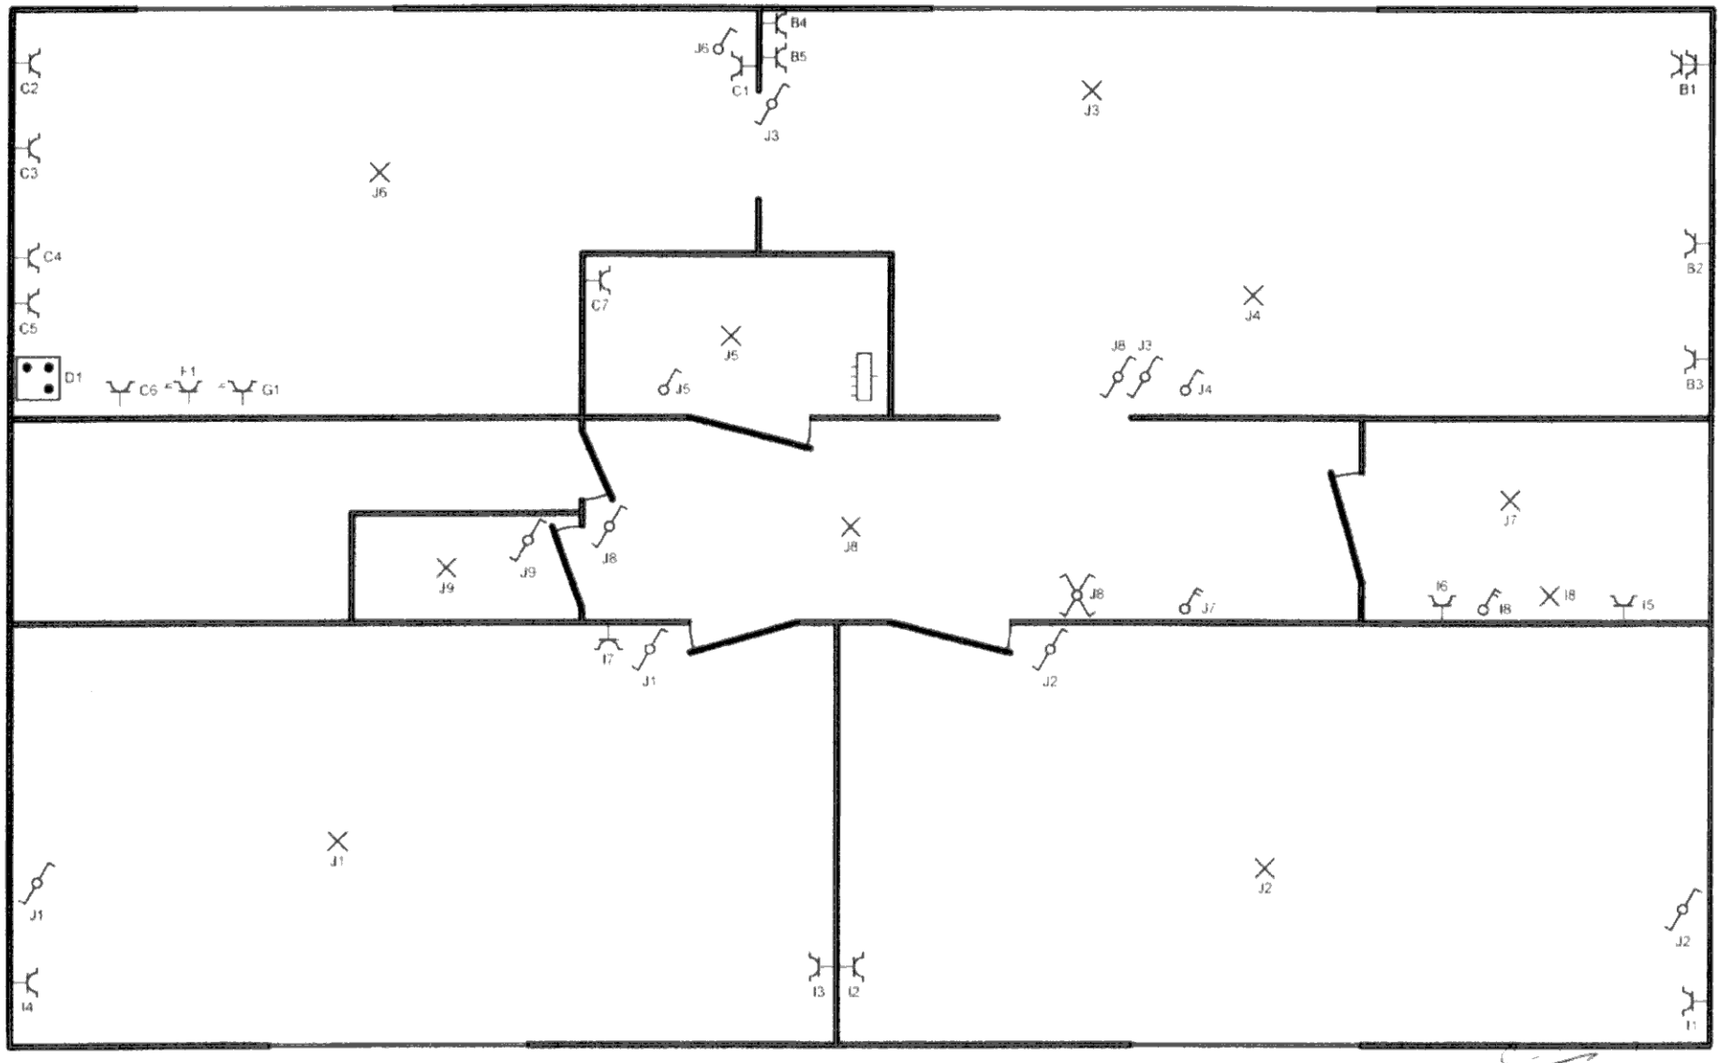

Chebil Mounier
KEA
Keuringen en Energie Advies vzw
Renaat de Pelsmaekerstraat 45a - 9850 Landegem
tel/fax 09 282 58 55 - gsm 04 472 46 51
www.keuringen.be - info@keuring.be
BTW BE0821 773 706

Plaats van de elektrische installatie
ALBERT SCHIETTECATTE
BERGEKOUTER 21 Bus 2
9300 AALST
GSM: 0468416147
e-mail: Schiettecatte.albert@gmail.com

Installateur
SLW Solutions bv
Ediksveldestraat 16
9420 Erpe-Mere
GSM: 0484 46 82 22
e-mail: info@slw-solutions.be
BE 0759.569.881

SLW ELECTRIC-SOLUTIONS

Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz

Bijlage 1.3

A	ALG DIFFERENTIEEL
B	LEEFRUIMTE
C	KEUKEN
D	KOOKPLAAT
E	RESERVE
F	FRIGO
G	MICROGOLF
H	NATTE DIFF
I	KAMER1+2+BADKAMER
J	VERLICHTING

Chebil Mounier
KEA
Kes Keuringen en Energie Advies nv
Renaat de Bondtstraat 21 • B • 9800 Deinze
Tel/fax 09 380 59 57 - gsm 0474 70 49 21
www.keakeuringen.be - info@keakeuringen.be
BTW BE 0861 773 706

Plaats van de elektrische installatie
ALBERT SCHIETTECATTE
BERGEKOUTER 21 Bus 2
9300 AALST
GSM: 0468416147
e-mail: Schiettecatte.albert@gmail.com

Installateur
SLW Solutions bv
Ediksveldestraat 16
9420 Erpe-Mere
GSM: 0494 46 82 22
e-mail: info@slw-solutions.be
BE 0759.559.661

SLW | ELECTRIC-SOLUTIONS

Lijst Kringen

2 x 230V ~ 50Hz