Kea Keuringen en Energie Advies vzw
Erkend keuringsorganisme MB 5 nov. 2010
Renaat de Rudderstraat 48a
9850 Landegem
BTW BE0821 773 706
TEL/FAX: 09 282 58 88
info@keakeuringen.be
www.keakeuringen.be
BELAC 498-INSP

KEURINGSVERSLAG VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (BOEK 1 – KB 8/09/2019) – ALGEMENE DIRECTIE ENERGIE (HUISHOUDELIJK)

Basis van het onderzoek: Gelijkvormigheidscontrole - Ingebruikname
Volgens boek 1: Deel 6 hoofdst. 6.4

Ref:
Datum: 11/01/2022

Dossiernr: 22-0026
Verslagnr: KV12974-ERY

Aanvrager: Bert Peerlinck
Inspecteur: Eddy Ryckaert

Installatie
Wooneenheid
Koutergatstraat 2
9420 Erpe-Mere

Eigenaar
Peerlinck Bert
buitenring zwijnaarde 3
9052 Zwijnaarde
Tel: +32 474 89 67 51

Verantwoordelijke werken
Dieter Peerlinck
595008625641

Bouwjaar volgens verklaring klant: Na 01/06/2020

De installatie voldoet.
Dit keuringsattest is geldig tot 11/01/2047

Algemene gegevens elektrische installatie

Gegevens verdeler

EAN: 541448820063581957
Bescherming aansluiting: 40 A
☐ Budgetmeter
kWh meter nr.: 4288507
Meterstand dag: 51409 kWh
Meterstand nacht: 26907 kWh

Gegevens installatie

Ontworpen voor: 3x230V
Voedingsleiding hoofdbord: 4 x 6 mm²
Max nominale stroom: 40 A
Type voedingsleiding: XVB
Type aardelektrode: pen/baar

Beschrijving installatie

Algemene differentieelstroominrichting: 63 A / 300 mA
Aantal schakelborden: 1
Aantal eindstroombanen: 20

Schakelbord 1
3 x 16A - 2P
6 x 20A - 2P
9 x 20A - 2P
1 x 32A - 4P
1 x 40A - 4P

Differentiaalschakelaar
300mA - 63 - 4P
Type: A
Differentiaalschakelaar
30mA - 40 - 4P
Type: A

Verslag gemaakt met software versie 1.9

Kea Keuringen en Energie Advies vzw

Erkend keuringsorganisme MB 5 nov. 2010

Renaat de Rudderstraat 48a
9850 Landegem
BTW BE0821 773 706

TEL/FAX: 09 282 58 88
info@keakeuringen.be
www.keakeuringen.be

Controles

- ☑ Rechtstreekse aanraking
- ☑ Onrechtstreekse aanraking
- ☑ Montage
- ☑ Toestellen
- ☑ Materieel
- ☑ I>/doorsnede
- ☑ Schemas
- ☑ Controle foutlus
- ☑ Aardingscontinuïteit
- ☑ Test DSI
- ☑ Differentieelstroomrichting: werd verzegeld

Metingen

- ☑ Aardingsweerstand: 6.15 Ohm
- ☑ Algemeen isolatieniveau: 1.48 MOhm bij 500 V

Inbreuken

Inbreuken bestaande installatie

Geen geconstateerd

Inbreuken nieuwe installatie

Geen geconstateerd

Opmerkingen

Controle enkel uitgevoerd op de zichtbaar en bereikbare delen.
De klant/vertegenwoordiger verklaart dat de installatie na keuring opnieuw functioneel is.
KEW 8329459: 30

Besluiten

De bestaande installatie voldoet

De nieuwe installatie voldoet

De installatie voldoet.
Dit keuringsattest is geldig tot 11/01/2047


Bijlagen

1. Eéndraads- en installatieschema (5 pagina's)

Digitaal ondertekend
17/01/2022
Eddy Ryckaert

Bijlage 1.1


Gelijkvloers

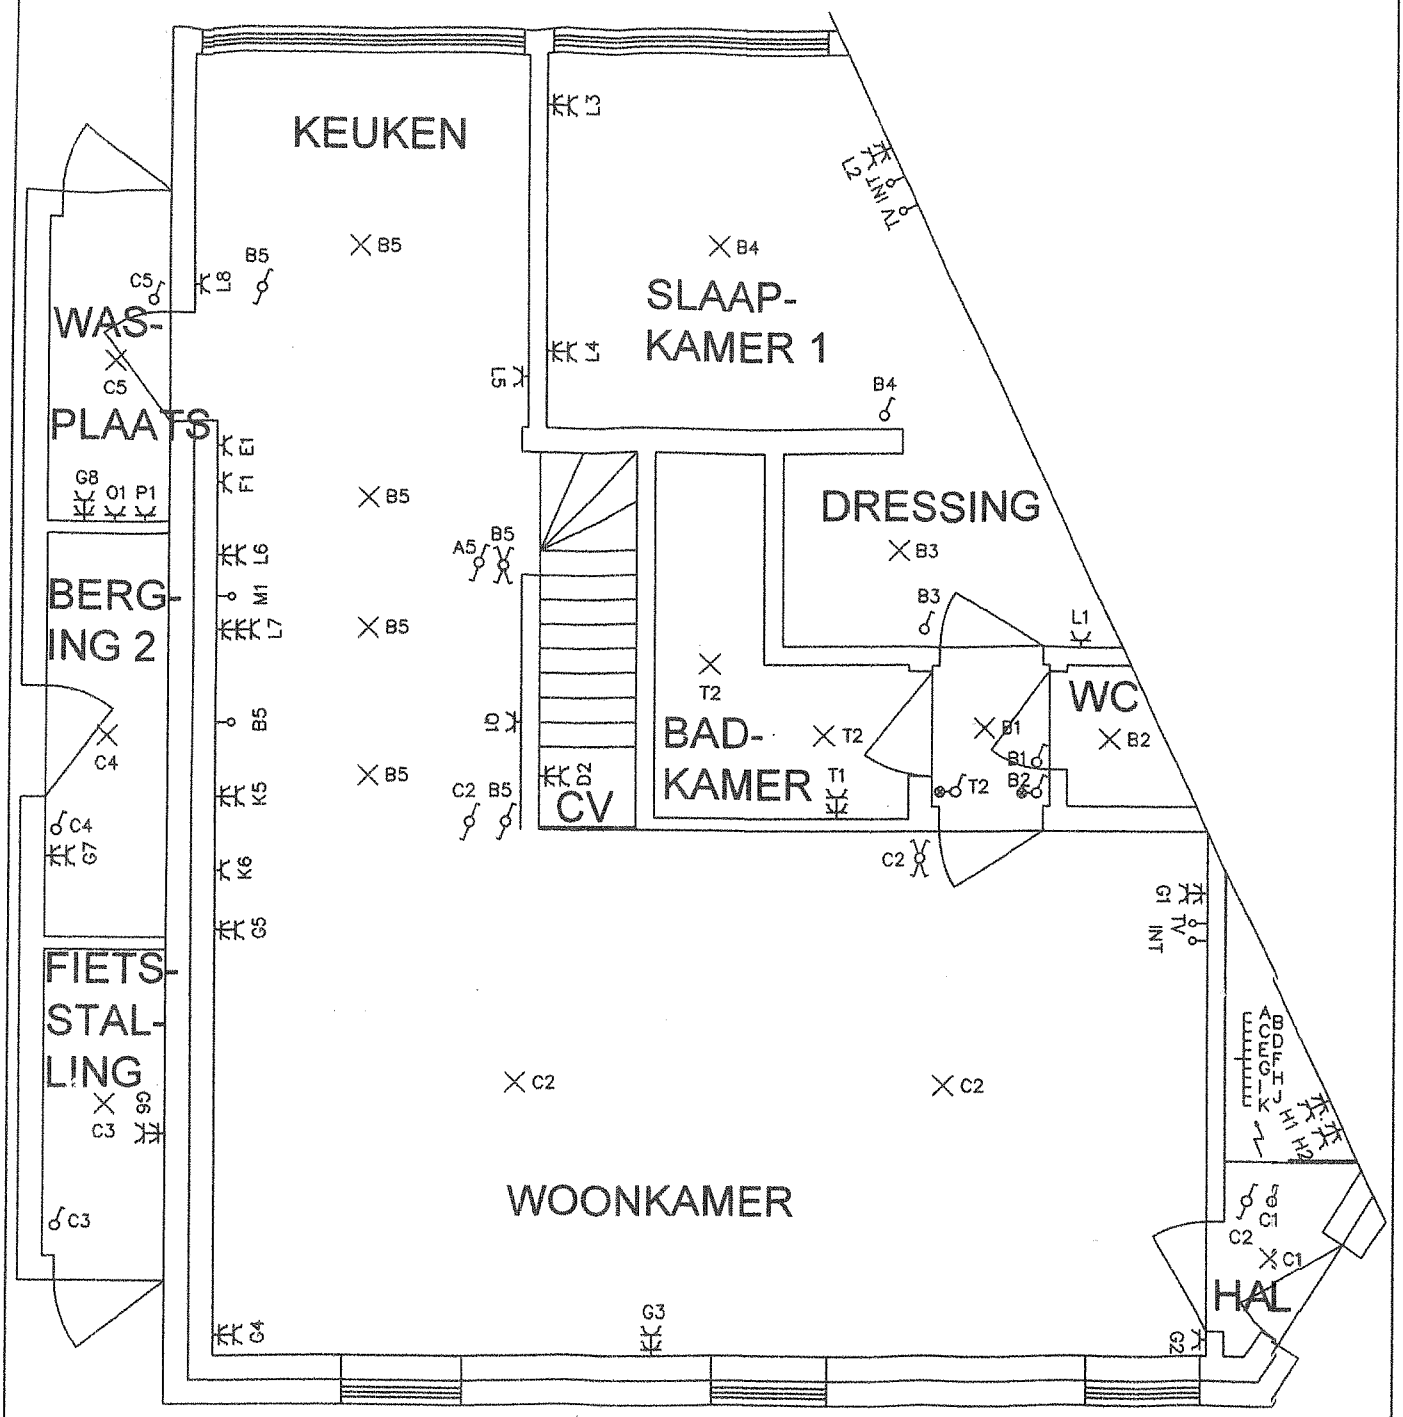

Installateur	Voor het erkend organisme	De eigenaar
Naam: Dieter Peerlinck Datum: 8/1/2022 Aantal bijlagen: 5 Handtekening:	Controleorganisme: Kea Naam: Eddy Ryckaert Datum: 11/1/2022 Handtekening: Kea Keuringen en Energie Advies vzw Renaat de Rudderstraat 48a - 9850 Landegem tel/fax 09 282 58 68 - gsm 0474/72 43 51 www.keakeuringen.be - info@keakeuringen.be BTW BE0821 773 706	Naam: Wauter, Dieter en Gunter Peerlinck Adres: Koutergatstraat 2, 9420 Mere Datum: 8/1/2022 Handtekening:

Bijlage 1.2

Verdiep

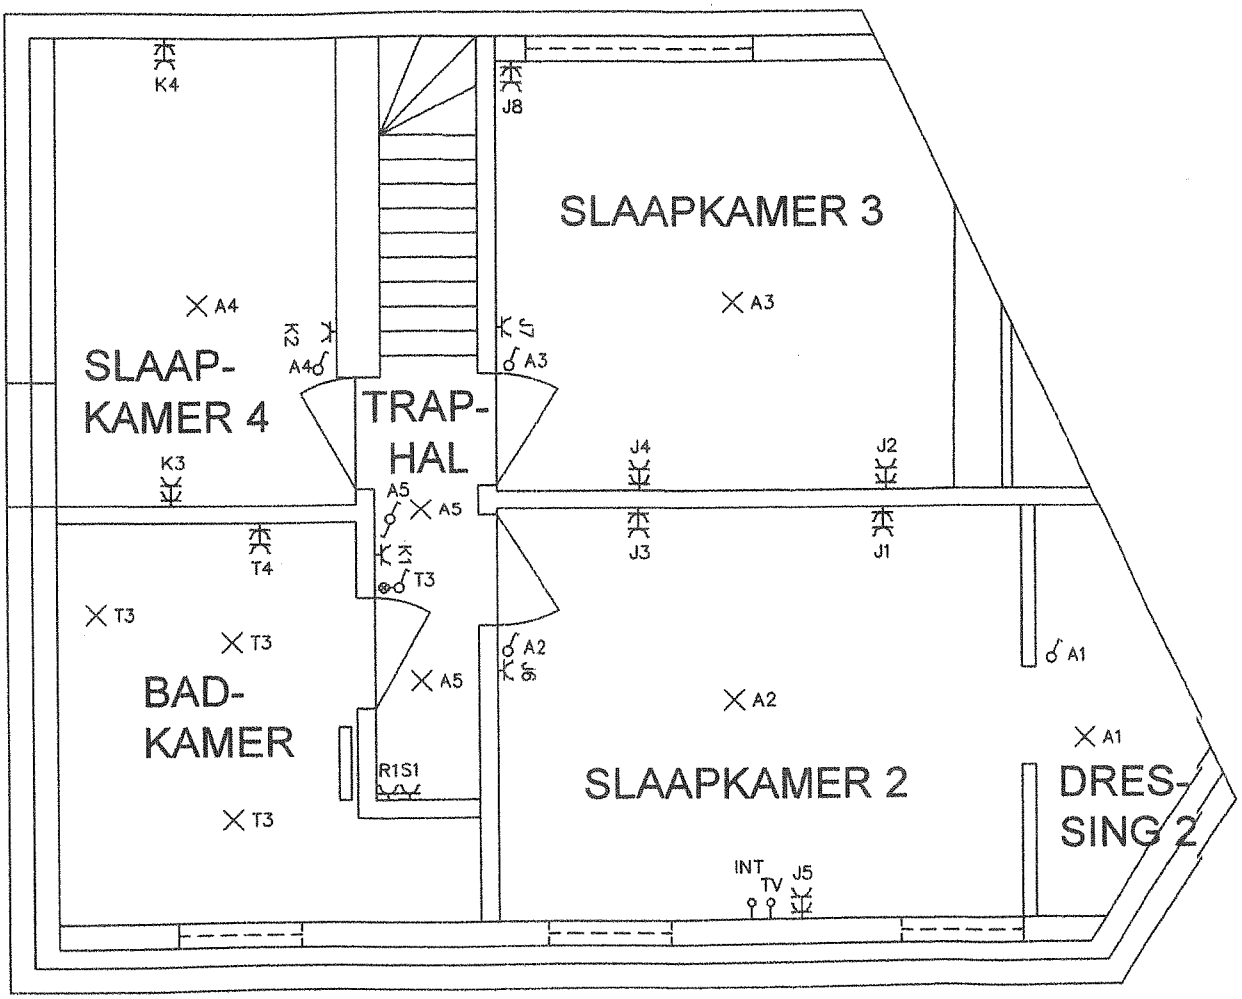


Installateur	Voor het erkend organisme	De eigenaar
Naam: Dieter Peerlinck Datum: 8/1/2022 Aantal bijlagen: 5 Handtekening:	Controleorganisme: Kea Naam: Eddy Ryckaert Datum: 11/1/2022 Handtekening: Kea Keuringen en Energie Advies vzw Reneat de Rudderstraat 48a - 9850 Landegem tel/fax 09 282 58 86 - gsm 0474/72 43 51 www.keakeuringen.be - info@keakeuringen.be BTW BE0221.773.705	Naam: Wauter, Dieter en Gunter Peerlinck Adres: Koutergatstraat 2, 9420 Mere Datum: 8/1/2022 Handtekening:

Digitaal ondertekend door Edty Ryckaert

Bijlage 1.3

Zolder

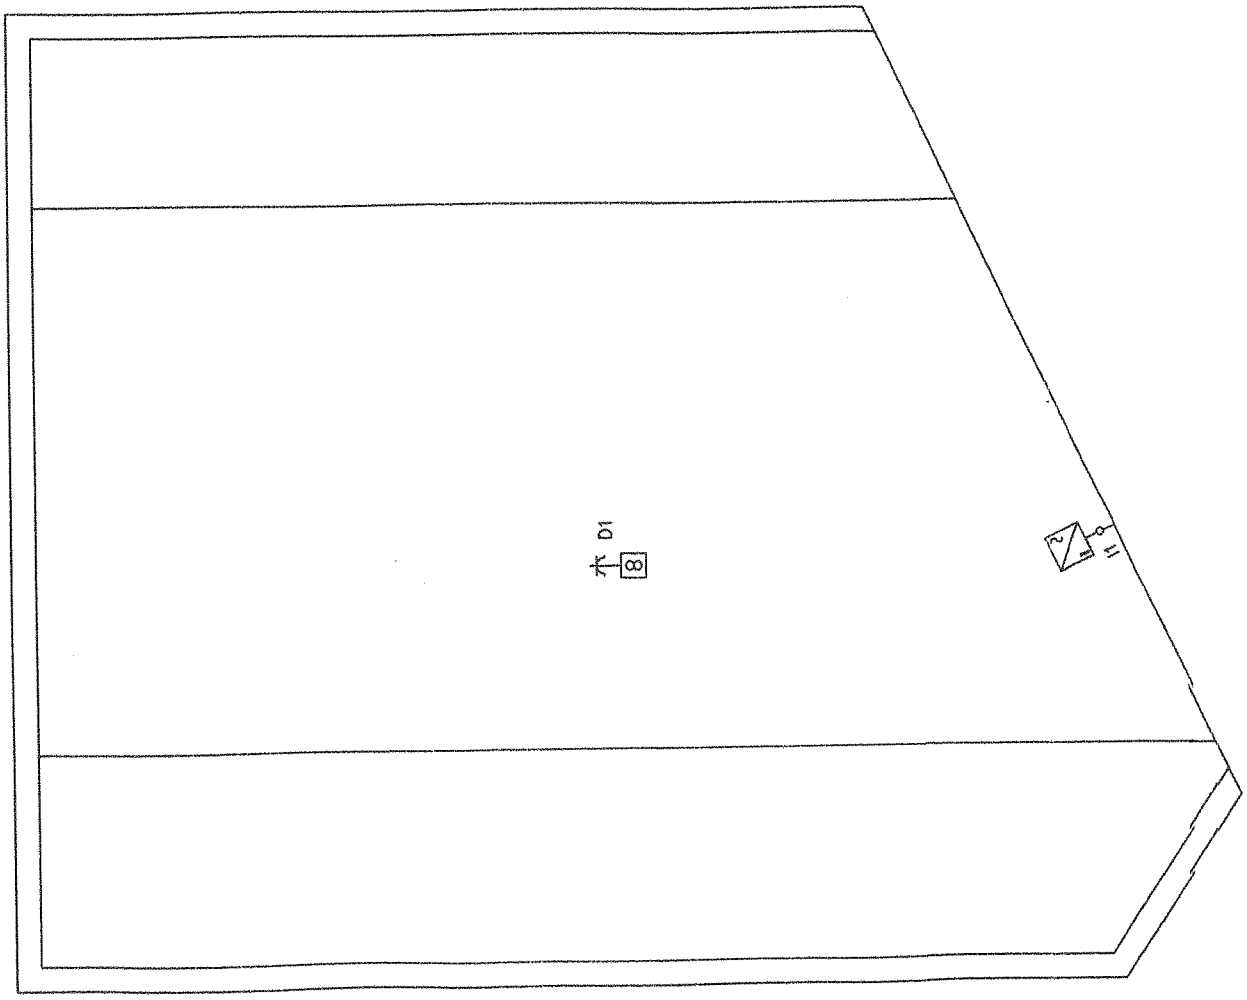


Installateur	Voor het erkend organisme	De eigenaar
Naam: Dieter Peerlinck Datum: 8/1/2022 Aantal bijlagen: 5 Handtekening:	Controleorganisme: Kea Naam: Eddy Ryckaert Datum: 11/1/2022 Handtekening: Kea Keuringen en Energie Advies vzw Renaat de Rudderstraat 48a - 9850 Landegem tel/fax 09 282 58 88 - gsm 0474/72 42 51 www.keakeuringen.be - info@keakeuringen.be BTW BE0821 772 703	Naam: Wauter, Dieter en Gunter Peerlinck Adres: Koutergatstraat 2, 9420 Mere Datum: 8/1/2022 Handtekening:

Digitaal ondertekend door Eddy Ryckaert

Bijlage 1.4

PV-installatie

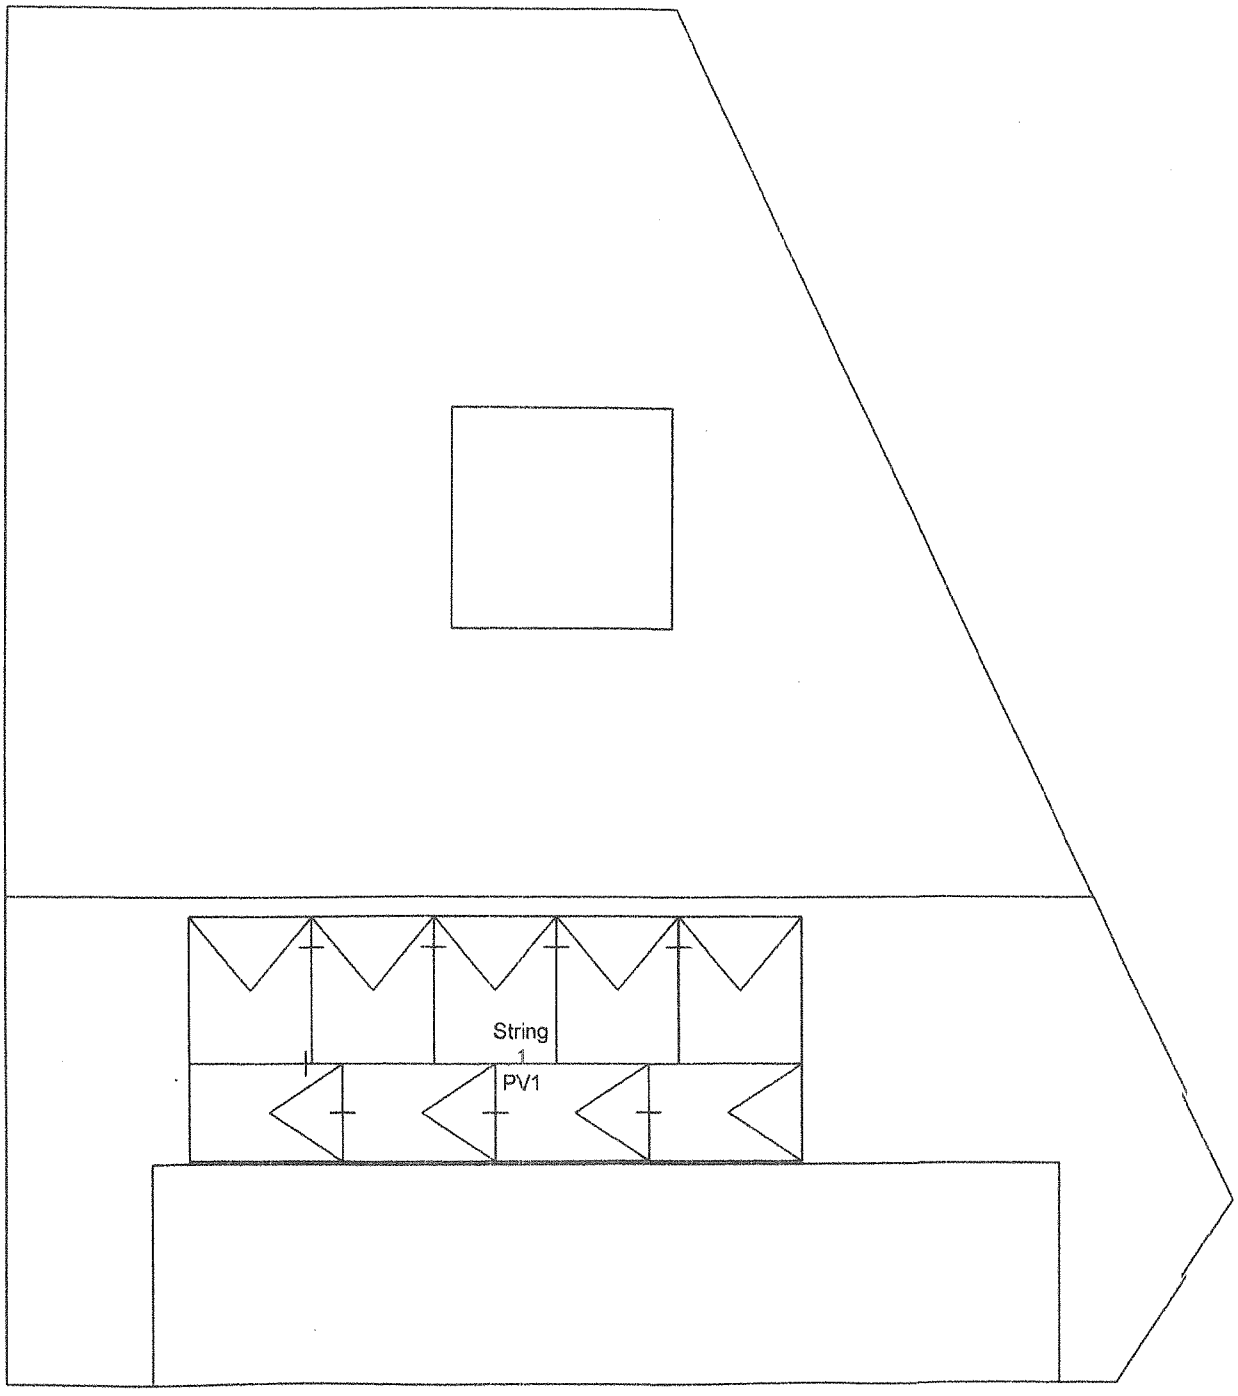


Installatie: 9 PV-panelen S-Energy SM-230PA8 - 230Wp Omvormer: Huawei SUN2000-2KTL-L0 - serien°: HV19C0085811	DC-Vermogen: 2070 Wp AC-Vermogen: 2000 W	Meterstand bij keuring:

Installateur	Voor het erkend organisme	De eigenaar
Naam: Dieter Peerlinck Datum: 8/1/2022 Aantal bijlagen: 5 Handtekening:	Controleorganisme: Kea Naam: Datum: 11/1/2022 Handtekening: Eddy Ryckaert KEA Kea Keuringen en Energie Advies vzw Renaat de Rudderstraat 48a - 9850 Landegem tel/fax 09 282 58 88 - gsm 0474/72 43 51 www.keakeuringen.be - info@keakeuringen.be BTW BE0321 773 768	Naam: Wauter, Dieter en Gunter Peerlinck Adres: Koutergatstraat 2, 9420 Mere Datum: 8/1/2022 Handtekening:

Digitaal ondertekend door Eddy Ryckaert

22-0026

Bijlage 1.5

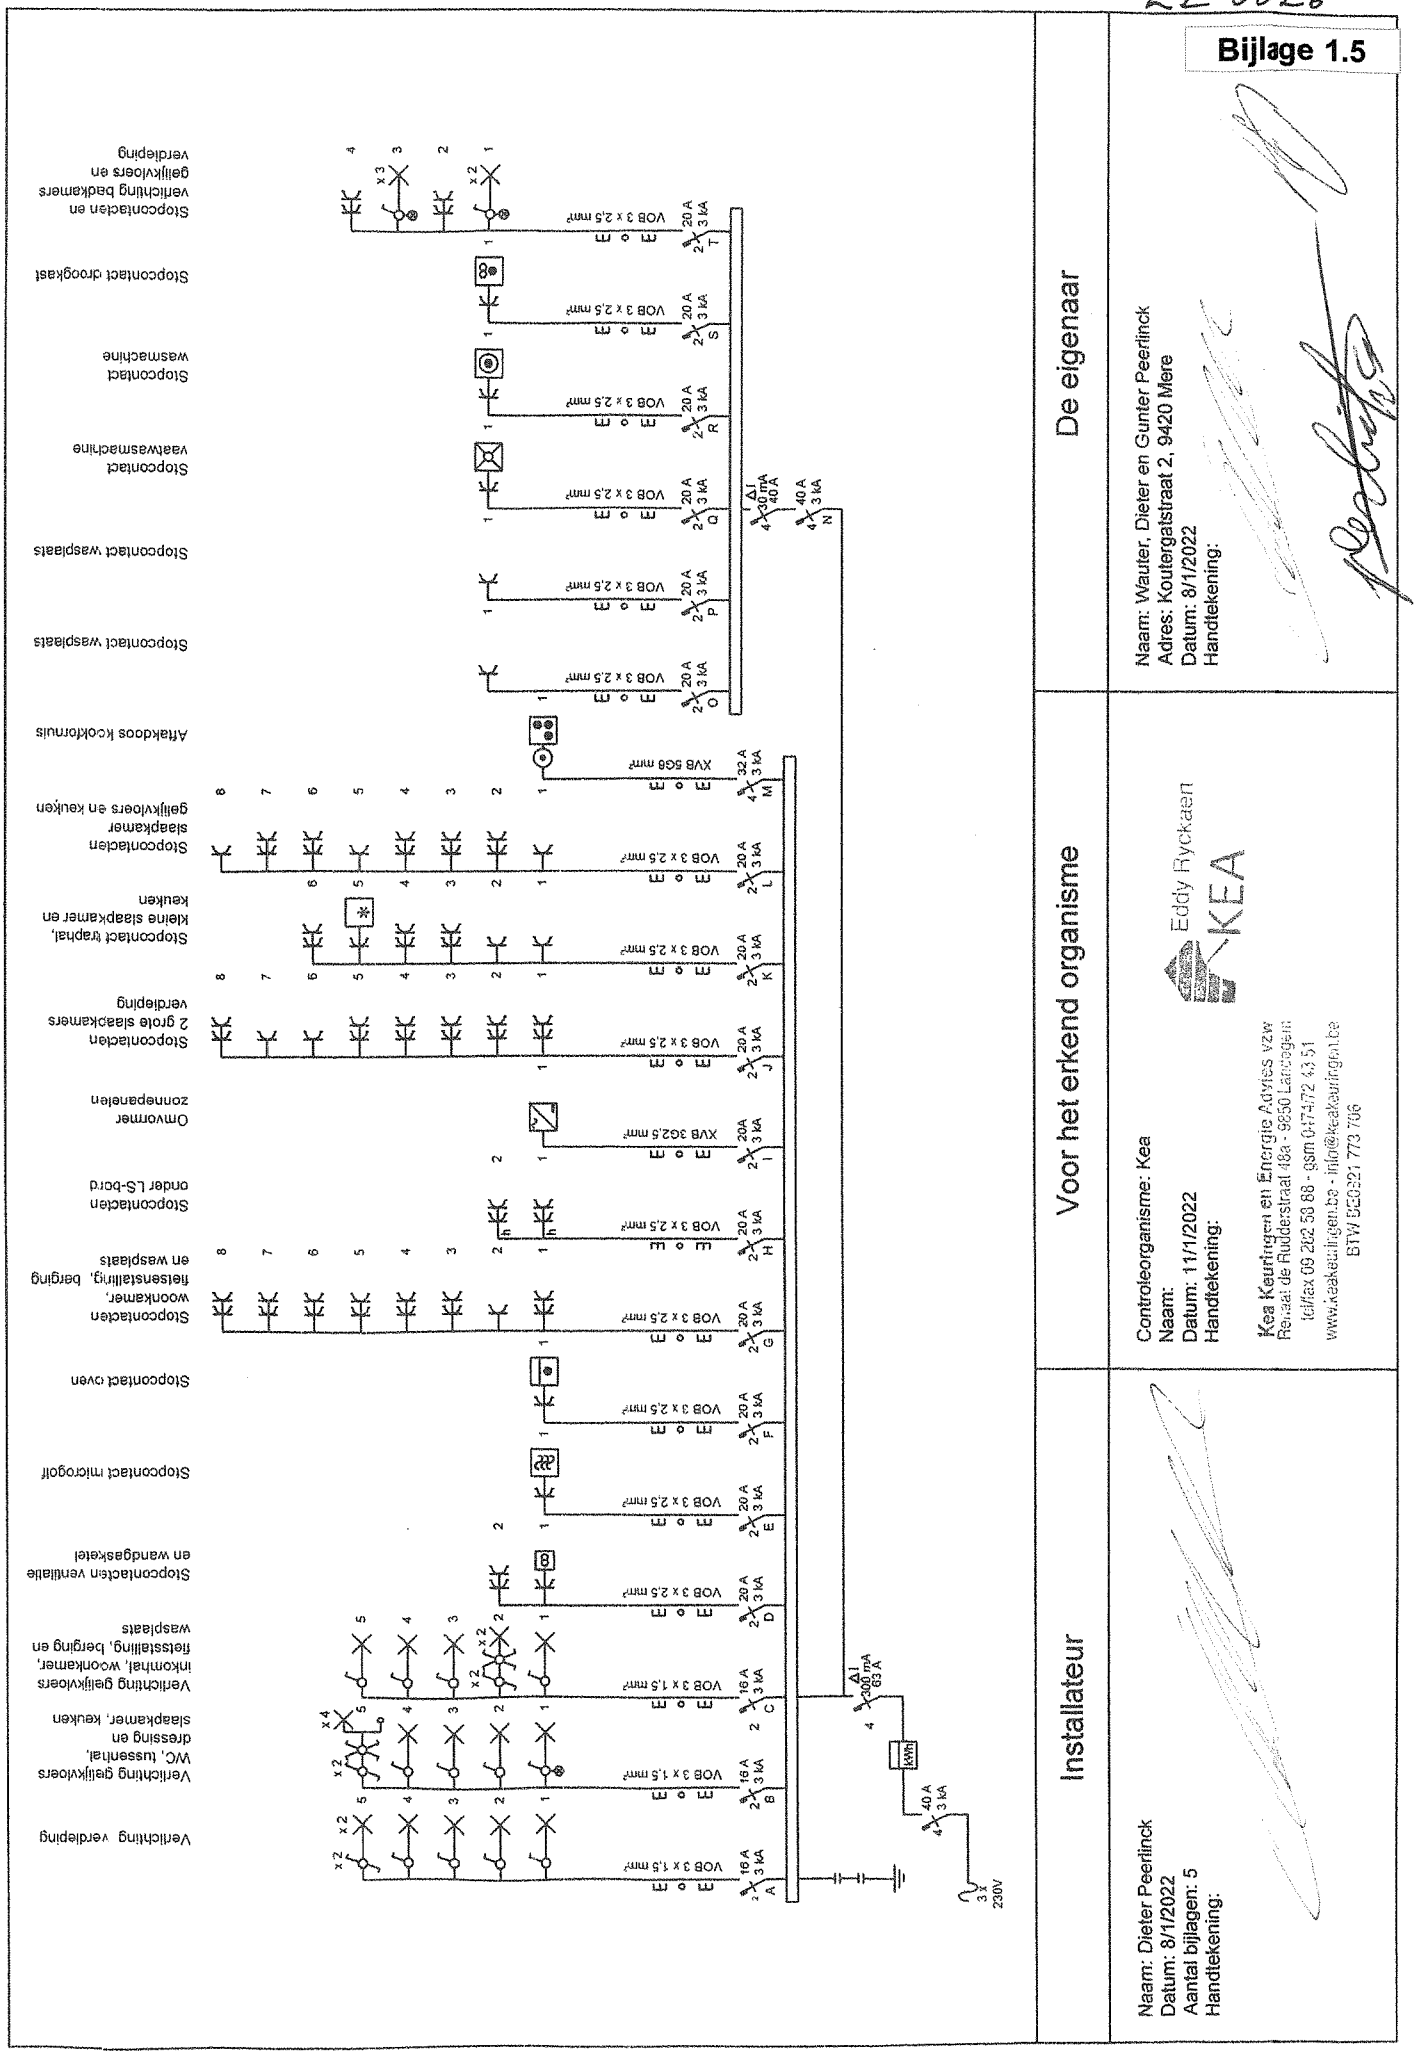

Digitaal ondertekend door Edty Ryckaert